


台数制御コントローラー盤取付要領

1. 台数制御コントローラー盤取付

- (1)台数制御コントローラー盤取付部品リスト(CGC-06393)により付属品数量を確認下さい。
- (2)台数制御コントローラー盤は左側面又は右側面の現地配管接続面と逆側の側面に取付下さい。
- (3)台数制御コントローラー盤は約20kg有りますので必ず適切な人数で取付作業を実施下さい。
- (4)②ボルトの締付トルクは $13.5\text{N}\cdot\text{m}$ で取付下さい。

左側面取付の場合

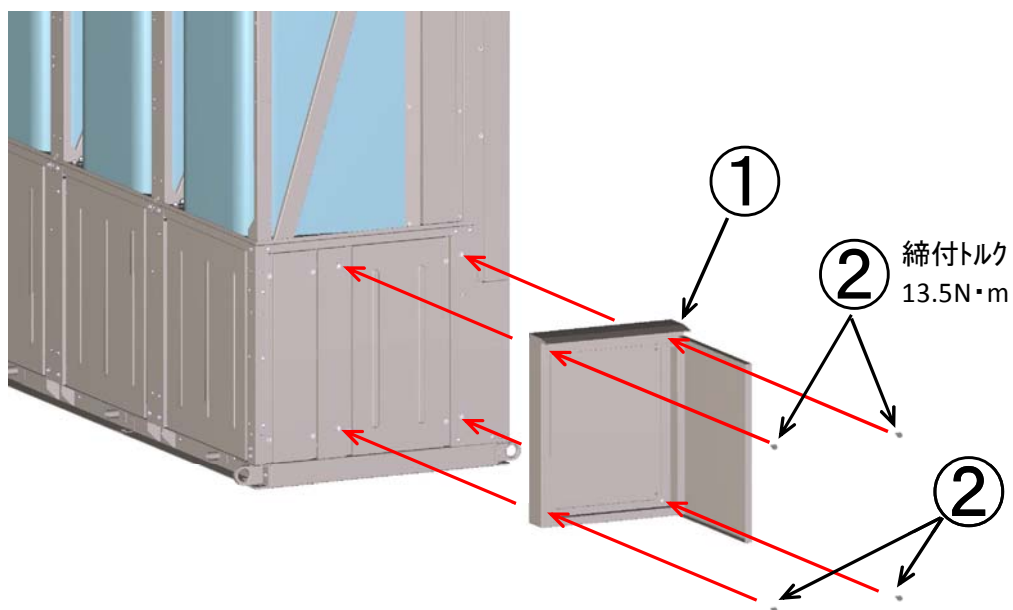

右側面取付の場合

