


# 騒音分析成績書 (Cスケール)

電圧 : 200, 50Hz  
 測定場所 : 三菱電機冷熱システム製作所長崎工場  
 計器 : RION  
 運転条件 : ブライン出口温度 -5  
           : 冷却水出口温度 37  
           : 100%運転  
 測定位置 : サービス面側 距離1.0m, 高さ1.5m

オーバーオール: 70 dB(A)

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、  
この音より3~5dB高くなります。

機種: BCL-SP50E

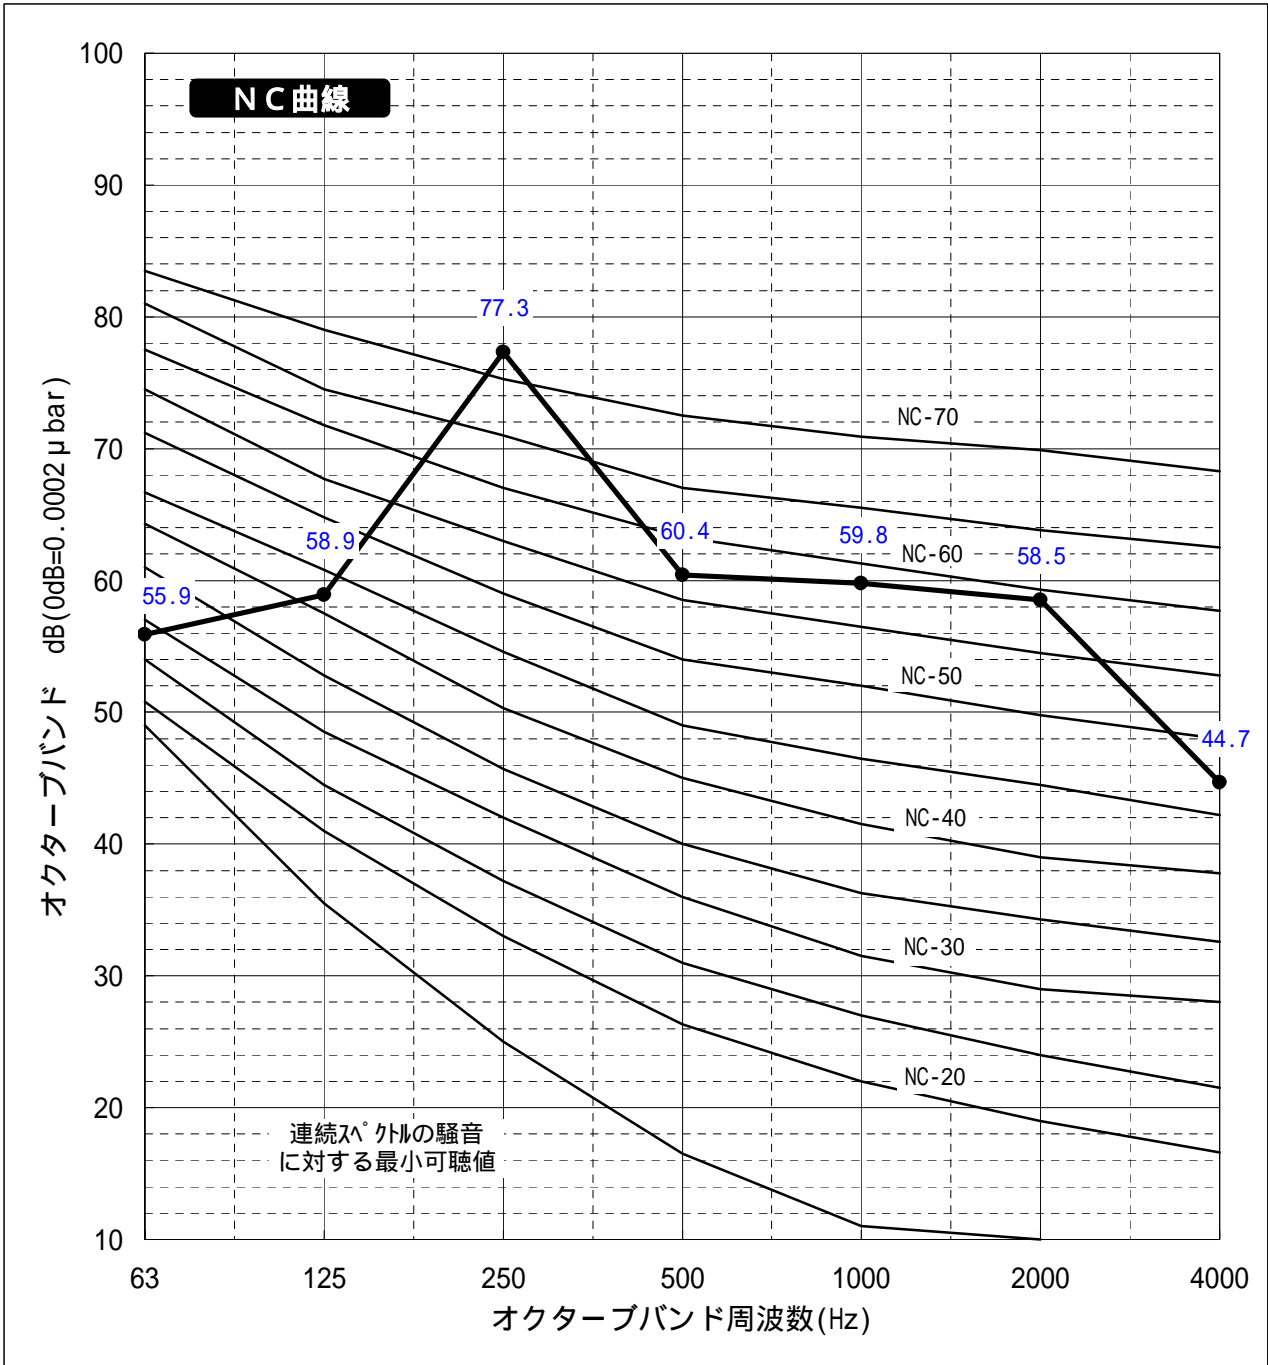

EYNT-11764-12