



CA/CAH-F II 形 電源引込要領


CA/CAH-P1180F II ~ P2360F II 形の場合

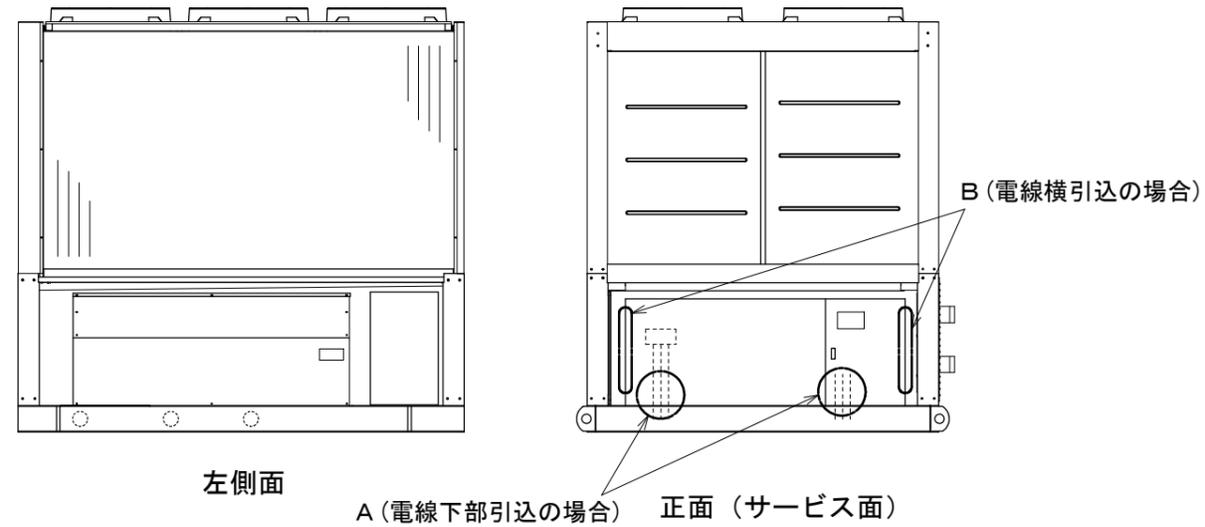

電源及び信号線引込要領 (電線下部引込の場合) ※詳細図A

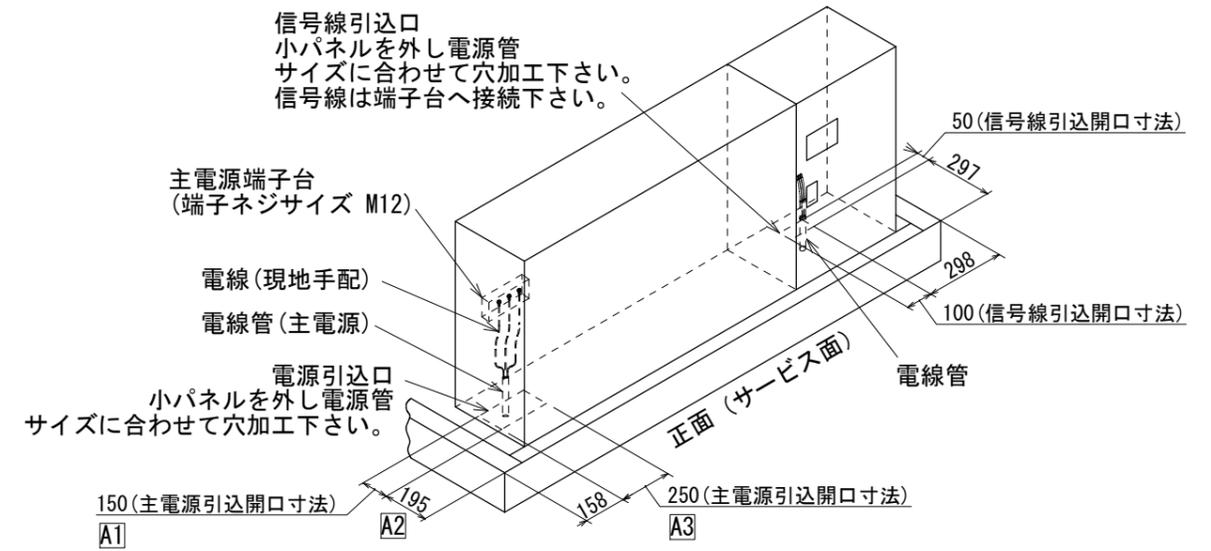


CA/CAH-P3000F II ~ P4750F II 形の場合

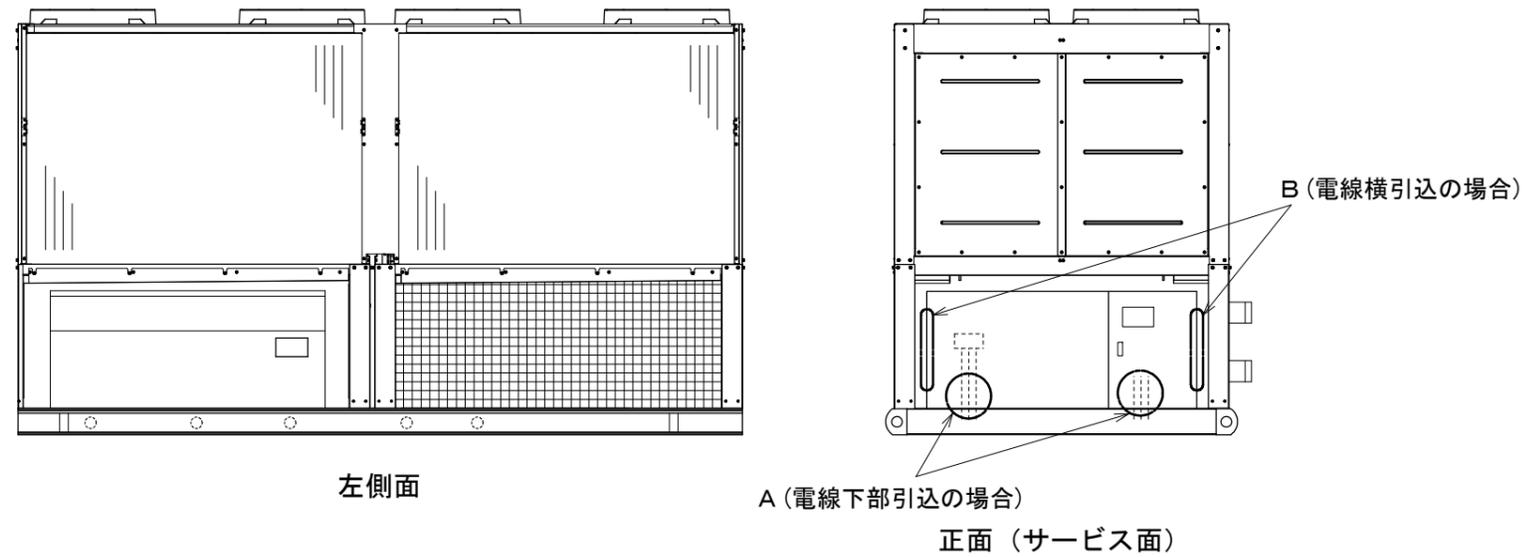

電源及び信号線引込要領 (電線横引込の場合) ※詳細図B

電源及び信号線穴加工スペース内に電線管サイズに合わせ、穴加工下さい。(現地施工)
尚、電線管の接続は水侵入が無い様防水コネクターを使用下さい。

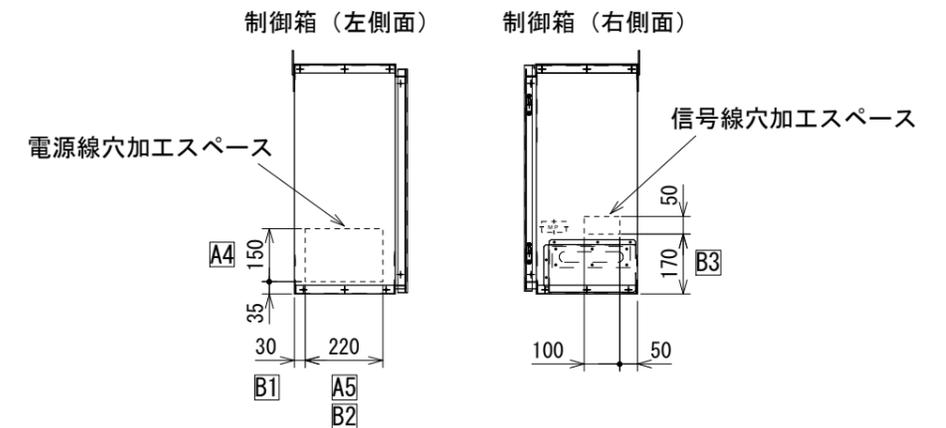

改A : A1 A4 ハ元100。A2 ハ元220。A3 A5 ハ元196。(2006-12-5) 荒木, 村端
改B : B1 ハ元35。B2 ハ元250。B3 ハ元140ダッタ。(2007-7-4) 荒木, 石本