


騒音分析成績書 (Cスケール)

電圧 : 200, 50 Hz
 測定場所 : 三菱電機冷熱システム製作所長崎工場
 計器 : RION
 運転条件 : ブライン出口温度 - 5
 : 冷却水出口温度 37
 : 100%運転
 測定位置 : サービス面側 距離1.0m, 高さ1.5m

オーバーオール: 75 dB(A)

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、
この音より3~5ホン高くなります。

機種: BCL-SP80EN

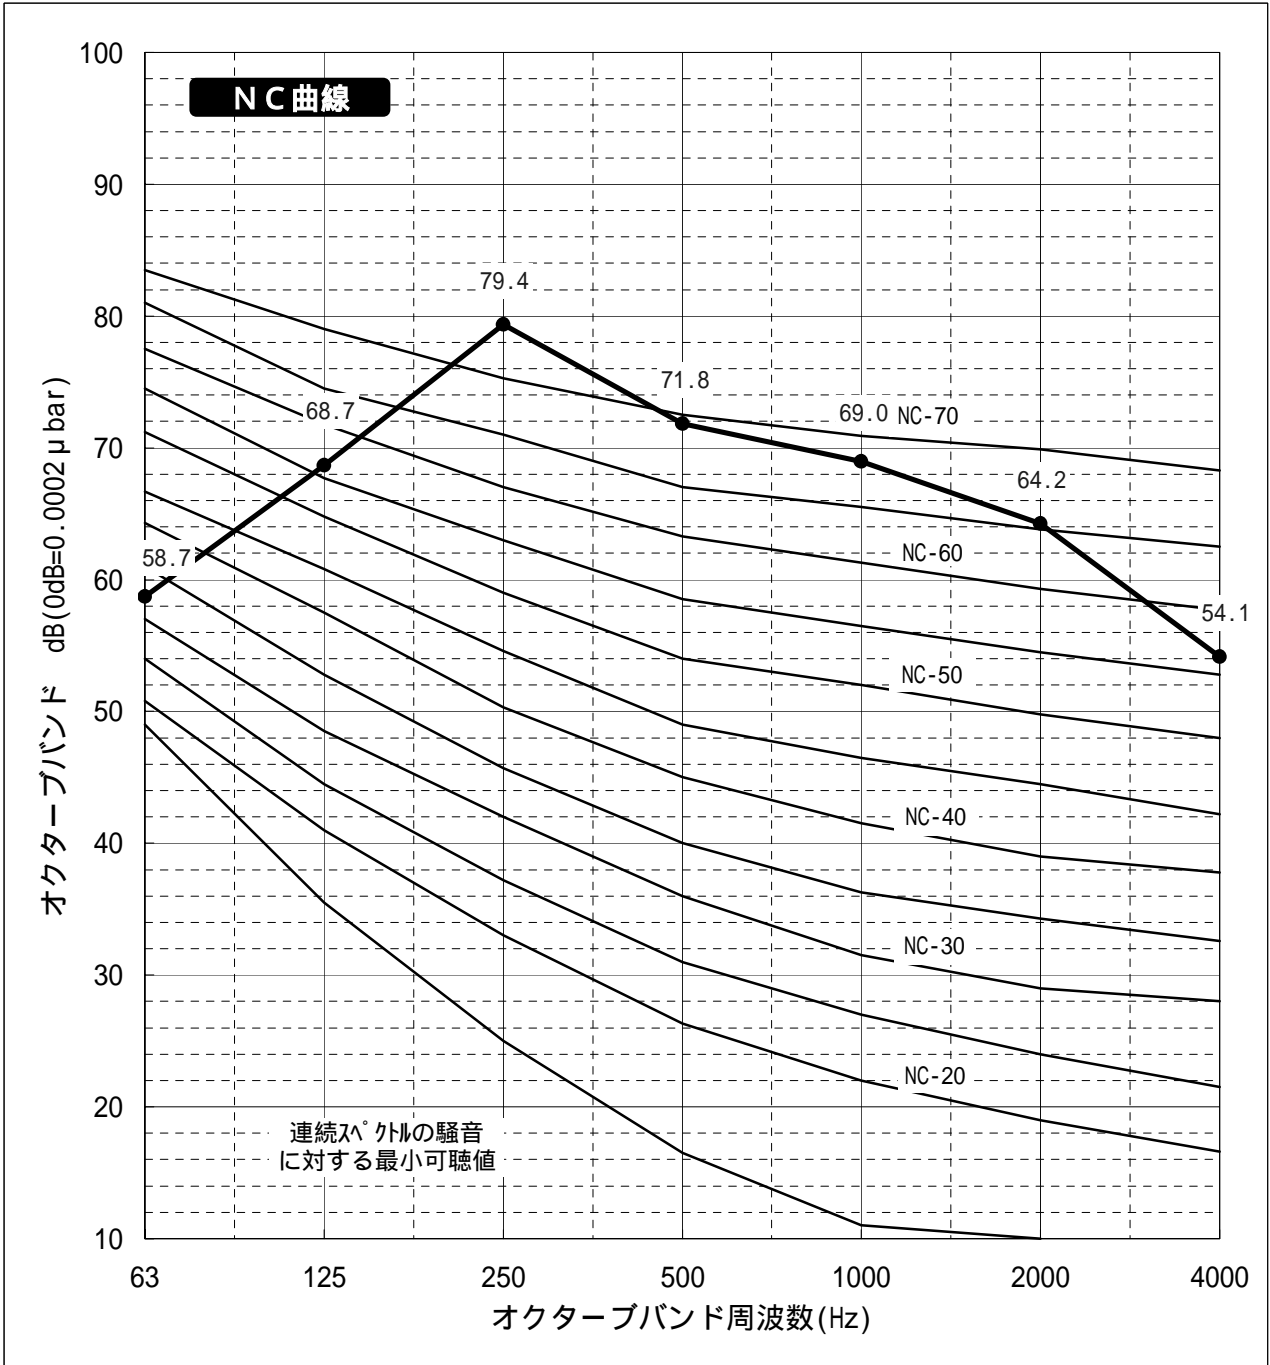

EYNT-15606-7