

mitsubishi


三菱クリーンコンパック換気扇

20cm・25cm・30cm**取付工事・取扱説明書**

正しく安全に取付けて、お使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
なお「安全のために必ず守ること」は取付工事上、および使用上大切なことですので必ず事前にご確認ください。

- 新規取付時、壁穴工事はお買上げの販売店または専門の工事店さまが実施してください。
- 配線工事は電気工事士の方が実施してください。

形名によって取付工事が異なりますので、
予めご使用の形名をご確認ください。

**工事店さま**

取付工事終了後、正しい工事ができたかを確認してください。なお、この説明書は必ずお客さまにお渡しください。

お客さま

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

格子タイプ						
形名	用途	シャッター方式	運転方式	電気工事		
EX-20LK4-C	居間 事務所 店舗	連動式	引きひも	AC 100V コンセント		
EX-25LK4-C						
EX-20LK4-M						
EX-25LK4-M		引きひも速調付				
EX-20LX4 (白木調) EX-25LX4						
EX-30FK4-C		電気式	埋込スイッチ			
EX-20EK4-C						
EX-25EK4-C						
EX-30EK4-C						
EX-20EK4-M	居間 事務所 店舗	運動式	引きひも	AC 100V コンセント		
EX-25EK4-M						
EX-20EX4 (白木調) EX-25EX4						

格子タイプ					
形名	用途	シャッター方式	運転方式	電気工事	
EX-20SK4-C	居間 事務所 店舗	風圧式	埋込スイッチ	AC 100V コンセント	
EX-25SK4-C					
EX-30SK4-C		運動式			
EX-20RK4-C	居間 事務所 店舗		引きひも 給排式		
EX-25RK4-C					
EX-30RK4-C					

インテリアパネルタイプ						
形名	用途	シャッター方式	運転方式	電気工事		
EX-20LX4-C	居間 事務所 店舗	運動式	引きひも	AC 100V コンセント		
EX-25FX4-C						
EX-20EX4-C		引きひも速調付				
EX-25EX4-C						

安全のために必ず守ること**お客さまへ**

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

	●ガス漏れに気づいたら、換気扇のスイッチを入・切しない 爆発・引火の原因。		●分解・改造はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理工事者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
	●電源コードを傷つけたり、加工したり、たばねたりしない 火災や感電の原因。		
	●交流 100 V 以外では使用しない 火災や感電の原因。		●お手入れの際、電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く 火災の原因。
	●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。		
	●改造しない 火災・感電の原因。		●お手入れの際は、電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因。
	●台所に取付ける場合は調理時に安全に操作できる位置(引きひもを確実にまっすぐ下に引ける位置)に取付ける 火傷・けがの原因。		●ぬれた手で電源プラグを抜差ししない 感電・けがの原因。

注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

警告

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体や部品の落下によりけがの原因。		●お手入れの際は手袋を着用する けがの原因。
	●引きひもを急に引っぱったり、斜めに引っぱらない 引きひもが取れて調理器具等の高温部や炎に手などが触れ、火傷・けがの原因。		
	●運転中は、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。		
	●羽根や部品の取付けは確実に行う 部品が落下し、けがをする原因。		
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火の原因。		●長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
	●天井には取付けない 落下によりけがの原因。		
	●高温(室内温度 40℃以上)になる場所や直接炎のあるおそれのある場所では使用しない 火災の原因。		
	●取付の際は必ず手袋を着用する けがの原因。		

工事店さまへ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

	●改造しない 火災・感電の原因。		●天井には取付けない 落下によりけがの原因。
	●台所に取付ける場合は調理時に安全に操作できる位置(引きひもを確実にまっすぐ下に引ける位置)に取付ける 火傷・けがの原因。		●高温(室内温度 40℃以上)になる場所や直接炎のあるおそれのある場所では使用しない 火災の原因。

注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

警告

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	●天井には取付けない 落下によりけがの原因。		●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。
	●高温(室内温度 40℃以上)になる場所や直接炎のあるおそれのある場所では使用しない 火災の原因。		
	●取付の際は必ず手袋を着用する けがの原因。		
	●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。		
	●浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない 感電・故障の原因。		

お願い**■取付環境**

- 台所など油で汚れやすい場所には取付けないでください。
プラスチック部品の変形・破損の原因になります
- SK4タイプは外風の強いところに取付けないでください。
シャッターの故障の原因になります
- 下記の場所には取付けないでください。製品の寿命が短くなります。
 - 温水泉地
 - 塩害地域
 - 薬品工場
 - 養鶏・養豚場のようなほこりや有害ガスの多い場所
 - 3階以上の高層住宅・高気密住宅(換気ができなくなります)
- 雨水の直接かかる場所では雨水が浸入することがありますので、専用ウェザーカバーをご使用ください。
- ダクト接続はできません。


■換気扇の取付場所

- 天井・壁から 70 mm 以上離れたできるだけ高いところ。
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対側に出入り窓などがあるところ。
- カーテン・ひもなどが触れるおそれのない場所。
- 火災警報器がある場合は、感知部から 1.5 m 以上離れたところに取付けてください (RK4タイプのみ)。
- 燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのあるあるところには取付けないでください (RK4タイプのみ)。

壁穴工事・電気工事

販売店・工事店さま用

壁穴・木枠の寸法

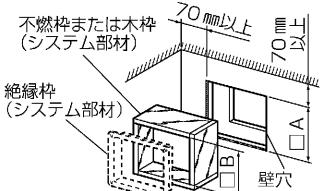

壁穴の寸法は木枠(不燃枠)の厚さに応じ異なりますが板厚20mmの場合下表の寸法となります。

機種	A	B
20cmタイプ	290	250
25cmタイプ	340	300
30cmタイプ	390	350

※木枠の室内側の面が壁面と同一面になるように施工してください。パネル落下の原因になります。

木枠作りのポイント

板厚20mm以上で室外側下部に約5°の傾斜をつける…雨水浸入防止
木枠内の寸法が小さい木枠に取付けると本体が変形したり、シャッターが動作しないことがあります。

取付方法

1 パネル・スピナー・羽根をはずす


- 図のように本体を押してパネルのコナー部分を持ち上げてパネルをはずしてからスピナー・羽根をはずす。

△注意

- 取付けの際は手袋を着用する方がおそれがあります。

お願い

シャッターを開いたまま床などに置かないでください。

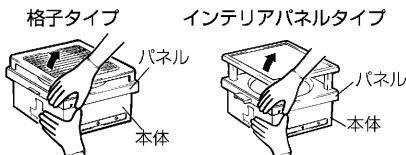

お願い

- うちわボルトを使用しない場合は、うちわボルトをはずしてください。
- 市販の木ネジは、めっき等を施した耐食性のある鉄製のネジを使用してください。

2 本体を取付ける

- 「うちわボルト」2本で確実に固定する。
または市販の木ネジで上・下4か所固定する。
- 2.5m以上の高さに取付ける場合は安全のため必ず市販の木ネジで上・下4か所固定する。

お願い

- スピナーは確実に締め付け、羽根のガタがないことを確認してください。

3 コンセントの位置に合わせ電源コード引出口を決める

- 上部に引出す場合は薄内部をカッターナイフなどで切り取り、エッジを保護する。
- 電源コードのたるみが、羽根・パネルに当たらないよう、コード掛けをおこして巻き付ける。

4 羽根・スピナー・パネルを取付ける


- 羽根は切欠部(□)を合わせてモーター軸に挿入する。
- スピナーは「シマル」の方向にまわし、羽根に当たるまで締め付ける。

- パネルは角穴を本体の引掛部にはめ込み「バチン」と音がするまで下側を押さえる。

工事	タイプ	LK4・LX4・FX4・RK4	EK4・EX4・SK4
コンセント工事	右記の①、②のいずれかを実施してください。	①専用コンセントを設ける場合換気扇近くに設けてください。	②換気扇内部にコンセントを設ける場合別売のシステム部材のコンセント取付金具(P-1X)が必要です。コンセント取付金具の取付説明書を参照してください。
埋込スイッチ工事		本体に引きひもスイッチが付いていますので不要です。	本体にスイッチがないため操作しやすい場所に埋込スイッチ(システム部材)を設けてください。
		■埋込スイッチ・埋込コンセントの取付ボックスは、JIS C8340に規定の市販品を利用してください。	

壁穴位置

天井、壁から70mm以上離す。
必ず床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置に取付ける。
※火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離す(RK4タイプのみ)。
※燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのあるところには取付けない(RK4タイプのみ)。

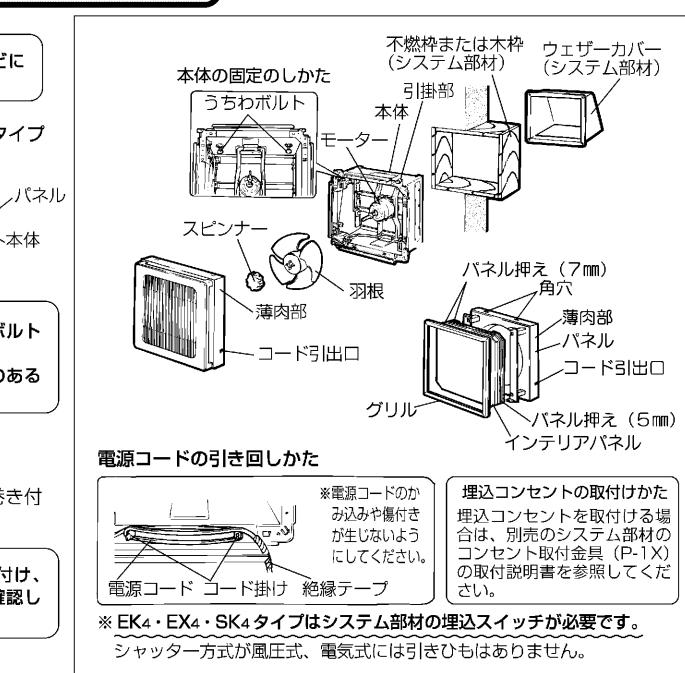


インテリアパネルについて

(EX-20LX4-C・25FX4-C・20EX4-C・25EX4-C)


■クロス貼りのしかた

- インテリアパネルを分解します。

- 下図のようにグリルの4すみにあるネジをはずすとパネル押え・インテリアパネル・グリルが分解されます。



- 20cmタイプは□35cm位、25cmタイプは□40cm位に切りとったクロスの裏側にのりを塗り、インテリアパネルまたはその替わりに下表の寸法に切った合板などに貼ってハケでしづらしを伸ばします。

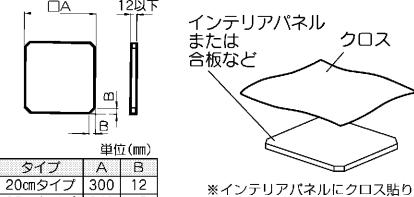


- 余ったクロスを切断し、取りはずしと逆の順序でネジ(4本)にて締め付けます。

■インテリアパネルと壁材を交換する場合

- 壁材を下図のように切断します。

- 壁材の質量は下表のとおりです。われやすいものなどは避けてください。

タイプ	質量
20cmタイプ	0.8kg以下
25cmタイプ	1.0kg以下




タイプ	A	B
20cmタイプ	300	12
25cmタイプ	340	15

- インテリアパネルと壁材を交換します

- 下図のようにグリルの4すみにあるネジをはずすとパネル押え・インテリアパネル・グリルが分解されます。

- 用意した壁材とインテリアパネルを入れ替えて取りはずしと逆の順序でネジ(4本)にて締め付けます。



取付後の確認

●取付工事終了後、チェック表に従って点検します。

●不具合があった場合は必ず直してください。

(機能が発揮されないばかりか、安全が確保できません)

試運転前			試運転時		
チェック項目	不具合の場合の対応	チェック	チェック項目	不具合の場合の対応	チェック
電源は100Vですか？	100Vに直します。 (異電圧を印加すると製品が破損します)		(引きひもスイッチタイプの場合) 引きひもを引いて動作を確認しましたか？	引きひものからみなどを直します。	
本体の取付け強度は十分ですか？	うちわボルトまたは木ネジで確実に固定します。		(壁スイッチタイプの場合) スイッチと本体の動作は合っていますか？	結線図に従って結線を直します。	
パネルが確実に取付けられていますか？	パネルを取付け直します。		羽根当たり音がしていませんか？	パネルをはずして配線の処理、部品の取付けを直します。	
スピナーが確実に取付けられていますか？	スピナーを締め付け直します。		シャッターが正常に作動していますか？	シャッターの変形、部品の取付け、木枠の内寸法を確認します。	

使用方法

LK4・LX4タイプ

引きひもを引くごとに「入」→「切」します。

EK4・EX4・SK4タイプ

壁スイッチで「入」→「切」します。

FK4・FX4タイプ

引きひもを引くごとに「強」→「弱」→「切」に切換わります。

RK4タイプ

引きひもを引くごとに「排」→「給」→「切」に切換わります。

お願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(中性洗剤をご使用ください)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)
- 引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。斜めに引いたり急に力を加えますと、引きひもが取れたりスイッチが故障する原因になります。引きひもが取れた場合は、お買上げの販売店または工事店にお申しつけください。(引きひもスイッチタイプ)
- 調理時には、高温になった鍋やフライパン、炎などに手や衣服が触れる場合があり危険ですので、引きひもの操作をしないでください。

お手入れのしかた

換気扇が汚れてきましたら約3か月に1度を目安として、次の順序で清掃してください。

警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る。また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やけがの原因。


注意

- お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因。

各部品のはずしかた

1 パネル

- 手掛け部分を手前に引いてはずし、上部角穴を本体の引掛部からはずす。



2 スピナー・羽根

- 羽根を軽く持ってスピナーを「コルム」の方向に回す。
羽根を手前に引く。


3 本体

お願い

- 本体が木ネジで壁に固定されている場合は本体を壁からはずさないでください。
壁側のネジ穴が破損し、製品落下の原因。


内部コンセントがある場合

- ①換気扇のプラグを抜く
カバー下部のツメをおこしながら、カバーを開ける。
コンセントからプラグを抜く。
コンセント取付金具からカバーを取りはずす。

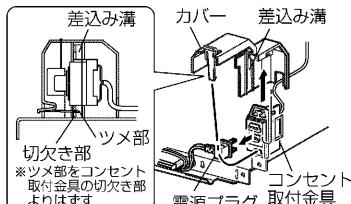


②本体を手前に5cm引出す

電源プラグを埋込コンセントから抜いて「うちわボルト」をゆるめて、本体を手前に5cm程引きます。




③コンセント取付金具をはずす

本体側面のコンセント取付板の固定ネジをはずす。
屋内配線コードを埋込コンセントに付けたまま、コンセント取付金具を手前に引いて本体からはずす。



④本体をはずす

不燃枠(木枠)から本体をはずす。

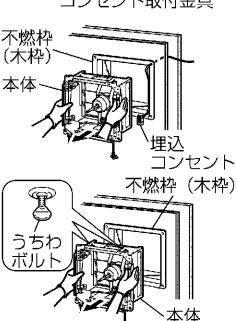

本体の近くにコンセントがある場合

- 本体上部にある「うちわボルト」をゆるめて本体を不燃枠(木枠)からはずす。

清掃のしかた

中性洗剤を使用して汚れを取る。

- パネル、油だまり、羽根、スピナーは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗いよく乾燥させる。
- 本体は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

お願い


- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- お手入れの際はモーターおよび充電部を濡らさないでください。
- シャッターを開いたまま床などに置かないでください。

お手入れ後の組立てと確認

お手入れが終わったら、取りはずしと逆の順序で組立てる。

■部品の落下や故障を防ぐため次の点検をしながら組立てる。


- 埋込コンセントがコンセント取付金具に確実に取付けられているか?
- 電源コードに傷はないか?
- シャッターの開閉がスムーズにできるか?
- 本体、羽根、スピナー、パネル、油だまりが確実に取付けられているか?



お願い

- パネルを軽く引っ張ってはずれないことを確認してください。
- スピナーは確実に締め付け、羽根のガタがないことを確認してください。
- 引きひもにほつれ・緩みなどの異常がないか確認してください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。

⑤電源を入れ換気扇の運転に異常がないか確認する。

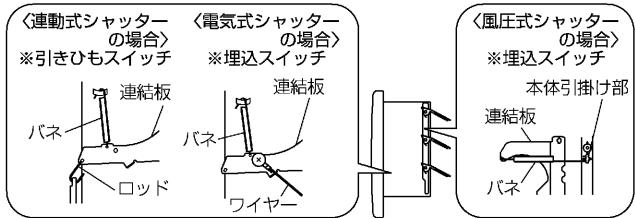

故障かな?と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤ブレーカーを切って（電源プラグを抜いて）からお買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原因	点検してください
運転しない	本体に通電されていますか？	●分電盤ブレーカーを点検します ●停電ではありませんか？
運転中に異常な音がする	パネル、羽根が確実に取付けられていますか？	取付け直します
シャッターが正常に動作しない	本体、シャッターが変形していませんか？ 開閉機構の部品がはずれていませんか？	販売店または工事店へ確認します 取付け直します

アフターサービス

三菱換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。


■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を製造打切り後 6 年保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。


仕様

外形寸法図


■格子タイプ <LK4-C・LK4-M・FK4-C・EK4-C・EK4-M・SK4-C・RK4-C>

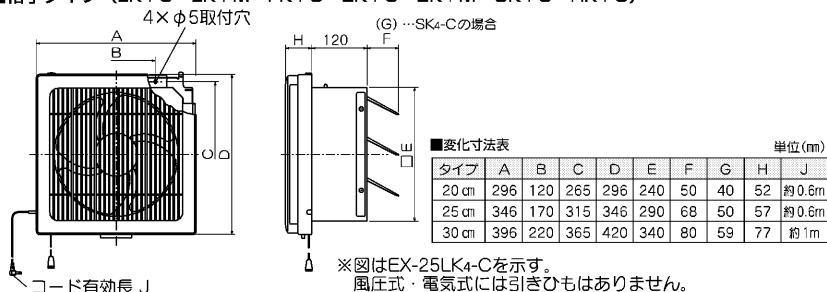

■白木調格子タイプ <LX4・EX4>

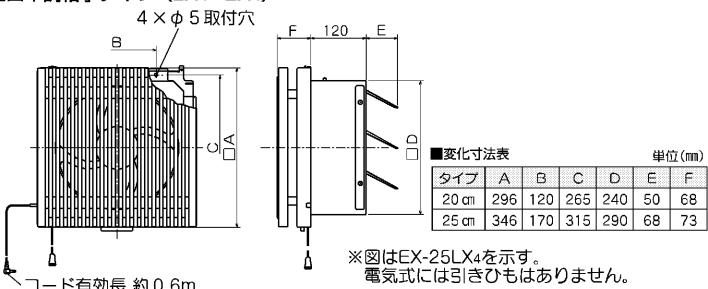

■インテリアパネルタイプ <LX4-C・FX4-C・EX4-C>

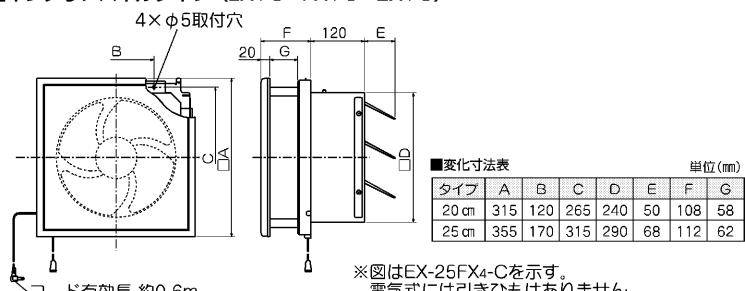

仕様表

電圧100V

形名	給排	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
EX-20LK4-C, M	排	15	17.5	450	480	32	33.5	2.5
EX-25LK4-C, M	排	16	18.5	660	690	32	33.5	2.9
EX-20LX4	排	10	10.5	330	360	28	29.5	2.6
EX-25LX4	排	13	15	534	564	29	30.5	3.1
EX-30FK4-C	強排	26	29	1050	1002	36	35	3.7
	弱排	22	33	750	720	27.5	26.5	
EX-20EK4-C, M	排	16	18.5	450	480	32	33.5	2.7
EX-25EK4-C, M	排	17	19.5	660	690	32	33.5	3.1
EX-30EK4-C	排	27	30.5	1050	1002	36	35	3.9
EX-20EX4	排	11	11.5	330	360	28	29.5	2.8
EX-25EX4	排	14	16	534	564	29	30.5	3.3
EX-20SK4-C	排	15.5	18	432	468	32.5	35	2.4
EX-25SK4-C	排	18	21	642	660	33	34	2.8
EX-30SK4-C	排	33.5	37	1050	1002	38	37	3.6
EX-20RK4-C	排	15	17.5	450	480	32	33.5	2.5
	給	12.5	13	330	300	37.5	34	
EX-25RK4-C	排	16.5	19.5	660	690	32	33.5	2.9
	給	13	14	432	390	34	31	
EX-30RK4-C	排	26	29	1050	1002	36	35	3.7
	給	17	18	600	570	35.5	34	
EX-20LX4-C	排	13.5	15.5	402	444	34.5	37	2.9
EX-25FX4-C	強排	16.5	19	612	630	34.5	36	3.4
	弱排	11	11.5	360	360	21.5	22.5	
EX-20EX4-C	排	14.5	16.5	402	444	34.5	37	3.1
EX-25EX4-C	排	17.5	20	612	630	34.5	36	3.6

※測定方法はJIS C 9603による。


愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がある。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。
- 本体取付部に腐食・破損等がある。



形名	お買上げ年月日	年	月	日
お客様メモ	サービスを依頼されるとき便利です。			
この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。「材質名は主材料にISO規定の略号を使用」				