

設備用ロスナイシステム部材
高性能フィルター

形名

PZ-N250LPFM

取扱説明書

この高性能フィルターは、設備用ロスナイに取付け、外気を浄化してきれいな空気を室内に入れるために使用するものです。下記の適用ロスナイに取付けることができます。

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。


なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して表示しています。


	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	禁止 取付け時、交換時はロスナイ本体の電源を切る (感電やけがをすることがあります)		注意 取扱い時は手袋を着用する (端面などでけがをすることがあります)		

外形寸法図

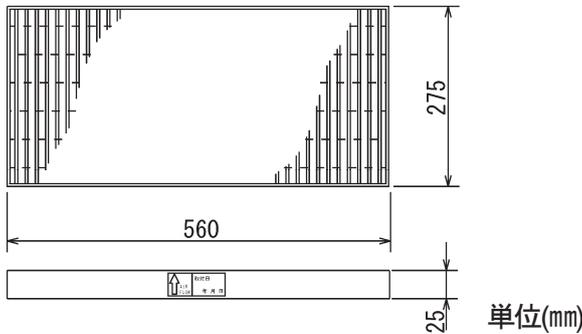

適用本体形名	必要セット数
LP-250X2	3
LP-500X2	6
LP-750X2	9
LP-1000X2	12

取付けかた (交換のしかた)

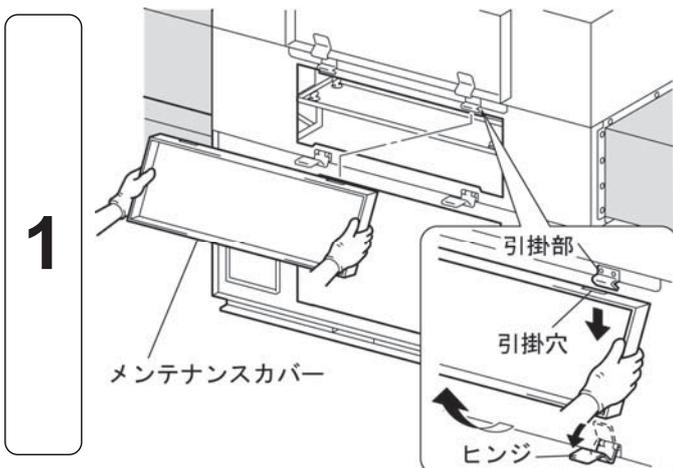

ロスナイエレメント部メンテナンスカバーをはずす


1. メンテナンスカバーのヒンジ(下面2か所)をはずす。
2. メンテナンスカバーを上を持ち上げてメンテナンスカバー上面の引掛部を引掛穴からはずす。

お願い

- メンテナンスカバーをはずすときは、必ず両手でささえながらはずしてください。
- メンテナンスカバーの落下・破損がないようていねいに扱ってください。

取付けかた（交換のしかた） つづき


2

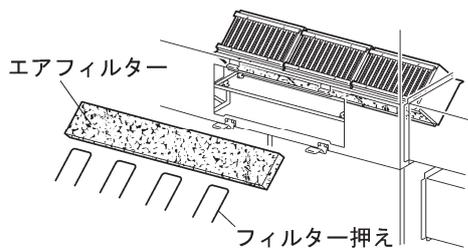

エアフィルターをはずす

上のフィルター押えを左右に広げてはずし、エアフィルターをはずす。


3

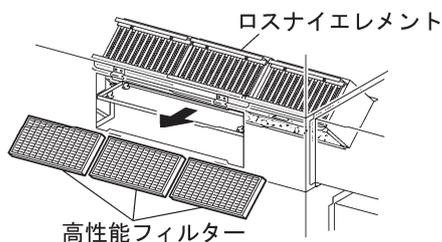

汚れた高性能フィルターをはずす

上のフィルター押えを左右に広げてはずし、エアフィルターと高性能フィルターをはずす。


4

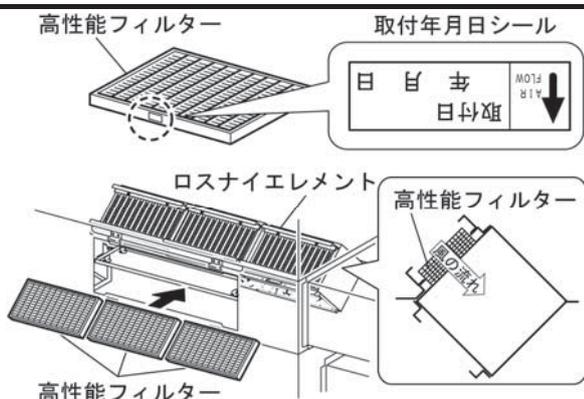

高性能フィルターの取付け

1. 新しい高性能フィルターに貼り付けてある取付年月日記入シールに、取付年月日を記入する。
(次の交換時期を知る目安になります)
2. 高性能フィルターを矢印がロスナイエレメント側を向くように取付ける。

5

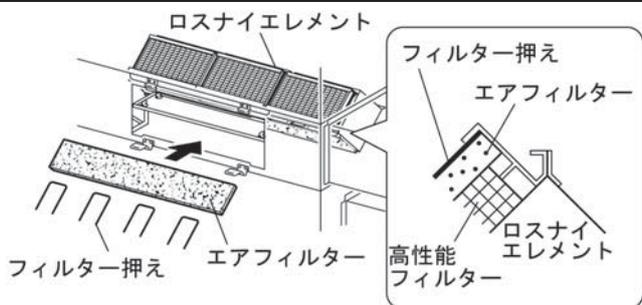

エアフィルターの取付け

1. エアフィルターを取付ける。
2. フィルター押えで固定する。

お願い

- フィルターの両端を必ず固定してください。運転中にエアフィルターがはずれる場合があります。

6

メンテナンスカバーの取付け

1. のメンテナンスカバーのとりはずしと逆の順序で取付ける。

お願い

- 高性能フィルターの汚れは室内外の空気の汚れによって異なりますが、運転時間約3,000時間(約1年)を目安に新しいフィルターと交換してください。