

(浴室・トイレ・洗面所用)

三菱ダクト用換気扇 (電気式シャッター付)

| 仕様 | 一部屋用 | 二部屋用 |
|----|---|--------------------------|
| 形名 | VD-10ZCD10 VD-13ZCD10 VD-15ZCD10 VD-15ZPCD10 | VD-13ZFC10 VD-15ZFC10 |

取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。
コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けしないでください。
(安全や機能の確保ができません)

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。
なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|
| | 警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの | | 注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|------|--|------|
| | 禁止 | | 水ぬれ禁止 | | 分解禁止 | | 接触禁止 |
| | アース確認 | | 指示に従う | | | | |


警告

| | | | | |
|--|--|--|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。 | | 指示に従う | <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。 ●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 〈異常・故障例〉 本説明書末尾の「愛着点検」をご参照ください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する 故障や漏電のときに感電の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください |

注意


| | | | | |
|--|--|--|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。 ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 | | 指示に従う | <ul style="list-style-type: none"> ●電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。 ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないけがの原因。 ●お手入れの後の部品の据付けは確実に 落下によるけがの原因。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。 |

2.各部のなまえ

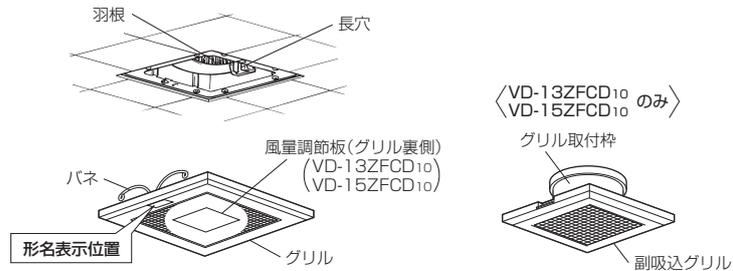

ご使用にあたってのお願い

- スプレー (殺虫剤・整髪用・掃除用など) をかけないでください。
(グリル・羽根の破損、変質の原因となります)
 - 高温 (40℃以上) になるところに据付けられていないか確認してください。
(製品の変形やモーターの焼損の原因となります)
 - 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
 - お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
(台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破壊するおそれがあるため使用しないでください)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
(異常音の発生、変質、変色、塗装がはがれや故障の原因)
- (VD-13ZFC10, VD-15ZFC10の場合)
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付けられているか確認してください。
(本体から水滴が落ちることがあります)

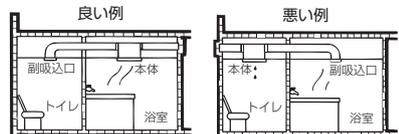

3.使用方法

注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。
●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものがあります。

- お願い**
- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
 - 給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)


- メモ**
- 冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
 - この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に電気式シャッターを付けています。電気式シャッターは運転開始および停止時にシャッター開閉音が聞こえる場合があります。
 - 二部屋用 (VD-13ZFC10, VD-15ZFC10) は、本体が運転していない状態では副吸込側から換気はしません。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を抜くか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた (VD-13ZFC10, VD-15ZFC10)

- 本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。

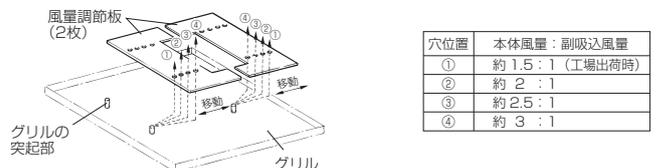

| 穴位置 | 本体風量 : 副吸込風量 |
|-----|-------------------|
| ① | 約 1.5 : 1 (工場出荷時) |
| ② | 約 2 : 1 |
| ③ | 約 2.5 : 1 |
| ④ | 約 3 : 1 |

- お願い**
- 風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。
 - 風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので取りはずさないでください。

4. お手入れのしかた

グリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。
3か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物油系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。

グリルをはすす


本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、パネをにぎって本体内部の長穴からはすします。
- パネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはすれます。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。(VD-13ZFCDD10、VD-15ZFCDD10)

副吸込側の場合

(VD-13ZFCDD10、VD-15ZFCDD10)

- 副吸込グリルの両側の手掛け部を持って片側の手掛け部を下へ引きグリル取付枠からはすします。

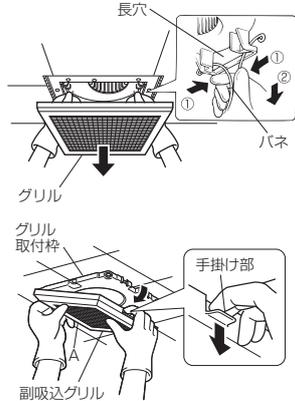


メモ

- 副吸込グリルがはずれない場合は、イラストの「A」の格子部を押し上げながら、手掛け部を下へ引くとはずしやすくなります。

汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



グリルを据付ける

- グリルを据付ける前に、パネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。

本体側の場合

- 風量調節板をはすした場合は元どおりに取付けます。(VD-13ZFCDD10、VD-15ZFCDD10)
- パネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
- パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

副吸込側の場合

(VD-13ZFCDD10、VD-15ZFCDD10)

- 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げます。

5. 修理を依頼する前に

このような症状があれば点検してください。

- コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。(分電盤のブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
- 換気量が不足する。(屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- 運転中に異常音や振動がする。(グリルや本体が確実に据付けられていますか?) (屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- グリルがはずれかけている。または傾いている。(本体に確実に据付けてください)

点検・処置をしても直らないときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
費用については販売店に相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、換気扇への負担が大きくなり、羽根の回転数が上昇して風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

6. アフターサービス

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

修理を依頼されるときは

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用(出張料)や有料駐車場の費用(駐車料)を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ダクト用換気扇
2. 形名 VD-○○○○
3. お買上げ日 ○年 ○月 ○日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 2. 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
 3. あらかじめお客様からご了承をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
 4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法 受付時間365日24時間

●三菱電機換気送風機技術相談センター

フリーダイヤル



0120-726-471 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話対応

三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号

FAX (0573) 66-5659 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~12:00 13:00~19:00 (土・日・祝及び弊社休日以外)

■上記時間帯以外のご相談(受付のみ)

●三菱電機お客さま相談センター



0120-139-365 (無料)

フリーコール

いつでもセンター 365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター TEL (03)3414-9655 (有料)

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



0120-56-8634 (無料)

インターネット

http://www.melsc.co.jp

携帯ウェブサイト



携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

空メールの送り先:

fc8634@melsc.jp
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

S15A

7.仕様


電圧100V

| 形名 | 消費電力(W) | | 風量(m³/h) | | 騒音(dB) | | 質量(kg) |
|--------------|---------|------|----------|------|--------|------|--------|
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| VD-10ZCD10 | 8.4 | 10.3 | 90 | 95 | 24 | 24.5 | 1.7 |
| VD-13ZCD10 | 14.2 | 16.5 | 125 | 130 | 27.5 | 28.5 | 1.9 |
| VD-15ZCD10 | 15.2 | 16.5 | 180 | 175 | 29.5 | 28.5 | 3.1 |
| VD-15ZPCDD10 | 21.2 | 24 | 220 | 215 | 34.5 | 34 | 3.1 |
| VD-13ZFCDD10 | 16.4 | 17.5 | 175 | 170 | 29.5 | 29 | 3.7 |
| VD-15ZFCDD10 | 22.4 | 25 | 210 | 210 | 34 | 34 | 3.7 |

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。

※騒音値は無音室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【本体への表示内容】
※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられたもの内容を本体に表示しています。

【設計上の標準使用期間とは】
※運転時間や湿度など、標準的な使用条件(右表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全に支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものではありません。
●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。
●「経年劣化」とは長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【製造年】本体に西暦15ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】1ケタ
【設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。】

■標準使用条件 JIS C 9921-2

| 環境条件 | 電圧 | 単相 100V | 定格電圧による |
|------|---------------|--|---------|
| 周波数 | 50Hz および 60Hz | 定格周波数による | |
| 温度 | 20℃ | JIS C 9603から引用 | |
| 湿度 | 65% | | |
| 設置条件 | 標準設置 | 据付説明書による | |
| 負荷条件 | 定格負荷 | 「7.仕様」による | |
| 想定時間 | 1年間の使用時間 | 換気時間① 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年 | |

注) 24時間換気のもの、8760時間/年とする。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食、破損などがある。

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

| | | | | |
|------------|------------|-----|-----|-----|
| お客さま メモ | 形名 | 年 | 月 | 日 |
| ご購入年月日 | お買上げ店名(住所) | () | () | () |
| ご購入店名(住所) | () | () | () | () |
| 電話番号 | () | () | () | () |

この製品には地球環境保護の一環として資源リサイクルができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用。)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号