

業務用有圧換気扇専用予備フィルター

形名 **YF-25, YF-30**

取扱説明書

お客様用

このフィルターは業務用有圧換気扇（店舗用メッシュタイプ給気形）専用です。

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または建物・機械などの物的損害に結びつくもの



指示に従う

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

感電やけがの原因。



指示に従う

部品の取付けは確実にを行う

落下によりけがの原因。


お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

端面などでけがの原因。

お願い

- このフィルターは業務用有圧換気扇（店舗用メッシュタイプ給気形）専用です。他の製品には使用しないでください。
フィルターを巻き込みモータの故障の原因。
- フィルターの取付けおよび付属部品のマジックテープの貼り付けは確実に行ってください。
フィルターを巻き込みモータの故障の原因。

外形寸法図

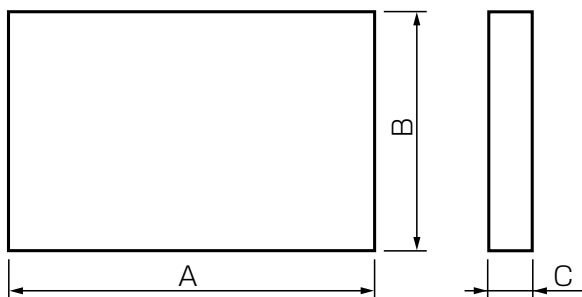


■変化寸法表

単位 (mm)

形名	A	B	C	枚数	適用機種
YF-25	485	335	7	4	EFG-25MFSB
YF-30	590	385	7	4	EFG-30MFSB

■付属部品

マジックテープ




大8枚



小1枚

交換方法


1

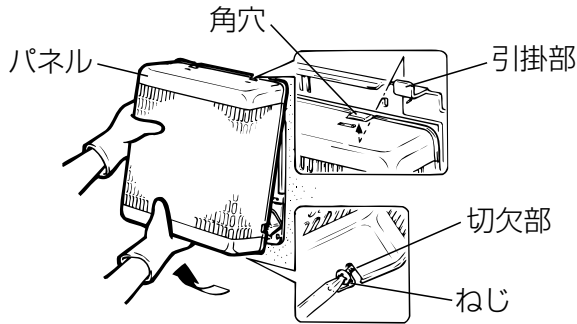

パネルをはずします。


業務用有圧換気扇本体のパネルの下側にあるねじ（2本）をゆるめ、上部の引掛部を図のようにはずします。

2

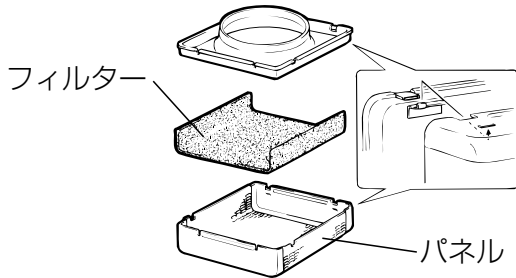

パネルを左図のように分解します。

3

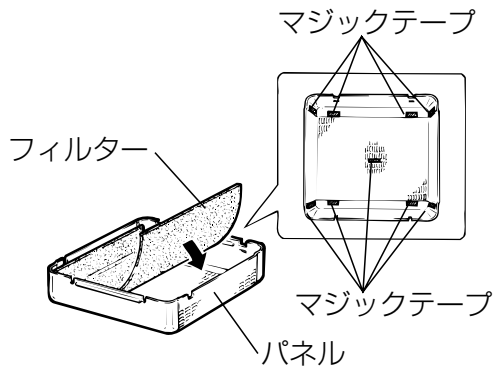

フィルターを交換します。

フィルターはパネルの左右均等になるように注意しながら、パネル裏面のマジックテープに固定します。

付属のマジックテープを交換する場合

マジックテープがパネルからはがれてきた場合は、付属のマジックテープを元貼ってあった位置に貼り直します。

4

次の点検をしながら、パネルを取りはずすと逆の順序で取付けてください。

1. フィルターはパネルに左右均等に貼り付けてありますか。
2. パネルが確実に取付けられていますか。

お手入れのしかた

■フィルターは、軽く手でたたくかまたは、掃除機でほこりを吸取ってください。

汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。（水洗いによる清掃再生回数は2～3回です。それ以上になりましたら新しいフィルターと取換えてください）

お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

■平日9:00～12:00 13:00～19:00（土・日・祝・弊社休日を除く）
換気送風機技術相談センター 電話0120-726471