

取扱説明書 お客様用



三菱ダクト用ロスナイ〈天井埋込形〉
交換用高性能除じんフィルター

形名

P-100JF

形名
コード 53F 006

適用機種

VL-100ZSタイプ
VL-100ZS2タイプ
VL-200ZSタイプ
VL-200ZS2タイプ
VL-08ZJ (-BR)
VL-12ZJ (-BR)

この高性能除じんフィルターは、ダクト用ロスナイに取付けられている外気清浄フィルターと入れ換えて使用するもので、より細かい粒子を取り除いて外気を室内に取り入れます。

■ご使用前に説明書をよくお読みください。


また、ダクト用ロスナイの取扱説明書の「お手入れ」も参照してください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	 注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
 指示に従う	交換の際は分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因。	 指示に従う	交換の際、踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う けがの原因。
		 指示に従う	交換の際は手袋を着用する けがの原因。

交換のしかた

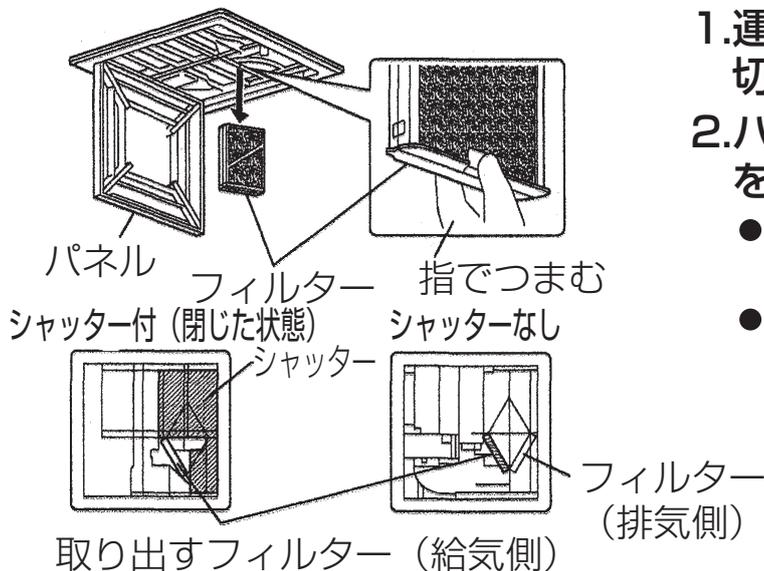

1. 運転を停止し、分電盤ブレーカーを切る
2. パネルをあけ、フィルター(給気側)を取り出す
 - 2つあるフィルターのうち、給気側のみ交換します。
 - 取り出すフィルター(給気側)は、左図を参照してください。

裏面につづく >

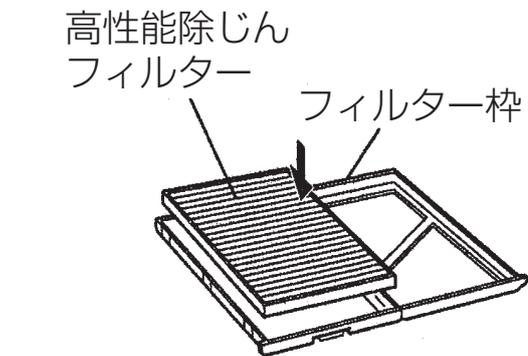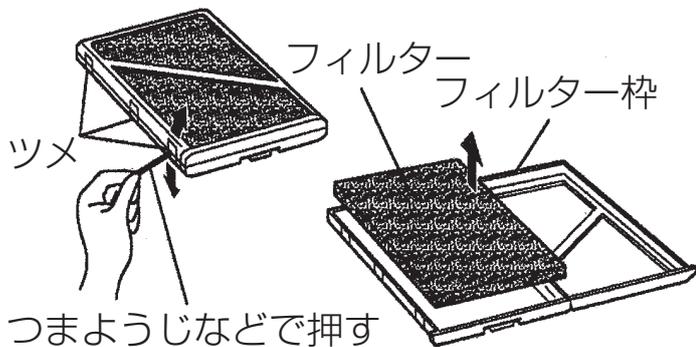

3. フィルターをフィルター枠から取りはずす

左図のようにフィルターを取りはずします。

4. 高性能除じんフィルターを取付ける


- 左図のように、高性能除じんフィルターをフィルター枠に入れて閉じます。
- 高性能除じんフィルターに表裏はありません。

5. 製品への取付けは、取りはずしと逆の順序で取付けます

お願い

- フィルター枠が確実に閉じたか確認してください。
- フィルター枠を無理に閉じないでください。(高性能除じんフィルターを破損するおそれがあります。いったん取りはずし、取付けなおしてください)

お手入れ

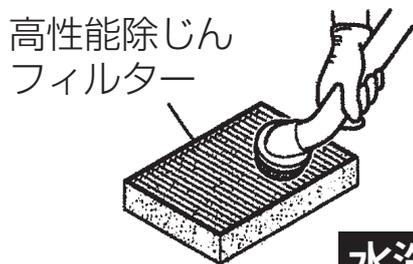

水洗禁止

掃除機でほこりを吸い取る

高性能除じんフィルターの表面のゴミを取り除き、掃除機でほこりを吸い取る。

お願い

- 高性能除じんフィルターを水や熱湯で絶対に洗わないでください。(高性能除じんフィルターの変形や破損の原因)
- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- やわらかいものですので破損しないように注意してください。
- 交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い廃棄してください。

メモ

- 高性能除じんフィルターはPP.アクリル繊維で構成されています。

交換時期: 1年に1度を目安に変換してください。

清掃時期: 6か月に1回以上を目安に清掃してください。

※24時間換気扇としてご使用の場合は、2か月に1回以上清掃してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。