



業務用単独加湿ユニット システム部材
予備フィルター

形名

PT-220CF

取扱説明書

お客様用

この予備フィルターは、業務用単独加湿ユニットの交換用フィルターです。

- ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。
- 据付けは販売店・工事店様が実施してください。
- お客様ご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)


この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	 注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
 取付け時、交換時は、必ず単独加湿ユニット本体の電源を切る 通電状態では感電やけがの原因 指示に従い必ず行う	 取付けや交換の際は、手袋を着用する けがの原因 指示に従い必ず行う

外形寸法図

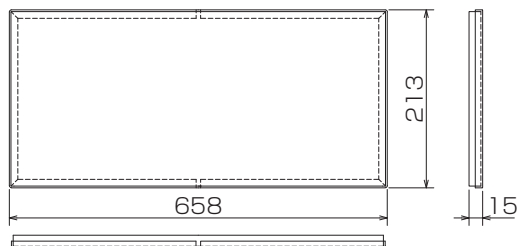

単位 (mm)

適用機種

TKA-2200C-50
TKA-2200C-60

交換のしかた（取付けかた）

取りはずし・取付けかた

※本体のドレン皿底面の説明銘板もご参照ください。

取りはずしおよび取付け方法の詳細はお手持ちの製品の取扱説明書をご用意いただき、該当部分をご確認ください。

メモ

製品の取扱説明書は、三菱電機パートナー Web WIN2K（ウイंक）でもご確認ください。


<方法>

1. 検索サイトで「三菱電機 WIN2K」を検索または、URL: www.MitsubishiElectric.co.jp/wink を入力します。
2. 《形名から製品情報を探す》に製品の形名を入力いただくと確認できます。

加湿部の引き降ろし


1. パネルを開ける。（開けかたは単独加湿ユニットの取扱説明書をご参照ください）
2. 加湿部下側にあるコネクタをはずす。（メンテナンス中の給水防止のため）
3. パネル外枠に取付けられているルーバーBの角度を調整する。
パネル外枠のストッパー位置にルーバーが当たるまで手で動かしてセットします。
（ルーバー角度を調整しないと、加湿部引き降ろしでルーバーが破損するおそれがあります）
4. 加湿部底板に取付けられた固定金具のねじ5本を緩める。
5. 加湿部底板を手で押さえながら加湿部固定金具を移動してはずす。（必ず加湿部底板を手で押さえてください）
6. 加湿部底板を手で押さえながら、動きが止まるまでゆっくりと引き降ろす。
7. サポートプレートのねじ部を加湿部底板の側面のカギ穴に引っ掛ける。
サポートプレートを動かすには、ダルマ穴に固定されているねじを上側に移動させると回転できます。
8. 本体内スライド穴の最下点から、少し上に持ち上げ、大きな穴位置に、スライド用ねじ3本を合わせ、加湿部全体を本体から床面に引き降ろす。
 - 加湿部底板に手を掛けながら、レの字を描くように移動させると加湿部全体が本体から取り出し可能です。

エアフィルターのはずしかた

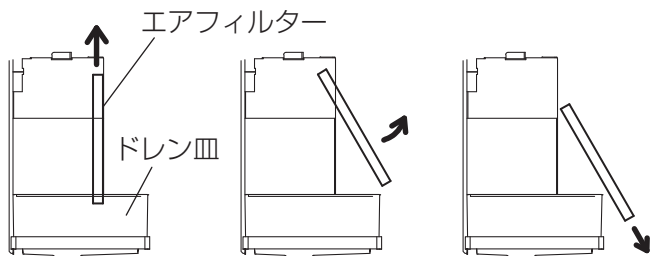

上記7.の状態エアフィルターを上側にずらした後、右斜め下側に引き抜いて取りはずす。

清掃のしかた

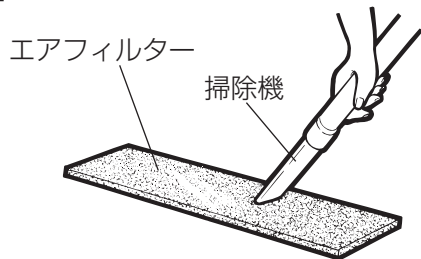

掃除機でほこりを吸い取る

汚れのひどい場合は、台所用中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯（40℃以下）に浸して押し洗いし、よく乾かす。

お願い

- 台所用中性洗剤を使用量の目安まで薄めて使用してください。（洗剤は原液のまま使用しないでください）
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
- 直接火にあてて乾かすことはしないでください。

取付けかた

新しいフィルターを取りはずしと逆の順序で取付ける。

詳しくは単独加湿ユニット本体に同梱の据付工事・取扱説明書を参照ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号