2103876H62601

■適用本体形名は以下の表で確認してください。
■機種により構造の違いがあるため、必ず本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

本体形名	種類	アレル除菌フィルター形名
SCH-40EXC, SKU-40EXC-B	排気用	PG-40ECFAR
SCH-50EXC, SKU-50EXC-B	排気用	PG-50ECFAR

・SCH-40EXC, SKU-40EXC-B の給気用には、PG-40ELFA をご利用ください。
・SCH-50EXC, SKU-50EXC-B の給気用には、PG-50ELFA をご利用ください。

MITSUBISHI ELECTRIC

学校用ロスナイ システム部材
アレル除菌フィルター
形　名

PG-40ECFAR·PG-50ECFAR

取扱説明書（据付工事説明書付）

据付工事終了後は必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

このアレル除菌フィルターは、フィルターに付着した菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルターの表面を清潔に保つために使用するものです。
ロスナイ本体のエアフィルターを交換して使用してください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
　なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。
■据付けは販売店・工事店様が実施してください。
■お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い必ず行う

●取付けやお手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る
（通電状態では感電やけがをすることがあります）

⚠注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または建物・機械などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

●取付けやお手入れの際は、手袋を着用する
（着用しないとけがの原因になります）
●取付けは確実に行う
（落下によりけがをすることがあります）

外形寸法図

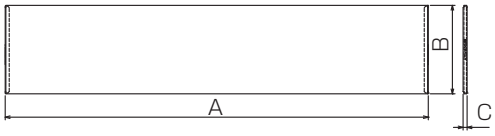

■付属部品
フィルター固定用ワイヤー（2 本）

※フィルター固定用ワイヤーは機種により大きさが異なります。

■変化寸法表　　単位（mm）

形名	A	B	C	フィルター数 / 1 セット
PG-40ECFAR	752	156	8	1
PG-50ECFAR	842	176	8	1

据付方法

1

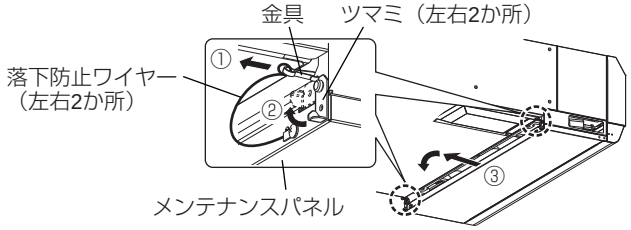

※図は SCH-40EXC を示します。

メンテナンスパネルを開く

1. メンテナンスパネルの落下防止ワイヤーの金具を①の方向にはずす。（2 か所）
2. メンテナンスパネルのツマミを②の方向に 90° 回転させる。（2 か所）
3. メンテナンスパネルを③の方向にスライドして下部に開く。

2

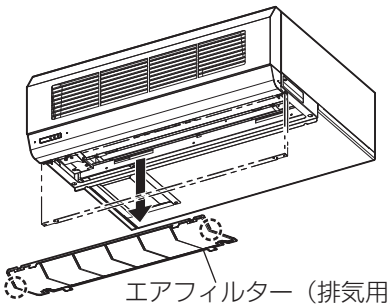

排気用エアフィルターを取りはずす

ロスナイエレメントから排気用のエアフィルターをはずす。

・◌部 2 か所を手前に折り曲げながらはずしてください。
（手前に折り曲げる際にロスナイエレメントに触れないよう注意してください）

3

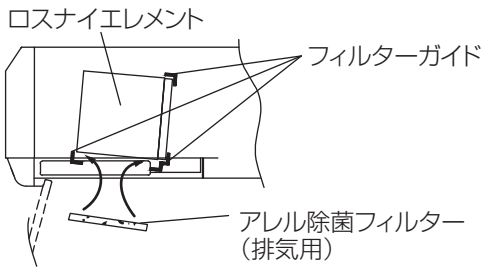

アレル除菌フィルターを取付ける

1. アレル除菌フィルターをフィルターガイドに引っ掛ける。
   ●フィルター枠に刻印してある「↑エレメント側」の矢印がロスナイエレメント側になるように取付けてください。

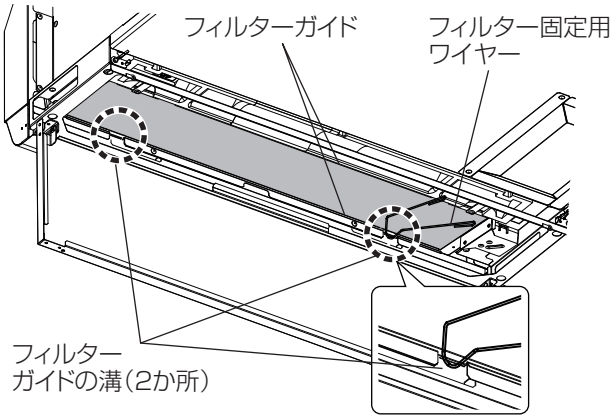

2. フィルター固定用ワイヤーをフィルターガイドの溝に引っ掛ける。

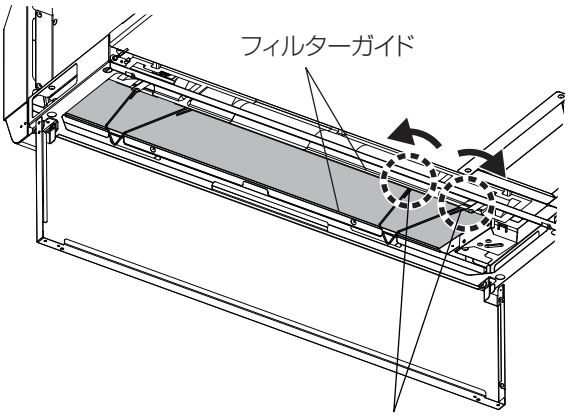

3. フィルター固定用ワイヤーの先端 2 か所を矢印方向に広げながらフィルターガイドに引っ掛けてフィルターを固定する。
   ●フィルターがたわんでいる場合は、フィルターをフィルターガイドに確実に納めてください。（フィルターがロスナイエレメント全体を覆うように取付けられていないとフィルター固定用ワイヤーの取付けができないことがあります）

4. もう一本のフィルター固定用ワイヤーも同様にフィルターガイドに引っ掛ける

4

メンテナンスパネルを閉じる

1. メンテナンスパネルを閉じてスライドさせ、ツマミを 90° 回転させ固定する。（2 か所）
2. メンテナンスパネルに落下防止ワイヤーの金具を取付ける。（2 か所）

■交換について

・交換の目安は約 3,000 時間（1 年）です。（保証期間ではありません）
清掃をしても菌・ウイルスやアレル物質の活動抑制効果は元に戻らないため、年 1 回の交換をお願いします。
・水洗いはできません。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。