

三菱パイプ用ファン専用ほこり取りフィルター
形名

P-08PANET₂ 1枚入

形名コード 539 P16

取扱説明書 お客様用

適用機種

V-08PA ₈	V-08PTLD ₈	V-08PHLD ₇
V-08PAD ₈	V-08PA ₇	V-08PTLD ₇
V-08PALD ₈	V-08PAD ₇	
V-08PHLD ₈	V-08PALD ₇	




- フィルターを取付けるとパイプ用ファンの換気量は低下します。
 - ほこりが付着し、フィルターが目詰まりすると換気量が低下しますので、定期的な清掃をおこなってください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1.安全のために必ず守ること

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	指示に従う	お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る感電・けがの原因。		指示に従う	お手入れの際は手袋を着用する着用しないとけがの原因。お手入れ後の部品の取付けは確実にを行う落下によるけがの原因。

2.取付方法

- 1.電源を切りパイプ用ファン本体からグリルをはずす。(本体の取扱説明書をご覧ください)
- 2.下図のようにフィルターを右から左へスライドし本体にフィルターを取付ける。
- 3.パイプ用ファン本体にグリルを取付ける。

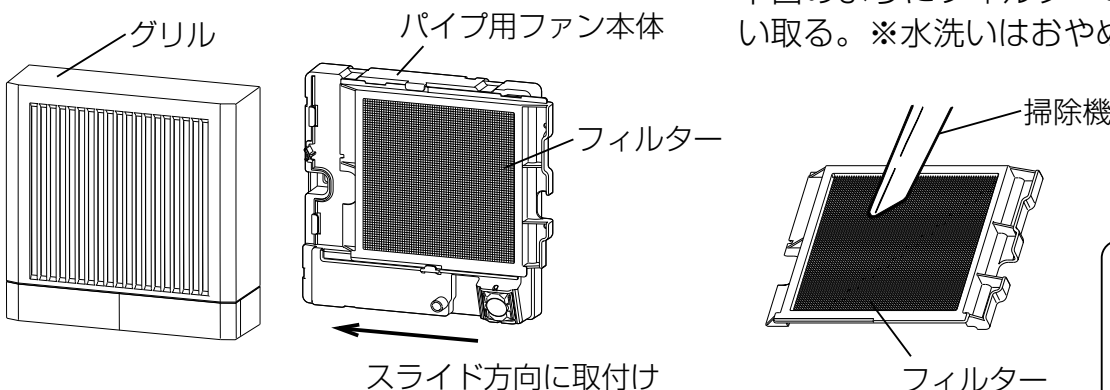

3.お手入れ

フィルターにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約2か月に1度を目安に清掃してください。

フィルターの清掃のしかた …2か月に1回以上

下図のようにフィルターのほこりを掃除機で吸い取る。※水洗いはおやめください。

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。

(材質名は主材料にISO) 規定の略号を使用

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号