

業務用ロスナイシステム部材

予備フィルター

形名

PZ-N125CF₂・PZ-N350CF₂

この予備フィルターは天井カセット形ロスナイの交換用エアフィルターです。

■機種により構造の違いがあるため、必ず本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

本体形名	予備フィルター形名
LGH-N15CS ₂ (D), CX ₂ (D), CS ₃ (D), CX ₃ (D)	PZ-N125CF ₂
LGH-N25CS ₂ (D), CX ₂ (D), CS ₃ (D), CX ₃ (D)	
LGH-N35CS ₂ (D), CX ₂ (D), CS ₃ (D), CX ₃ (D)	PZ-N350CF ₂
LGH-N50CS ₂ (D), CX ₂ (D), CS ₃ (D), CX ₃ (D)	

取扱説明書

お客様用

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従い必ず行う

- 交換の際は必ず分電盤のブレーカーを切る (感電やけがをすることがあります)



注意


誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い必ず行う


- 取扱いの際は手袋を着用する (けがをすることがあります)
- 取付けは確実に行う (落下によりけがをすることがあります)

交換のしかた

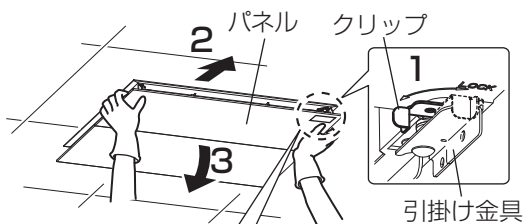

開口内部両端のクリップを内側へ90°回転し
パネルを矢印の方向に引くとひらきます

Lossnay

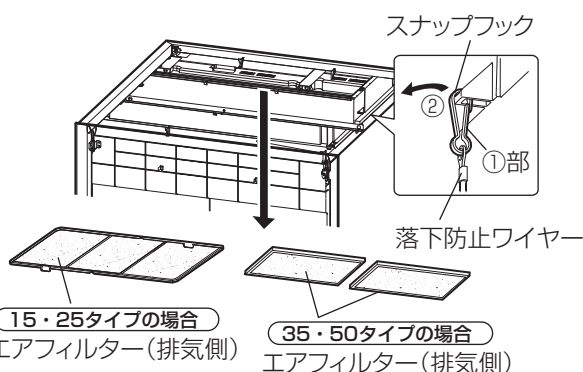


15・25タイプの場合

エアフィルター(排気側)

35・50タイプの場合

エアフィルター(排気側)

外形寸法図

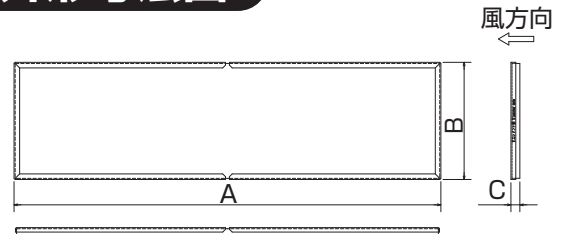

形名	種類	変化寸法 (mm)			フィルター数/1セット	
		A	B	C	給気用	排気用
PZ-N125CF ₂	給気用	245	192	15	2	—
	排気用	469	157	10	—	1
PZ-N350CF ₂	給気用	382	236	15	2	—
	排気用	384	177	10	—	2

インテリアパネルを開けて、エアフィルター(排気側)を取りはずす

1 開口内部両端のクリップを内側へ90°回転させる。


2 銘板の矢印の方向に引きながらパネルの引掛け金具ははずす。

3 パネルを静かに開く。
(パネルは落下防止ワイヤーで吊られて、半開きになります)

4 落下防止ワイヤー(2か所)のスナップフックを①部をつまみながら②の方向へはずす。

5 パネルを静かに降ろす。


6 エアフィルター(排気側)を取りはずす。

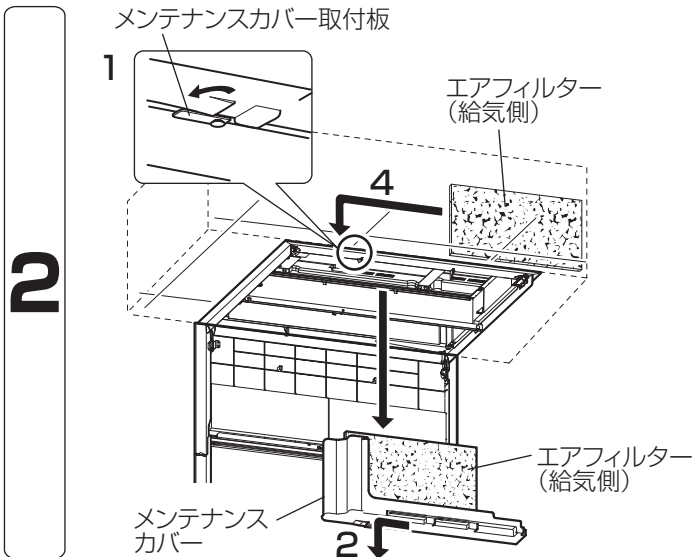

2

エアフィルター（給気側）を取りはずす

- 1 メンテナンスカバー取付板（○印 1か所）を90° 回転させる。
- 2 メンテナンスカバーを横にスライドさせ、手前に引っぱり取りはずす。
- 3 メンテナンスカバーからエアフィルター（給気側）を取りはずす。
- 4 奥側のロスナイエレメントからエアフィルターを矢印の方向にスライドさせて取りはずす。

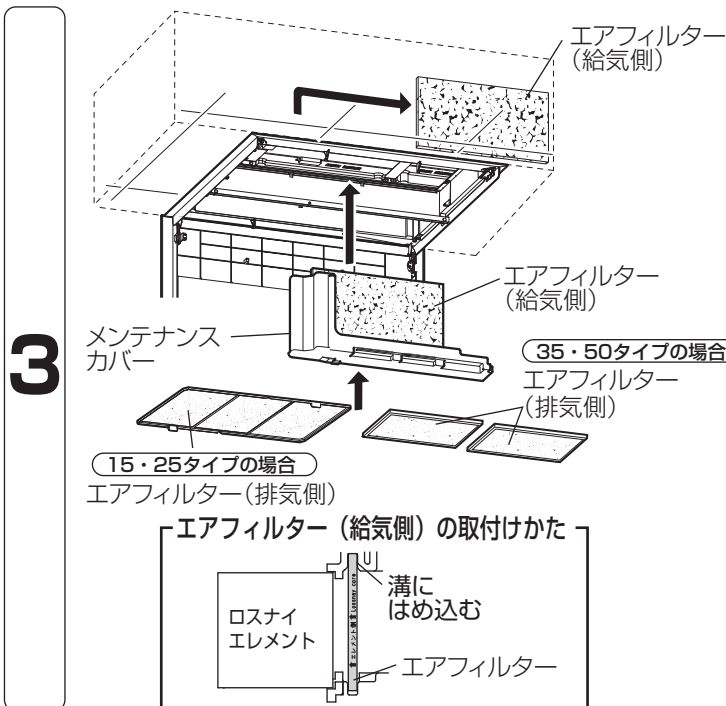

3

エアフィルター（給気側・排気側）を取付ける

取りはずすと逆の順序で取付けてください。
※本体の取扱説明書もご覧ください。

お願い

- エアフィルターには表裏があります。エアフィルター枠に刻印してある「↑エレメント側」の矢印がエレメント側になるよう取付けてください。（取付性が悪くなります）
- エアフィルターを入れるときロスナイエレメントの表面を傷つけないでください。
- エアフィルターを入れ忘れないでください。ロスナイエレメントにごみがつまり、風量低下の原因になります。

4 インテリアパネルを閉じる

落下防止ワイヤーのスナップフックを取付け、インテリアパネルを①と逆の順序で閉め、クリップを外側へ90° 回転させる。


お願い ● 落下防止ワイヤーは必ず取付けてください。パネル落下の原因になります。

5

リモコンを使用の場合はリモコンの表示をリセットします。（ロスナイの積算運転時間のデータが解除されます）

- ジーニアスリモコンの場合：「メインメニュー」から「フィルター情報など」を選択し、リセットボタンを押してください。
 - ロスナイコンパクトリモコンの場合：「フィルター」ボタンを2回続けて押してください。
- ※本体の取扱説明書もご覧ください。

清掃のしかた

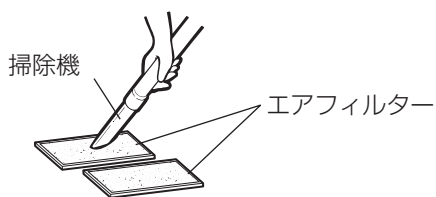

1 掃除機でほこりを吸い取る。

2 汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かします。
※15・25タイプのエアフィルター(排気側)は水の中で振り洗いをする。

お願い

- 中性洗剤は薄めて使用してください。（原液のまま使用しないでください）
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
- 直接火にあてて乾かすことはしないでください。（自然乾燥してください）

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。