

## 業務用ロスナイ システム部材 防振吊金具 (1セット4コ入)

形名

PZ-N54BK・PZ-N154BK

PZ-N304BK・PZ-N604BK

## 据付工事説明書

販売店・工事店様用

この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井吊り下げ据付けする際、振動防止用として使用します。

- 据付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり正しく安全に据付けてください。
- 据付工事は販売店・工事店様が実施してください。
- 防振吊金具の機種選定には、三菱換気送風機総合カタログの業務用ロスナイ各商品ページの「システム部材」をご参照ください。
- 1セット4コ入です。(天井カセット加湿付(CKSタイプ)についてはLGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台使用しますので、手配の際は個数にご注意ください)
- 外気処理ユニット(RDFタイプ)を6点吊りで施工される場合は、使用する防振吊金具の個数および適正荷重が変化しますので、手配の際にはご注意ください。

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



**注意**

誤った取扱いをしたときに軽傷または建物・機械などの物的損害に結びつくもの



**注意**




指示に従う

- 据付工事は十分強度のあるところを選んでダブルナット方式で確実に強度が弱い場合は、補強材を据付けるなどして十分な強度を保つ(落下によりけがをするおそれがあります)

## 外形寸法図

PZ-N54BK・PZ-N154BK

PZ-N304BK・PZ-N604BK

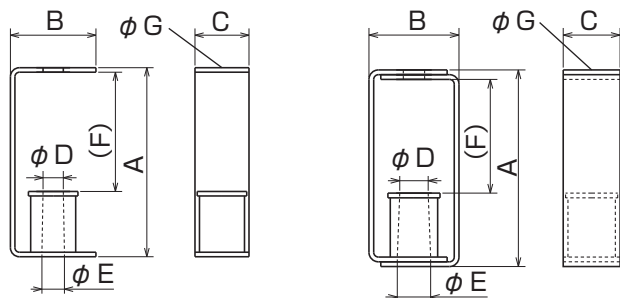


### ■変化寸法表

単位(mm)

形名	適正荷重(kg)	使用ボルト	A	B	C	D	E	F	G
PZ-N54BK	1~5	M10	84	38	24	9	10	53	12
PZ-N154BK	5~15	M10	84	38	24	9	10	53	12
PZ-N304BK	15~30	M10	83	46.5	32	12	14	46	12
PZ-N604BK	30~60	M12	103	56.5	42	14	16	66	14

※防振吊金具本体には、それぞれ5BK、15BK、30BK、60BKとの記載があります。

## 据付方法

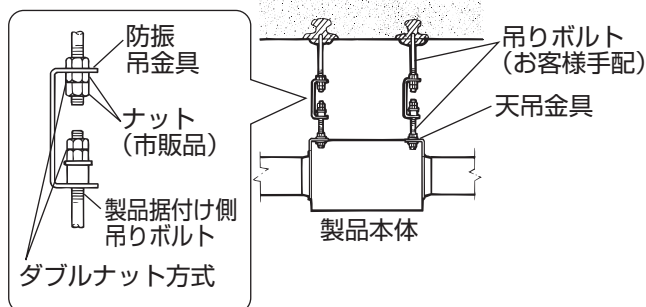

1. あらかじめ埋め込まれた吊りボルトに防振吊金具をナット(市販品)にて固定します。
  - ナット寸法は外形寸法図の形名対応の使用ボルト寸法に合わせます。
2. 防振吊金具に製品据付け側吊りボルトをナット(市販品)にて固定します。
3. 製品本体を製品据付け側吊りボルトとナット(市販品)にて固定します。
 

このとき4本の吊りボルトに均等に荷重がかかるよう水平に据付けます。  
ナットはダブルナット方式で固定します。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。