



レンジフードファン専用システム部材 排気アタッチメント

形名

P-60HA₃

据付説明書

販売店・工事店様用

- 排気アタッチメントはレンジフードファンの配管スペースが狭い場合、排気を後・右・左に配管するとき使用するものです。
- 据付を始める前に必ずこの据付説明書をお読みにになり、正しく安全に据付けてください。
 - 据付は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
 - 部材の取付けは、レンジフードの据付説明書も合わせてお読みください。

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

- 図記号の意味は、次のとおりです。



分解禁止



指示に従う



分解禁止



警告

- 改造や、必要以上の分解はしない
けがの原因。



指示に従う



注意

- 本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に
落下によりけがの原因。
- 部品の取付けは確実に
落下によりけがの原因。
- 据付けの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

適用機種


デルタキャッチ形タイプ
浅形 丸排気タイプ

付属部品



クッション	1個
ねじ	2本
ワッシャー	2個
取付板	1個
取付板固定ねじ	4本

外形寸法図


■ 排気アタッチメント



(単位：mm)




■ 取付板

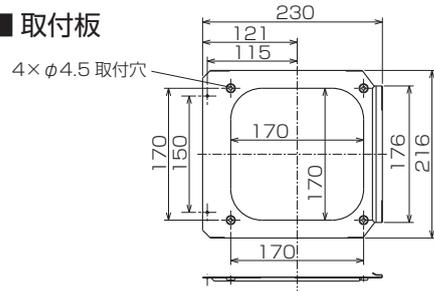

(単位：mm)

● 取付板を含めた寸法



取付方法

■ 排気アタッチメントの取付けかた

1. 排気方向を決めます。





(後方……………右 ①、左 ②)
(横……………右 ③、左 ④)

2. 排気アタッチメントの排気口に付属のクッションを貼付けます。

3. 排気アタッチメントを固定します。

(1) 取付板を右図のように本体に取付板固定ねじ4本で固定します。

(2) 排気アタッチメントを取付板に差込み、付属のねじ・ワッシャー (各2個) にて固定します。

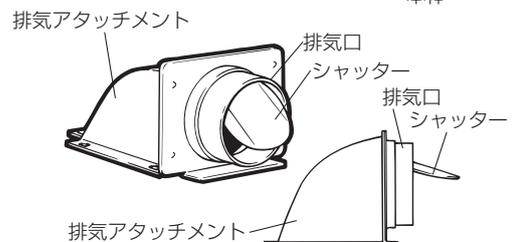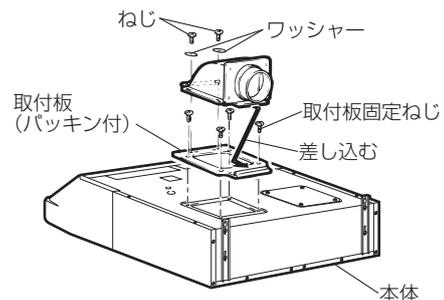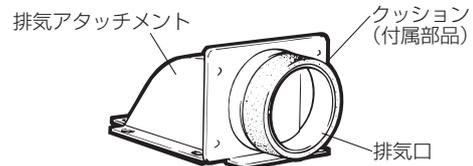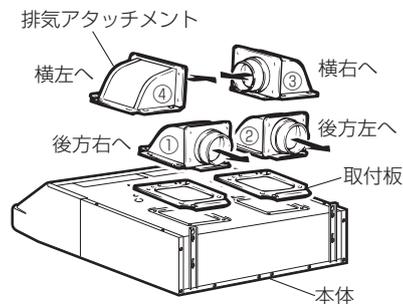

ご注意

● 本体に排気アタッチメントを取付けるときは、シャッターが図のように開くよう取付けてください。排気口を逆に取付けますと、シャッター効果が得られませんのでおやめください。

この説明書は、再生紙を使用しています。