

この丸形フードは、三菱ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用するものです。

■取付工事を始める前に、必ずこの説明書をお読みにになり正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店さま、または工事店さまが実施してください。

ステンレス製			
形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径
P-07FS4	φ75	P-18KFS4	φ150
P-13KFS4	φ100	P-18FS4	
P-13FS4		P-18FS4-BL	
P-13FS4-BL		P-18FSK4	
P-13FSK4	φ125	P-21KFS4	φ175
P-15KFS4		P-23KFS4	φ200
P-15FS4		P-23FS4	
P-15FSK4	P-23FSK4		

アルミ製			
形名	適用パイプ口径	形名	適用パイプ口径
P-07FA4	φ75	P-18KFA4	φ150
P-13KFA4	φ100	P-18FA4	
P-13FA4		P-18FA4-BL	
P-13FA4-BL		P-18FAK4	
P-13FAK4	φ125	P-23KFA4	φ200
P-15KFA4		P-23FA4	
P-15FA4		P-23FAK4	
P-15FAK4			

●適用ダクトの種類…スパイラルダクト・フレキシブルダクト・塩ビ管(VU)、(VP)〔塩ビ管(VP)はP-18(φ150)以上には接続不可〕

●P-13・18FS4-BL、P-13・18FA4-BLは、優良住宅部品「BL」認定品

●P-15KFS4・FS4・FSK4、P-15KFA4・FA4・FAK4は、2管路塩ビ管対応品

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

△注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。

⊘ 禁止 ❗ 指示に従い必ず行う

△注意


- ⊘ ●下水の排気口には使用しない
(腐食によりフードが落下する恐れがあります)
- ❗ ●取付けは確実に行う
(落下によりけがをする恐れがあります)
- ❗ ●取扱い時、手袋を着用する
(端面などでけがをすることがあります)

取付け前のお願い

- ダクトは、配管長さ2m以上で1/100の傾斜が必要です。給気として使用する場合は、1/30の傾斜が必要です。
- パネによる取付けに支障がないよう、ダクトが外壁まで配管してあるか確認してください。


取付方法

標準タイプの場合

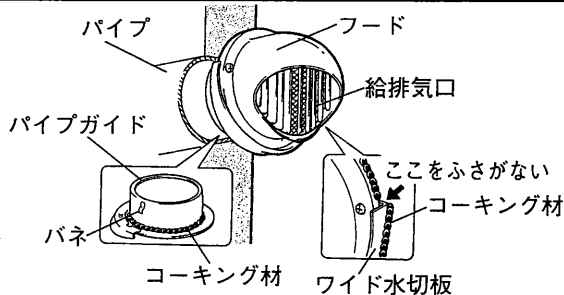

- フードを取付ける前に、市販のコーキング材で図のようにパイプガイドに防水処理を施す。
- 給排気口が下側になるようにして、外壁面まで配管されたパイプに差し込む。
(パネにより固定されます)
- フードの全周と壁面とのすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。
●水切板付タイプの場合、ワイド水切板の上部を、コーキング材でふさがらないでください。

2管路塩ビ管接続の場合

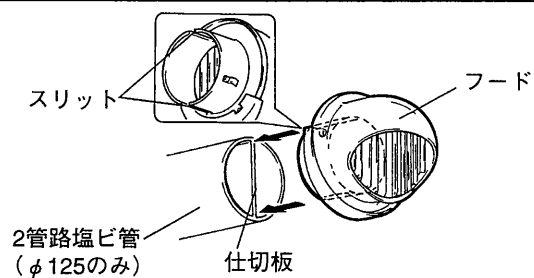

- 図のようにフードの2か所のスリットを2管路塩ビ管の中央の仕切りに合わせてフードを差し込む。
(パネにより固定されます)
- 標準タイプの取付方法3を実施する。