

## 丸形フード（防虫網付） 防火ダンパー付丸形フード

### 取付工事・取扱説明書

この製品は、三菱ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用するものです。防火ダンパー付丸形フードは、ダクト配管を通して火災の広がるのを防止する構造になっています。

●防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

■取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

### 取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

丸形フード（標準タイプ）			防火設備該当品 防火ダンパー付丸形フード			
ステンレス製 形名	アルミ製 形名	適用パイプ 口径	ステンレス製 形名	アルミ製 形名	温度ヒューズ 溶断温度	適用パイプ 口径
P-13KFSQ4 P-13FSQ4	P-13KFAQ4 P-13FAQ4	φ100	P-07FSD4	P-07FAD4	72℃	φ75
P-18KFSQ4 P-18FSQ4	P-18KFAQ4 P-18FAQ4		P-13KFSQD4 P-13FSD4-BL	P-13KFAD4 P-13FAD4	72℃	
P-21KFSQ4		φ175	P-13FSDK4-BL	P-13FADK4	120℃	φ100
P-23KFSQ4 P-23FSQ4	P-23KFAQ4 P-23FAQ4		P-13FSDQ4		72℃	
		φ200	P-15FSD4-BL	P-15FAD4	72℃	φ125
			P-18KFSQD4 P-18KFSQD4	P-18KFAD4 P-18KFADK4	72℃	
		φ150	P-18FSD4-BL	P-18FAD4	72℃	φ150
			P-18FSDK4-BL	P-18FADK4	120℃	
		φ175	P-18FSQD4		72℃	φ175
			P-21KFSQD4		72℃	
		φ200	P-23FSD4	P-23FAD4	72℃	φ200

- 適用パイプの種類…スパイラルダクト・フレキシブルダクト・塩ビ管(VU)・(VP)〔塩ビ管(VP)はP-18(φ150以上)には接続不可〕
- P-13・15・18FSD4-BL、P-13・18FSDK4-BLは、優良住宅部品「BL」認定品
- Qタイプは、防虫網付

### 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**禁止**

防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない  
（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります）

**注意**

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

**禁止**

- 下水の排気口には使用しない  
（腐食によりフードが落下する恐れがあります）

**指示に従い必ず行う**


- 取付けは確実に  
（落下によりけがをする恐れがあります）
- 取扱い時、手袋を着用する  
（端面などでけがをすることがあります）

### 取付け前のお願い

- 点検・清掃や温度ヒューズの交換が容易にできる場所へ取付けてください。
- パイプは、配管長さ2m以上で1/100の傾斜が必要です。給気として使用する場合は、1/30の傾斜が必要です。
- パネによる取付けに支障がないようパイプが外壁まで配管してあるか確認してください。

### 取付方法

…防火ダンパー付の場合は取付ける前に温度ヒューズが正常に取付けられているか確認してください。

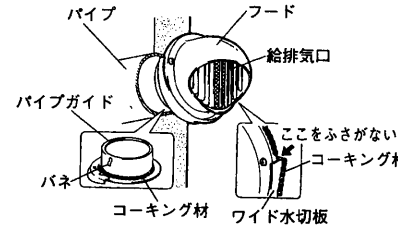


1. フードを取付ける前に、市販のコーキング材で図のようにパイプガイドに防水処理を施す。
  2. 給排気口が下側になるようにして、外壁面まで配管されたパイプに差し込む。  
（パネにより固定されます）
  3. フードの全周と壁面とのすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施す。
- 水切板付タイプの場合、ワイド水切板の上部をコーキング材でふさがらないでください。

### 温度ヒューズの交換

…温度ヒューズの交換は、販売店・工事店に依頼してください。

（防火ダンパー付の場合）



1. ネジ(2本)をはずしフードをはずす。
2. 両方のダンパーを指ではさみ、温度ヒューズをセットする。  
（つまみにくいときは、ラジオベンチ等を使用してください）
3. フードを元通り取付ける。


### お願い

- 140N・cm以下、アルミ製の場合50N・cm以下の締め付トルクで締め付けてください。

### お手入れのしかた

…防虫網のお手入れは約3か月に1度を目安に行ってください。

（防虫網付の場合）

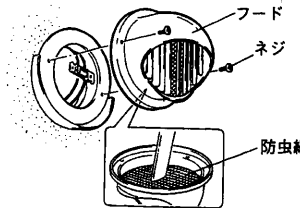

1. ネジ(2本)をはずし丸形フードをはずす。
2. 掃除機でホコリを吸い取る。  
汚れのひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸してからきれいな水で洗いよく乾かす。
3. 丸形フードを元通り取付ける。

### お願い

- 140N・cm以下の締め付トルクで締め付けてください。

### お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。  
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等  
けんみ材入りの洗剤(変質・変色する原因になります)