
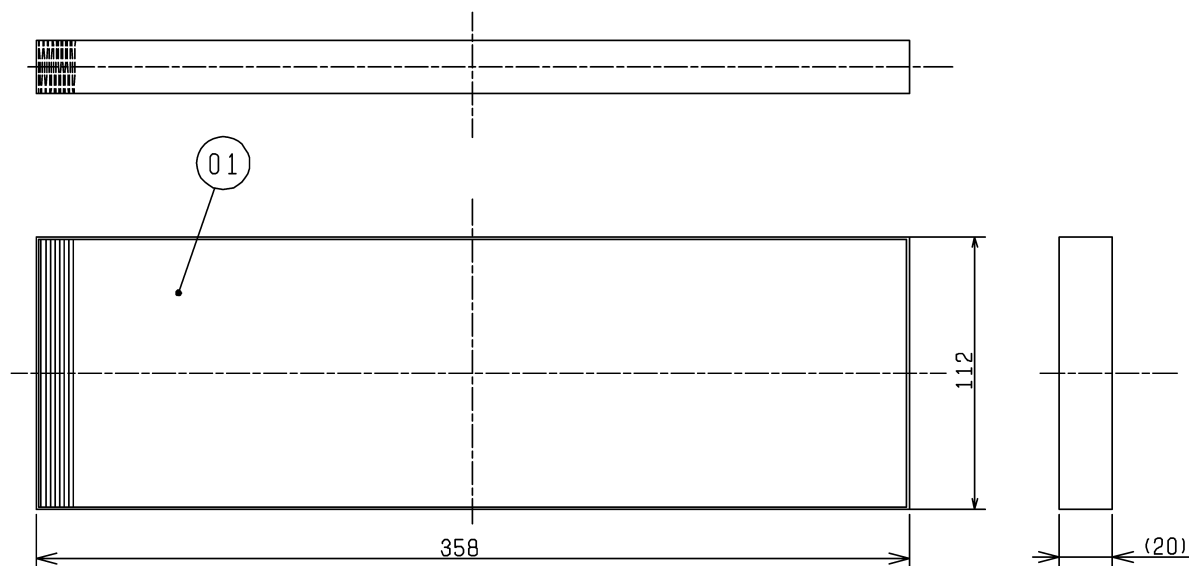


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気システムのオプション用として、給気フィルターユニットに取付けてご使用ください。
本体に取付けられている外気清浄(除じん)フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
※外気清浄(除じん)フィルターに比べて、給気風量は約15%低下します。
3. <微小粒子用>高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
・交換の目安：約6ヶ月
※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
※交換の方法は<微小粒子用>高性能フィルター付属の取扱説明書をご覧ください。
※交換の際は必ずロスナイセントラル換気システム本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(ロスナイセントラル換気システム本体の運転、停止方法は、ロスナイセントラル換気システム本体の取扱説明書をご覧ください。)
※交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従ってください。
※水洗いはしないでください。

品番	品名	材質	色調
01	<微小粒子用>高性能フィルター	ポリプロピレン+ポリエステル 捕集率：2.0μm以上の粒子約95%(計数法)	シロ

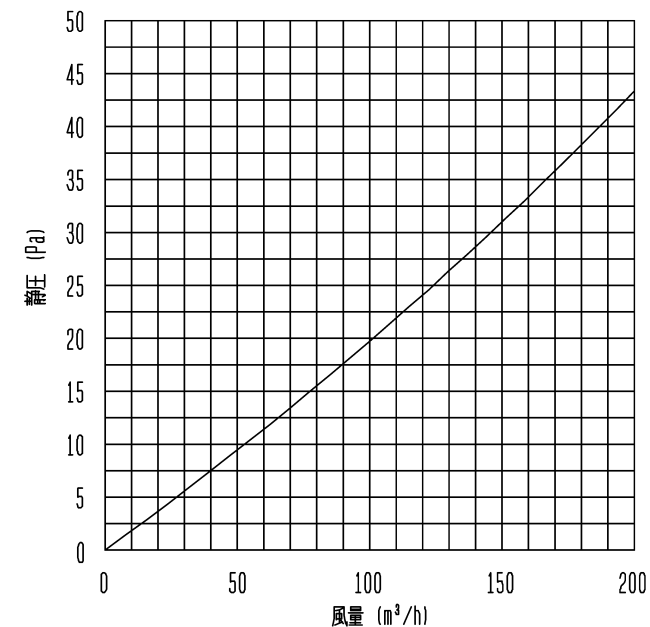

適用機種
ロスナイセントラル換気システム
VL-200ZMHS ₃
VL-200ZMHSV ₃

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	<微小粒子用>高性能フィルター P-100QHFF ₃
	2019-04-18		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB414003A
			1/1