


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	天板	ステンレス鋼板 SUS316 0.3t	ステンレス地色
02	側板	ステンレス鋼板 SUS316 0.5t	ステンレス地色
03	側板	ステンレス鋼板 SUS316 0.5t	ステンレス地色
04	水切板	ステンレス鋼板 SUS316 0.8t	ステンレス地色
05	本体	鋼板 1.6t	N-5
06	ダンパ	鋼板 1.6t	N-5
07	温度ヒューズ	銅板低温ハンダ(72℃溶解)	
08	ダンパ保持バネ	ステンレス鋼板 SUS304 0.5t	ステンレス地色

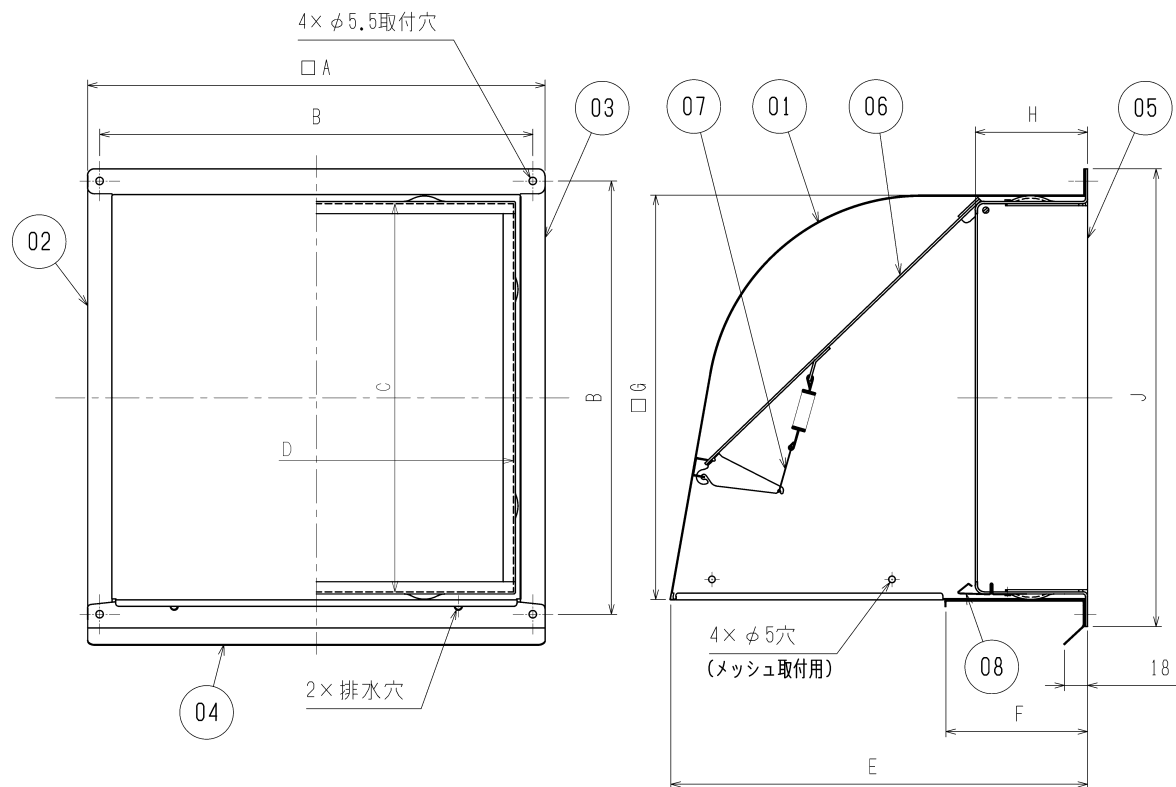

<設計・施工に関するご注意>

1. 防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
2. 据付は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
3. 施工は安全上必ず同梱の据付工事説明書に従ってください。
4. 点検・清掃が容易にできる場所へ据付けてください。
5. 換気扇本体がウェザーカーバー内に入らないように据付けてください。(最小壁厚120mm)
6. 安全にご使用いただくために、必ず定期的(1年以内ごと)に点検・清掃を行ってください。点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・製品の交換が必要です。

【点検項目】

- ・製品の据付状態は正常であるか?
 - ・シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか?
 - ・ネジ類に緩みなどないか?
 - ・製品各部に腐食がないか?
 - ・温度ヒューズに著しい腐食の発生がないか?
 - ・温度ヒューズが作動し、ダンパーが閉じていないか?
7. 塩害が発生する場所や、融雪剤の影響を受ける設置環境では、塩害対応品(受注生産)をご使用いただき、付着した塩分などを除去するために定期的(1年以内ごと)に水洗いを行ってください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますと、腐食の発生原因となります。

<設置場所に関するご注意>

1. 塩害が発生する場所や融雪剤の影響を受ける設置環境でご使用になる場合は、必ず塩害対応品(受注生産)をご指定ください。
2. 火気使用室(厨房・台所等)の排気ダクトには使用できません。防火ダンパーが誤動作するおそれがあります。
3. この製品は汚染ガス耐力(酸、薬品、温泉害など)を持たせたものではありません。下記のような場所でのご使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下する恐れがありますので特にこまめな点検・清掃及び早めのお手入れが必要です。
 - ・化学工場、パルプ工場などの構内、及びその周辺地域
 - ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 - ・温泉地域やプール、下水の排気などの用途
 - ・その他腐食物質、腐食性ガスの発生する場所
 - ・融雪剤が飛散する場所

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 変化寸法表

(単位 mm)

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量(kg)
P-20CVSD ₅	288	270	237	241	253	85	250	65	302	3.1
P-25CVSD ₅	338	320	287	291	309	103	300	83	352	4.1
P-30CVSD ₅	388	370	337	341	366	115	350	95	402	5.5

第三角法	三菱電機株式会社	形名	ステンレス製防火タンパー付ウェザーカーバー P-20, 25, 30CVSD ₅
作成日付	2024-12-25	整理番号	NB020009A 1/1