

■ ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。
2. フィルターは定期的なお手入れが必要です。

ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。

お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体の運転を一時停止させ、お手入れ終了後運転を再開させてください。


※ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

※清掃、交換の方法はロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

※交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従ってください。

品番	品名	材質	色調
01	フィルター	不織布フィルター	シロ
02	枠	合成樹脂	シロ

■ 外形図

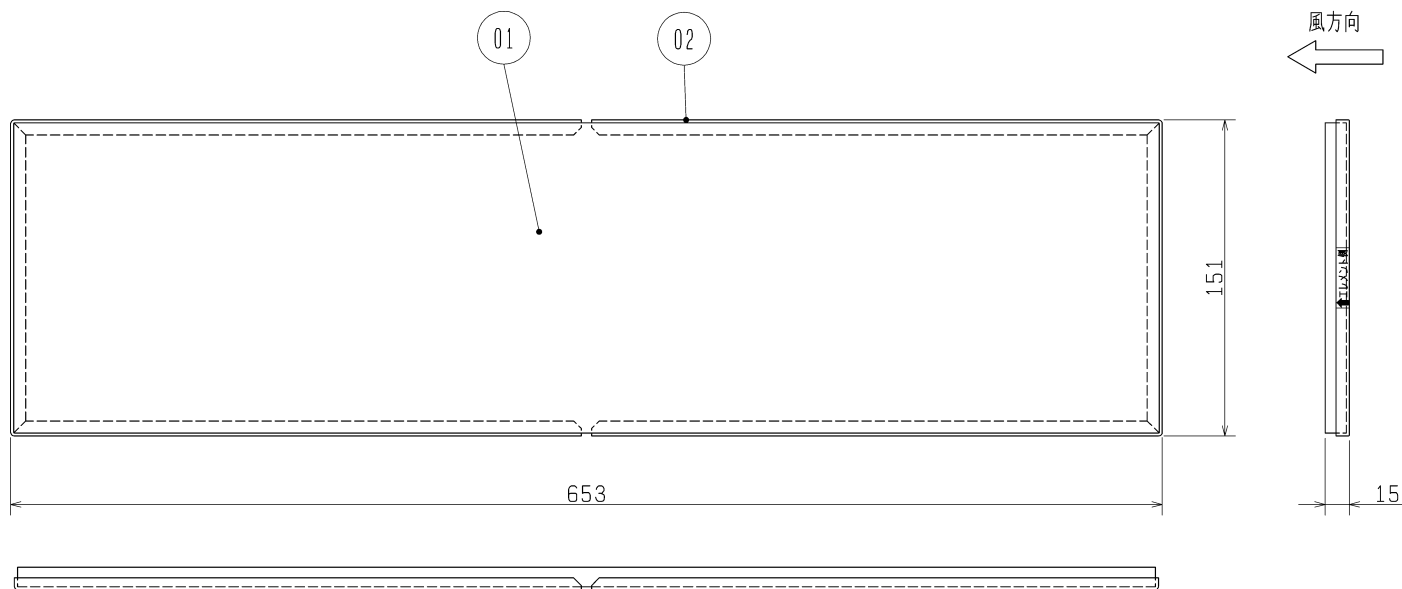

適用機種
ロスナイセントラル換気ユニット
VL-25ZMHV

※給気側と排気側のフィルターは共通です。

※給気側と排気側のフィルターを交換する場合は2枚が必要です。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	ロスナイセントラル換気ユニット 交換用フィルター P-25F	
作成日付	2019-05-10	整理番号	NB419072	1/1