


■外形図 (単位: mm)

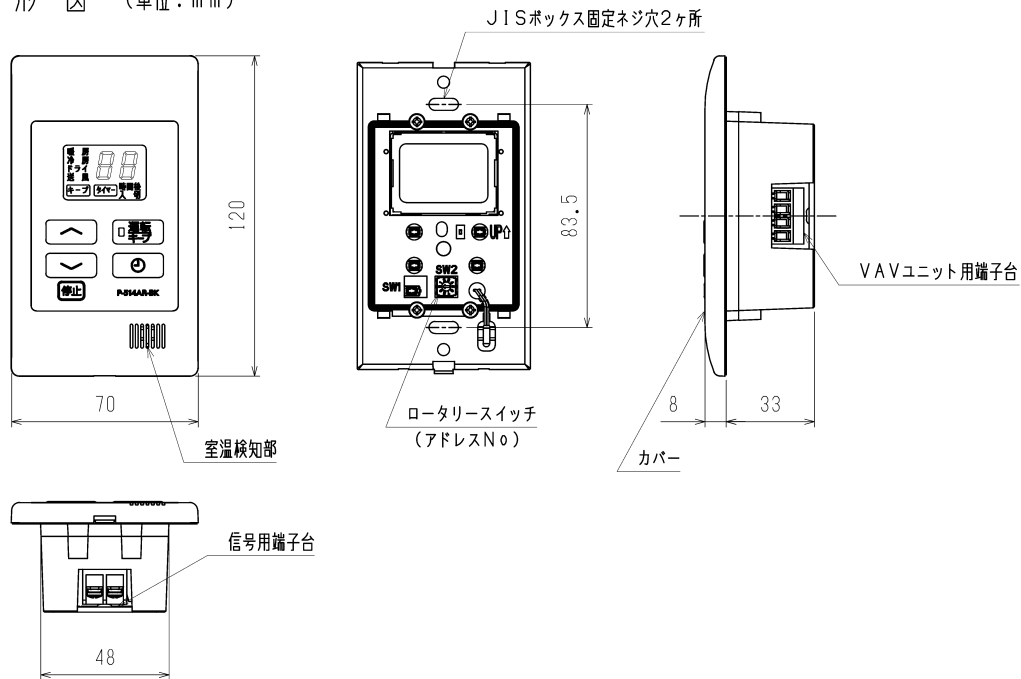

■設置制約

- ・サービススペースを含めた所定の必要周囲空間を確保する。
- ・据付面が平らな場所。
- ・操作しやすく見やすい場所。
- ・幼児の手がとどかない場所。
- ・テレビ・ラジオより1 m以上離れた場所。  
(映像のみだれや雑音が生じることがあります)
- ・雨や直射日光のあたらない場所。
- ・水がかからない場所。
- ・ほこりの少ない場所。
- ・薬品がかかるおそれのない場所。
- ・ゾーンの代表的な温度が検知できる場所。  
(床上1.2~1.5 mの垂直な壁面)
- ・ストーブや調光機能付照明スイッチなどの熱の影響を受けない場所。
- ・外気や冷風・温風の影響を受けない場所。

次のような場所には据付けない

- ・天井面、床面。
- ・腐食性ガスや油煙のあたる場所。
- ・有毒ガスの発生するおそれのある場所。
- ・高周波機器、無線機器などがある場所。


■仕様

形名	P-514AR-BK	
電源	冷暖房室内ユニットより給電	
通信方式	シリアル転送方式	
通信線	無極性2線式	
接続台数	VAVユニット(ダンパ) 最大2台	
使用周囲条件	温度 0~40℃ RH85%以下(結露なきこと)	
質量	110g	
色調	マンセル N1.0 (近)	

制御機能	運転制御	通常運転/キープ運転/停止の切換
	温度設定	暖房時 13~31℃、冷房時 16~31℃
	タイマー切換	連続運転・入りタイマー・切りタイマーの切換
	タイマー時間設定	1~24時間まで、1時間単位
表示機能	運転表示	LED点灯(運転中)
	運転モード表示	暖房/冷房/ドライ/送風
	タイマー表示	タイマー状態 残り時間を表示
	設定温度	設定温度を表示
	異常表示	異常コードを表示

\*タイマーは通常運転/キープ運転の切り換えとなります。

■サービススペース (単位: mm)

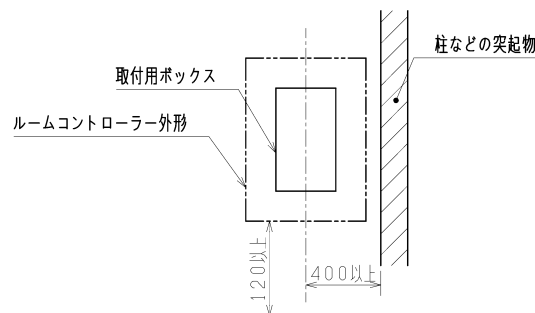

■注意事項

- ・取付用ボックスはJIS C 8340の1個用スイッチボックス(埋込配線用/カバーなし)(現地手配)をご使用ください。外気侵入による結露防止、室温の誤検知防止のため市販のパテで確実にシールしてください。
- ・信号線は、ビニルキャブタイヤ丸形コード 1.25mm<sup>2</sup>で、渡り配線をしてください。(最大25m以内)  
※スター配線不可
- ・VAV信号線は、ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm<sup>2</sup>で配線してください。(最大30m以内)

\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	換気冷暖房システム用ルームコントローラー P-514AR-BK	
作成日付	2024-01-17	整理番号	NB423006	1/1