


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットのオプション用として、別売用フィルター枠に挿入してご使用ください。
2. 脱臭フィルターは再生して使用することはできません。
ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
交換の際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニットの取扱説明書をご覧ください。)
交換の目安：運転時間18,000時間(約2年)を目安に新しい脱臭フィルターと交換してください。
※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
※交換の方法はロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。
3. 必ず、給気用外気清浄フィルターまたは高性能除じんフィルターと一緒に取付けてください。
(風が流れる上流側に外気清浄フィルターまたは高性能除じんフィルターを取付けることにより、外気のほこりなどを取り除き脱臭フィルターの脱臭効果を維持します。)

品番	品名	材質	色調
01	脱臭フィルター	金属イオン添着活性炭 ペーパーハニカム	クロ

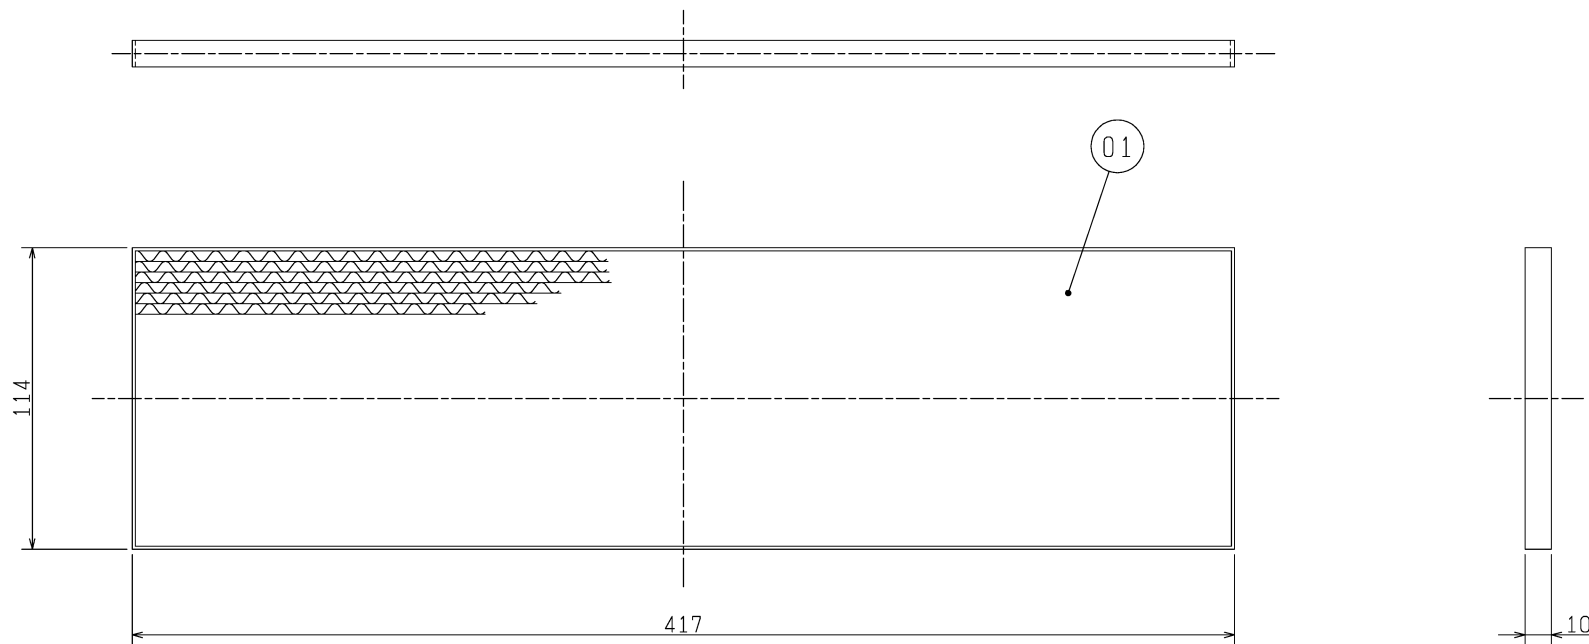

適用機種
ロスナイセントラル換気ユニット
VL-15ZM ₃ タイプ
VL-15ZMH ₃ タイプ
VL-10PZM ₃ タイプ
VL-15PZM ₃ タイプ
VL-10CZ ₃ タイプ
VL-15CZ ₃ タイプ
VL-20ZMH ₃ タイプ
VL-20PZM ₃ タイプ

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	脱臭フィルター
	09-12-11		P-80DF
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB409021A
			1/1