
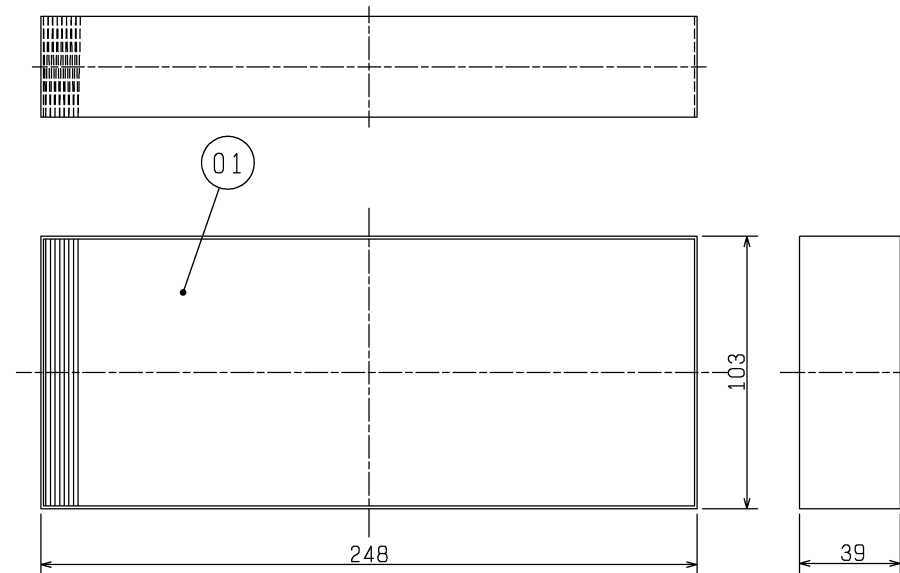


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットのオプション用として、フィルター枠に挿入してご使用ください。
本体に取付けられている給気用外気清浄フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
※給気用外気清浄フィルターに比べて、給気風量は約15%低下します。
3. 微小粒子用高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
 - ・交換の目安：約6ヶ月
 - ※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
 - ※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
 - ※交換の際は必ず本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(本体の運転、停止方法は、本体の取扱説明書をご覧ください。)
 - ※交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い、廃棄してください。
 - ※水洗いはしないでください。

品番	品名	材質	色調
01	微小粒子用高性能フィルター	ポリプロピレン+ポリエステル 捕集率：2.0μm以上の粒子約95%（計数法）	シロ

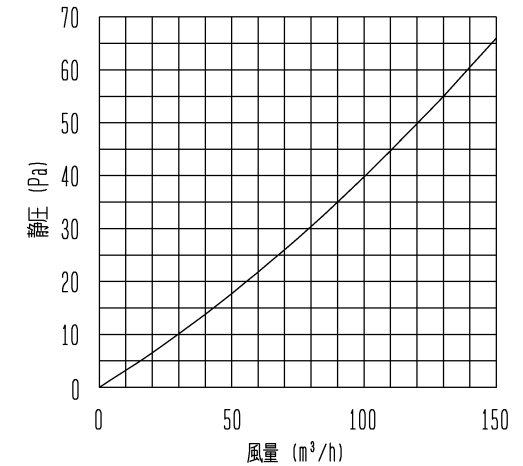

適用機種
ロスナイセントラル換気ユニット
VL-11ZF
VL-11ZFH
VL-11ZFHV
VL-08ZF
VL-08ZFH
VL-95ZF-SH
VL-95ZFHV-SH

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	微小粒子用高性能フィルター P-95HHF	整理番号	NB413015	1/1
	2013-05-15					
三菱電機株式会社 中津川製作所						