
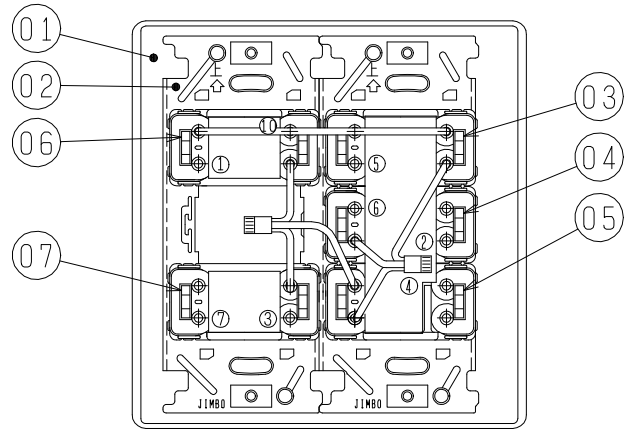


品名	コントロールスイッチ (点検表示加湿付 単相200V用)	台数	
形名	PZ-N05SK-D	記号	

品番	品名	材質	色調
01	連用プレート3口2個用	ニューメタルプレート 1.2t	
02	連用金枠	鋼板 1.4t	
03	オーロラ SW		ランプ付
04	タンブラ SW		
05	タンブラ SW		
06	オーロラ SW		ランプ付
07	ネオンランプ		


■ 外形図

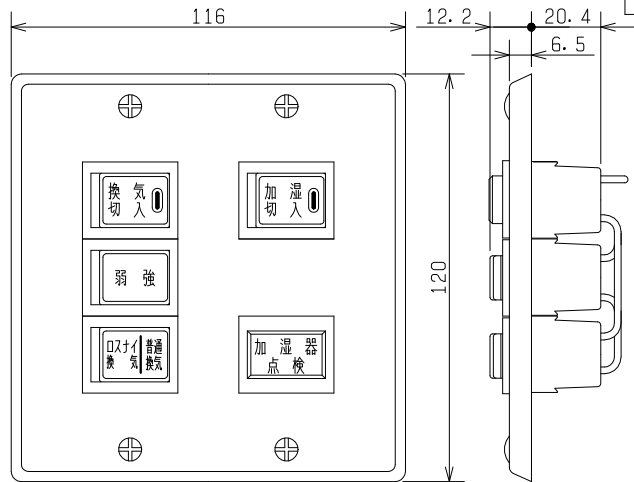

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

■ 結線図

※太線及び破線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

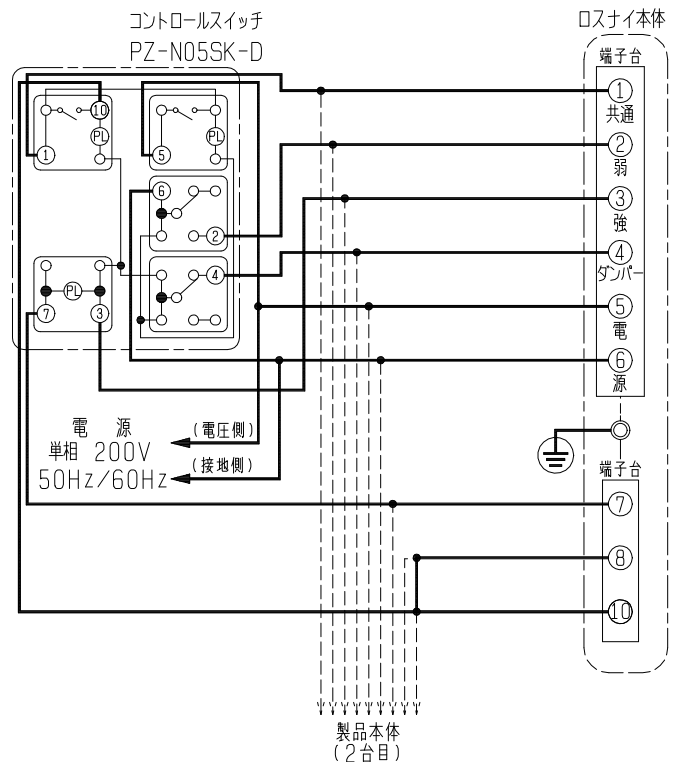

■ 適用機種及び複数台運転可能台数

タイプ	形名	同一機種 可能台数	異機種 組合わせ指数
天井埋込形 加湿付 (スタンダード タイプ) 単相 200V	LGH-N15RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N25RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N35RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N50RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N65RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N80RKS ₂ D	3	0.33
	LGH-N100RKS ₂ D	3	0.33

組合わせたい製品の指数を合計して1.0まで使用できます。

〈例〉LGH-N15RKS₂ D×2台・0.33×2=0.66
LGH-N25RKS₂ D×1台……………0.33

3台……………0.99

1.0以下であり運転可能

■ 注意事項

- 複数台運転の場合、加湿器点検ランプが点灯しますと、全ユニットを点検する必要があります。
- 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。
- ロスナイとコントロールスイッチ間及び複数台運転のロスナイ間の配線長合計は、100m以内としてください。
※取付用ボックスはJIS C8340の2個用スイッチボックスをご使用ください。

仕様書	作成日付	品名	コントロールスイッチ(点検表示加湿付 単相200V用)	
	15-01-27	形名	PZ-N05SK-D	
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND112339A		1/1