




■ 設置制約

- ・機器の転倒防止のため、付属の転倒防止用金具を熱交換ユニットに取付けて堅固に固定する。(必ず取付ける)
- ・転倒防止金具を固定する壁内には厚さ35mm以上の木材で補強してください。
- ・転倒防止金具の取付けは、架台に付属の木ネジを使用する。

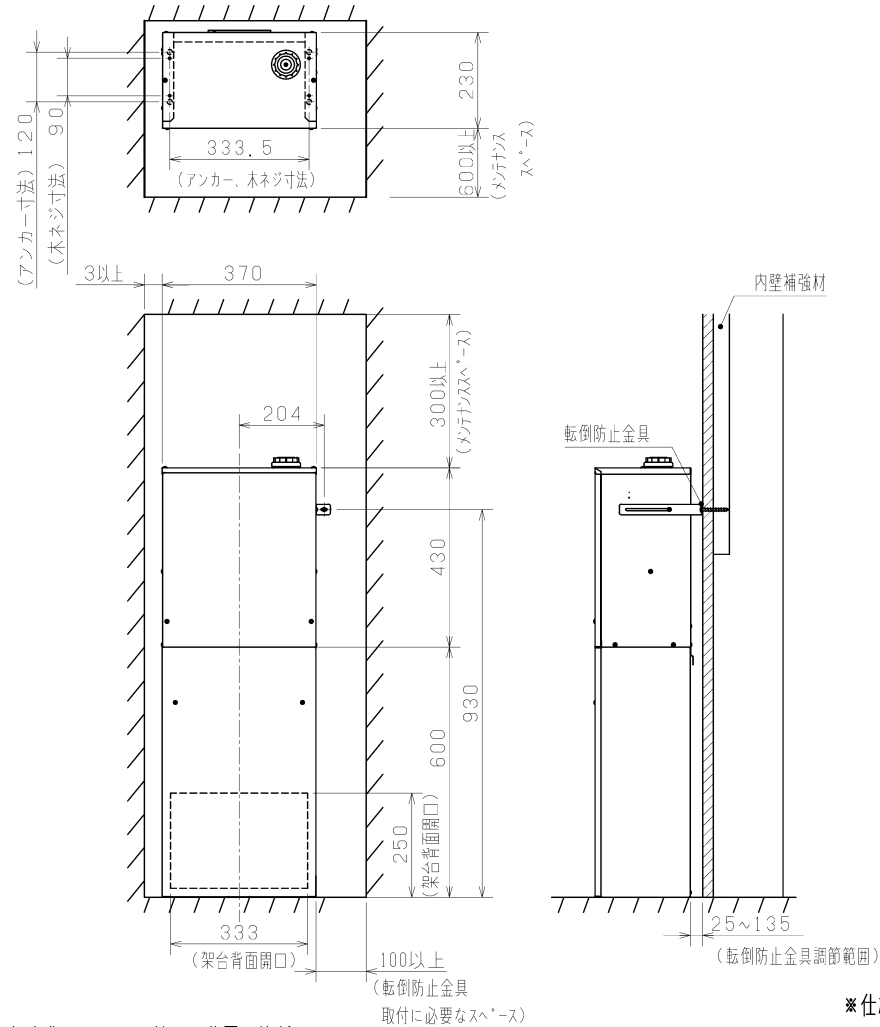

※壁面から電気配線を引き出す場合は、架台の下方のスペース(架台背面開口)に納まる位置を推奨。  
(熱交換ユニットを壁面に近づけやすくするため)

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	ヒートポンプ式冷温水システム用 熱交換ユニット架台 VEZ-406KDC	
作成日付	2022-10-12	整理番号	NN114007C	2/2