

お願い

適用機種を必ず確認し、取付け間違いないようにお願いします。

ファンコイルユニット 別売部品

形名

<吸込ダクトフランジ>

SB-150WDF-E
SB-200WDF-E
SB-300WDF-E
SB-400WDF-E
SB-600WDF-E
SB-800WDF-E
SB-1200WDF-E

取付説明書 (販売店・工事店様用)

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するため、正しい取付工事が必要です。取付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。
また、ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を **⚠️ 警告 ⚠️ 注意** の形で記載しました。安全を確保するために、この説明書を必ずお読みください。
- お客様ご自身では据付けないでください。
(安全や機能の確保ができません。)
- この説明書は大切に保管してください。
- 受注仕様品については製品の細部がこの説明書と若干異なる場合があります。

⚠ 注意

機器の取り付けは、販売店または専門業者が取付説明書に従って行うこと。

- ・けがのおそれあり。



指示を実行

移設・修理をするときに

⚠ 警告

改造はしないこと。ユニットの移設・分解・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

分解・修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

- ・不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

- ♦ 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

本部品セットは天井埋込形
「LH-WFR-E」用です。
取付作業前に必ず本説明書を
お読みください。

下表部品が入っています。ご確認ください。

品番	品名	個数							備考
		150形	200形	300形	400形	600形	800形	1200形	
①	ダクトフランジ1	2	2	2	2	2	2	2	
②	ダクトフランジ2	2	2	2	2	2	2	2	
③	PTTネジ 4×10	22	22	22	22	22	22	22	使用数は下表参照


取付要領：下記要領に従い作業を行ってください。

- 品番①ダクトフランジ1を吸込口の上下外面に取付けてください。
- 品番②ダクトフランジ2を吸込口の左右外面に取付けてください。

※注：部品の取付ネジ数は形番により異なります。

下表のネジ数を使用してください。

形番	150	200	300	400	600	800	1200
ネジ使用個数(本)	8	10	10	12	14	16	20

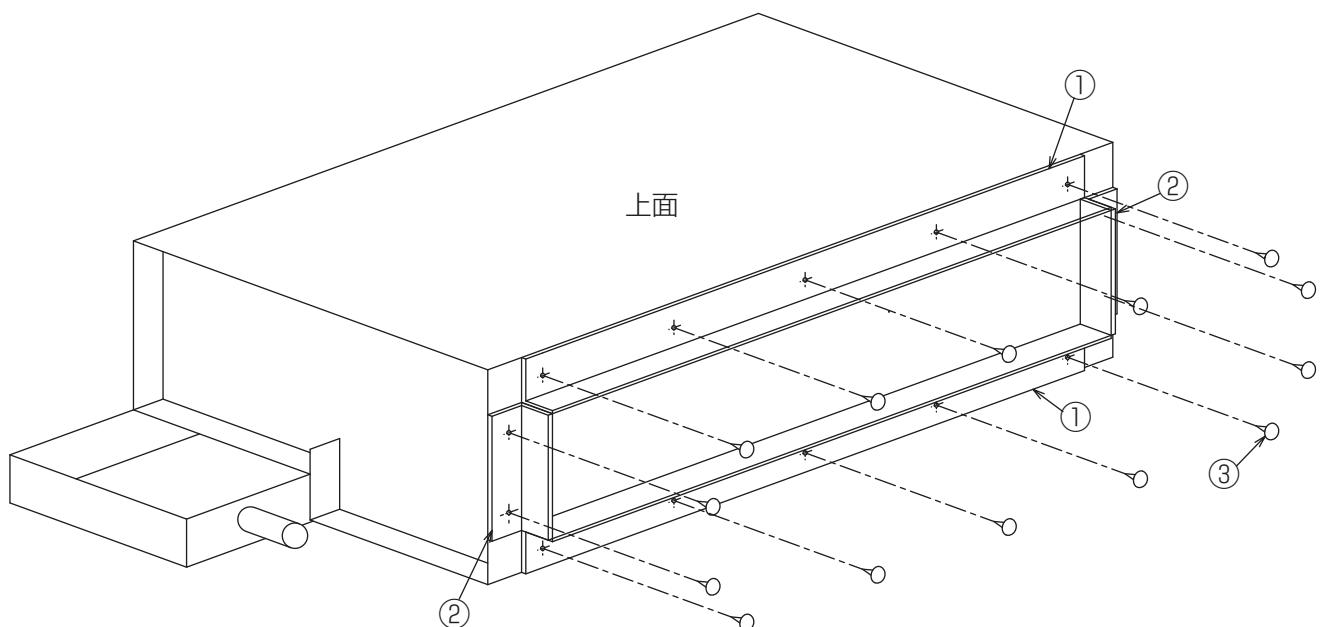

MEMO

MEMO

三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒 640-8686 和歌山市手平 6 丁目 5 番 66 号
(三菱電機 (株) 冷熱システム製作所内)