

## 電気給湯機 耐震強度計算書

三菱電機株式会社 群馬製作所

## &lt;形名&gt;

SRT-HP43WXZ8

## &lt;計算条件&gt;

項目	内容	
設計用水平震度	0.4[G]	(地階及び1階並びに敷地の部分)
アンカーボルト施工方法	あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12	

## &lt;結論&gt;

平成24年国土交通省告示第1447号対応:(一)脚部を固定


計算結果から、コンクリートの圧縮強度を18[MPa]以上とし、脚4カ所を2本のあと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12で固定することにより、水平震度0.4[G]の地震に対して強度を有すると言えます。

なお、据付にあたっては、仕様書又は据付工事説明書をご確認ください。

## &lt;計算の詳細&gt;

## 1. 給湯機仕様

項目	記号	数 値	備 考	
製品質量(満水時)	M	520 [kg]	350kgを超え600kg以下	
製品寸法	高さ	H	2150 [mm]	
	幅	B	1120 [mm]	アスペクト比:5
	奥行	D	430 [mm]	(5以下)
	脚高さ	L	150 [mm]	
重心高さ	$h_G$	1150 [mm]		
重心位置	$d_G$	145 [mm]		
ボルトスパン	d	290 [mm]		
(ボルトスパン) - (重心位置)	$D_1$	145 [mm]	$D_1 = d - d_G$	
脚の総本数	n	4 [本]		
片側(前)の脚の本数	$n_t$	2 [本]		

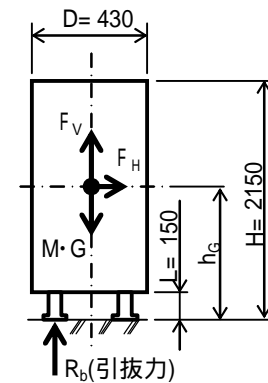


〔図1-1〕

## 2. アンカーボルトの種類

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12

項目	記号	数 値	
穿孔径	-	12.7 [mm]	
埋込長さ	$L_b$	60 [mm]	
アンカーボルト総本数	-	2 [本]	
アンカーボルトの呼び径	-	12 [mm]	
アンカーボルトの軸断面積	A	113.0 [mm <sup>2</sup> ]	
アンカーボルト許容応力度(SS400)	引張応力度	$f_t$	176 [N/mm <sup>2</sup> ]
	せん断応力度	$f_s$	101 [N/mm <sup>2</sup> ]
コンクリート基礎の設計基準強度	$F_c$	18 [MPa]	

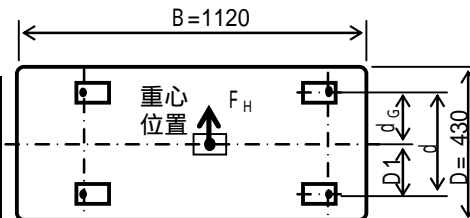

〔図1-2〕

(コンクリート圧縮強度 [MPa]=[N/mm<sup>2</sup>])

## 3. 設計用水平震度等、給湯機に加わる力

項目	記号	数 値	備 考
設計用水平震度	$K_H$	0.4 [G]	
設計用鉛直震度	$K_V$	0.2 [G]	$K_V = (1/2) \times K_H$
重力加速度	G	9.8 [m/s <sup>2</sup> ]	
設計用水平地震力	$F_H$	2.0 [kN]	$F_H = K_H \times M \times G$
設計用鉛直地震力	$F_V$	1.0 [kN]	$F_V = K_V \times M \times G$

## 4. 脚(アンカーボルト)に加わる力

後脚アンカーボルト線を支点とし、 $F_H$ 及び $F_V$ が同時に加わる条件で脚(アンカーボルト)に加わる力を求める。



〔図2〕

項目	記号	数値	備考
水平力	Q	0.5 [kN]	$Q=F_H/n$
引張力	$R_{b1}$	3.0 [kN]	$R_{b1}=(F_H \times h_G - (M \times G - F_V) \times d_G) / (d \times nt)$
圧縮力	$R_{b2}$	5.6 [kN]	$R_{b2}=(F_H \times h_G + (M \times G + F_V) \times d_G) / (d \times nt)$

## 5. アンカーボルトの強度

## (1)アンカーボルトに生じる応力

## 1)引張応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引張応力度	ft	176 [N/mm <sup>2</sup> ]	-	-	
引張応力度	t	26.7 [N/mm <sup>2</sup> ]	$t < ft$	適合	$t=R_{b1}/A$

## 2)せん断応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容せん断応力度	fs	101 [N/mm <sup>2</sup> ]	-	-	
せん断応力度		4.5 [N/mm <sup>2</sup> ]	$< fs$	適合	$=Q/A$

## 3)引張応力とせん断応力を同時に受けた場合の許容応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
許容引張応力度	fts	239 [N/mm <sup>2</sup> ]	fts ft	fts=ftとして判定	fts=1.4ft-1.6
判定用許容引張応力度	fts'	176 [N/mm <sup>2</sup> ]	-	-	
引張応力度	t	26.7 [N/mm <sup>2</sup> ]	$t < fts'$	適合	

以上より、 $t < ft$ 、 $< fs$ 、 $t < fts' (= ft)$ なのでアンカーボルトの強度はM12サイズで十分である。

## (2)アンカーボルトの短期許容引抜荷重(アンカーボルト引き抜き力)

『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(一般財団法人 日本建築センター)

項目	記号	数値	備考
ボルト埋込長さ	$L_b$	6 [cm]	60[mm] (ボルトの中心より基礎辺部までの距離) $> L_b$
コンクリート強度	$F_c$	1.8 [kN/cm <sup>2</sup> ]	18[MPa]
補正係数	p	0.010 [-]	$p=1/6 \times \text{Min}(F_c/30, 0.05+F_c/100)$
短期許容引抜荷重	$T_a$	6.7 [kN]	$T_a=6 \cdot L_b^2 \cdot p$ (ただし、 $T_a \geq 12.0$ [kN])

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引抜荷重	$T_a$	6.7 [kN]		-	
引張力	$R_{b1}$	3.0 [kN]	$R_{b1} < T_a$	適合	

以上より、 $T_a > R_{b1}$ なのでアンカーボルトの引抜きに対する強度は十分である。