


■ 結線図

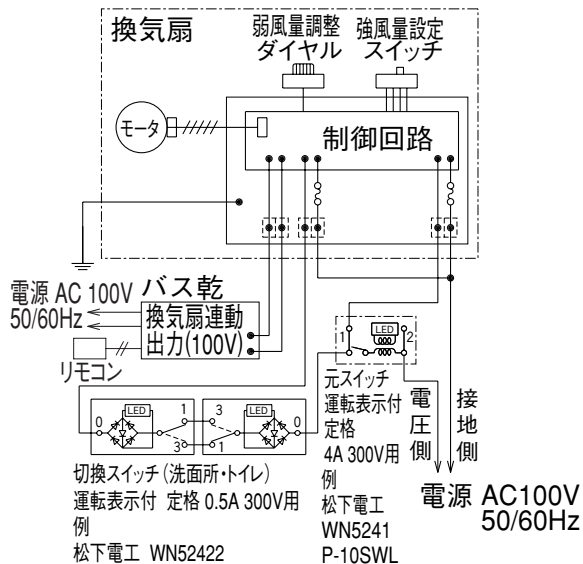

※1 太線部分の結線はお客様にて施工してください。

※2 接続電線VVFφ1.6専用

■ バス乾燥・暖房ユニット(バス乾)との連動による
サニタリー換気ユニットの運転状態

換気扇連動出力	入	入	切	切
切換スイッチ (洗面所・トイレ)	入	切	入	切
サニタリー換気ユニット運転状態	強	強	強	常時