


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2010-2-1


被測定物 **BFS-1000TBA-50 (50Hz)**  
備考 吸込騒音 (1.5m)  
定格静圧 騒音値  
265 (Pa) 66.5 (dB-A)

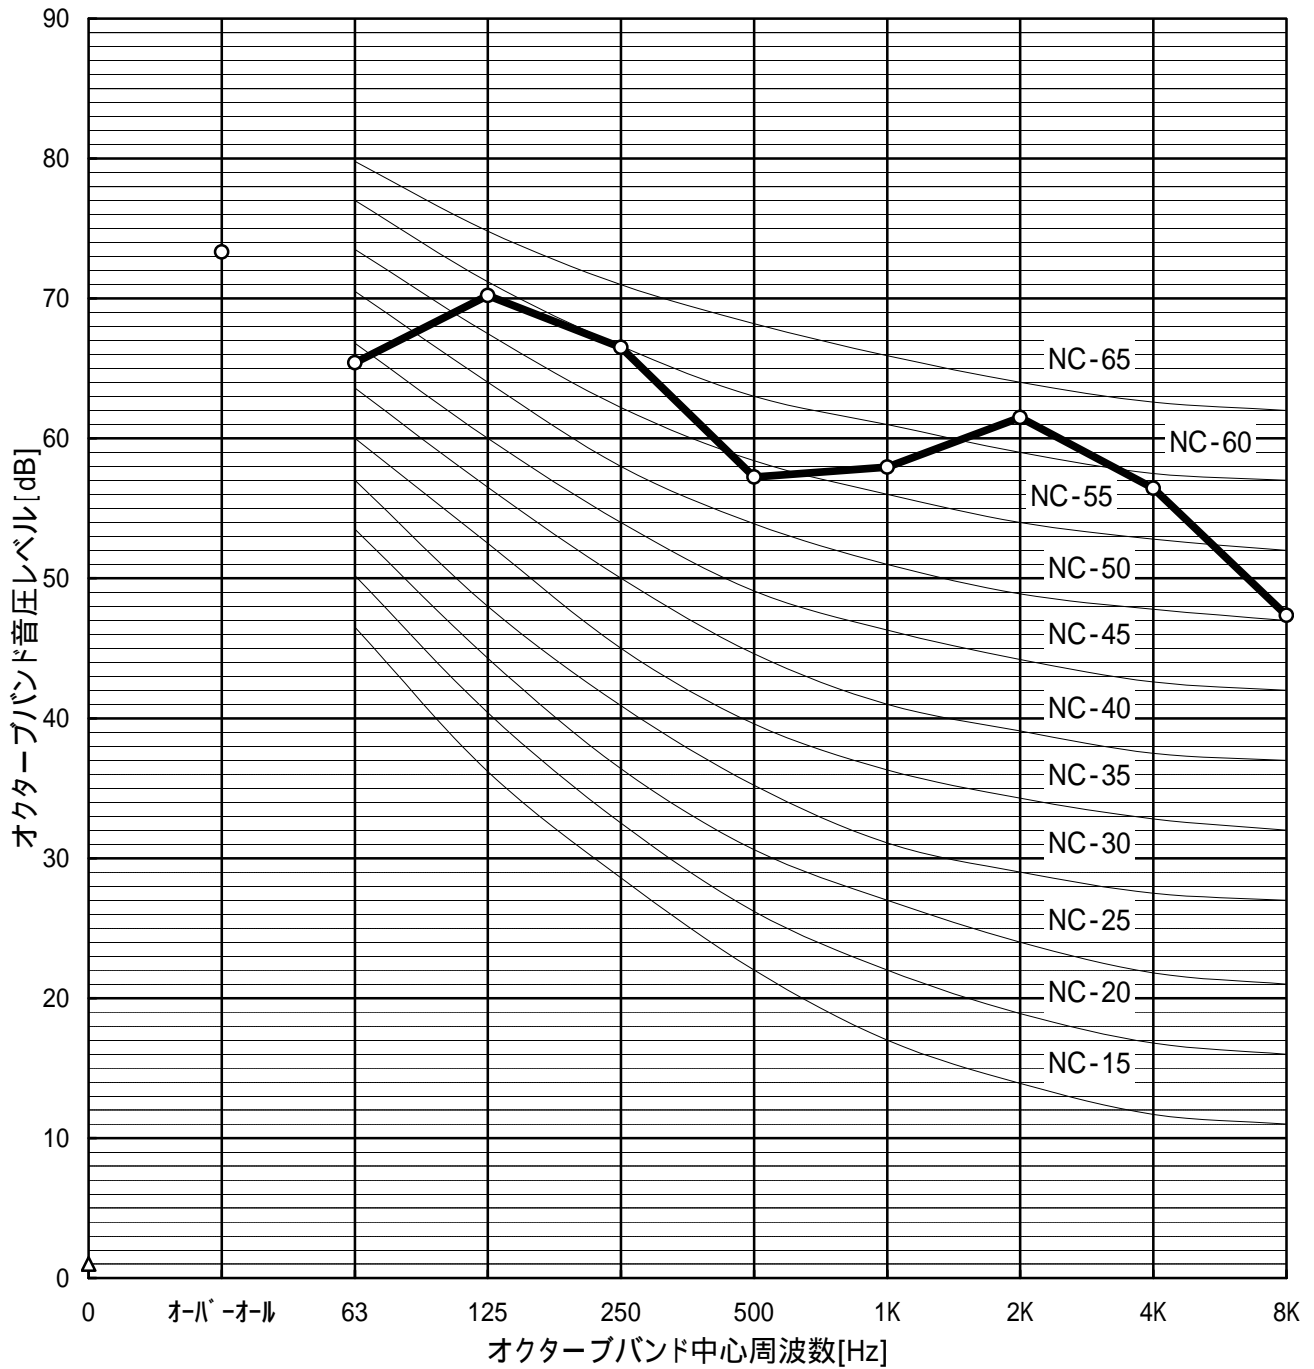

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2010-2-1

被測定物 **BFS-1000TBA-50 (50Hz)**  
備考 側面騒音 (1.5m)  
定格静圧 騒音値  
265 (Pa) 54.5 (dB-A)

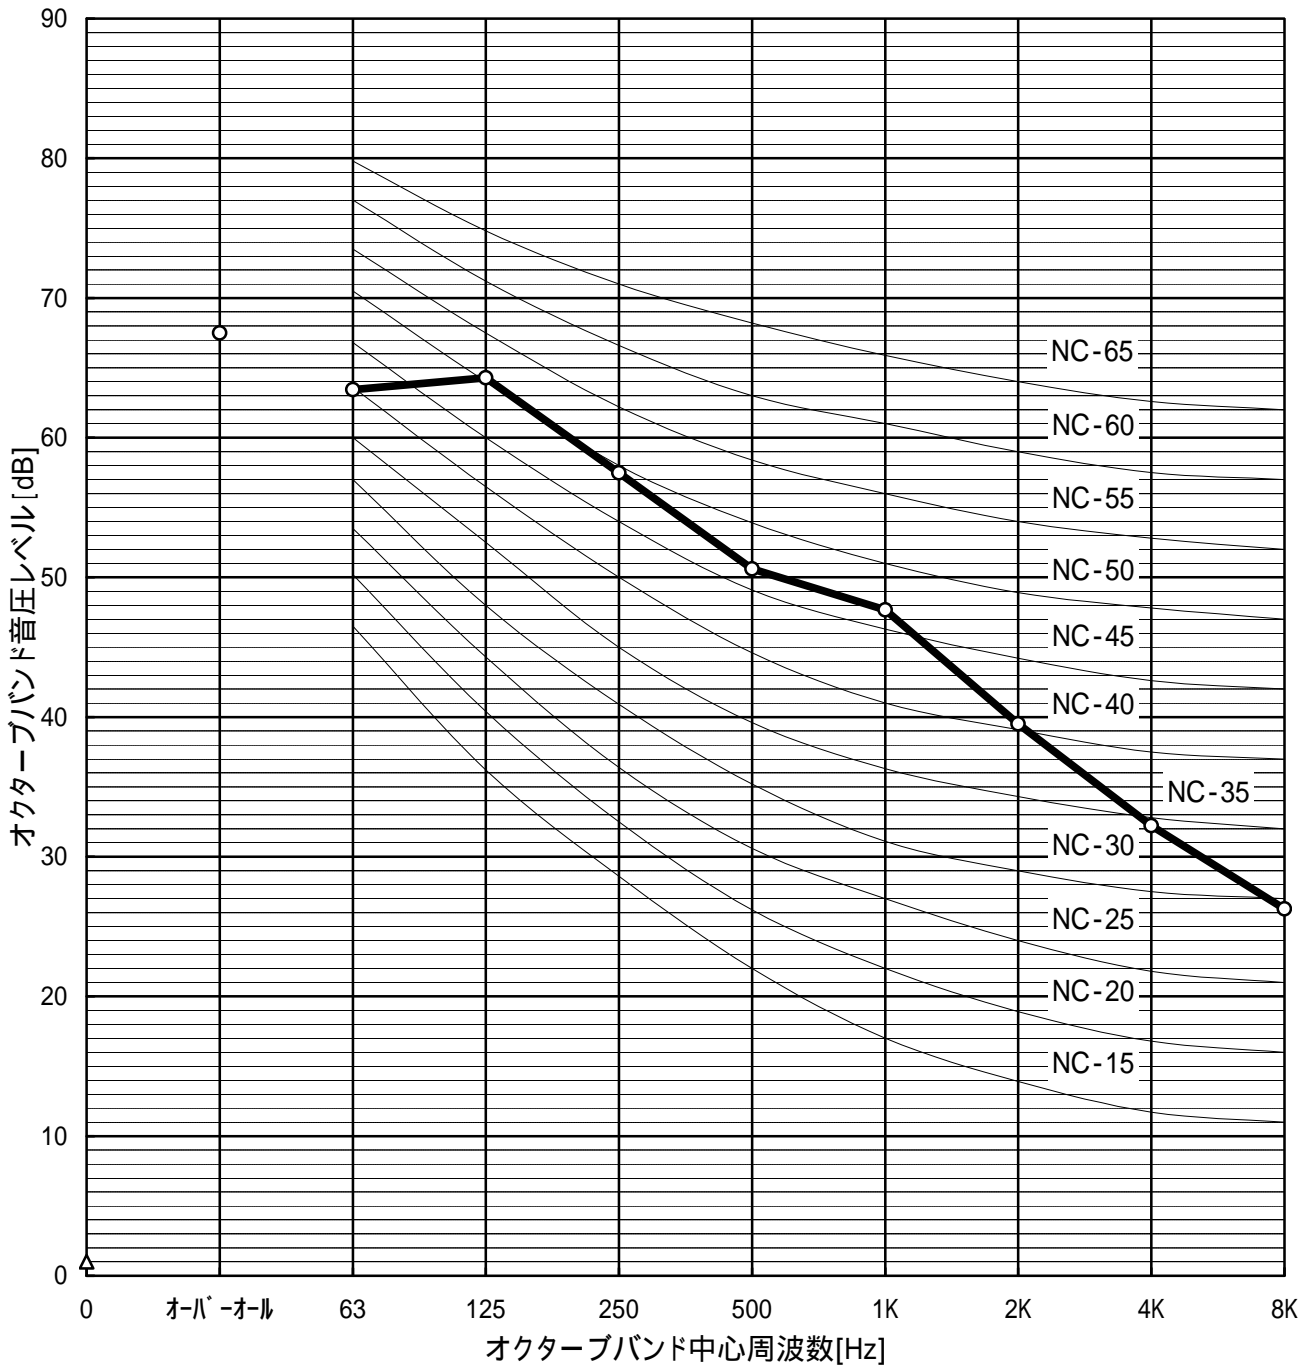

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
騒音  
測定場所  
試験日

NA - 20  
25 dB以下  
無響室  
2010-2-1

被測定物 **BFS-1000TBA-50 (50Hz)**  
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値  
265 (Pa) 80.0 (dB-A)

