

騒音分析成績書

E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日


NA-20
25dB以下
無響室
2015-02-17

被測定物 **BFS-1000TU (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

定格静圧 **205 (Pa)**


騒音値 **45.0 (dB-A)**

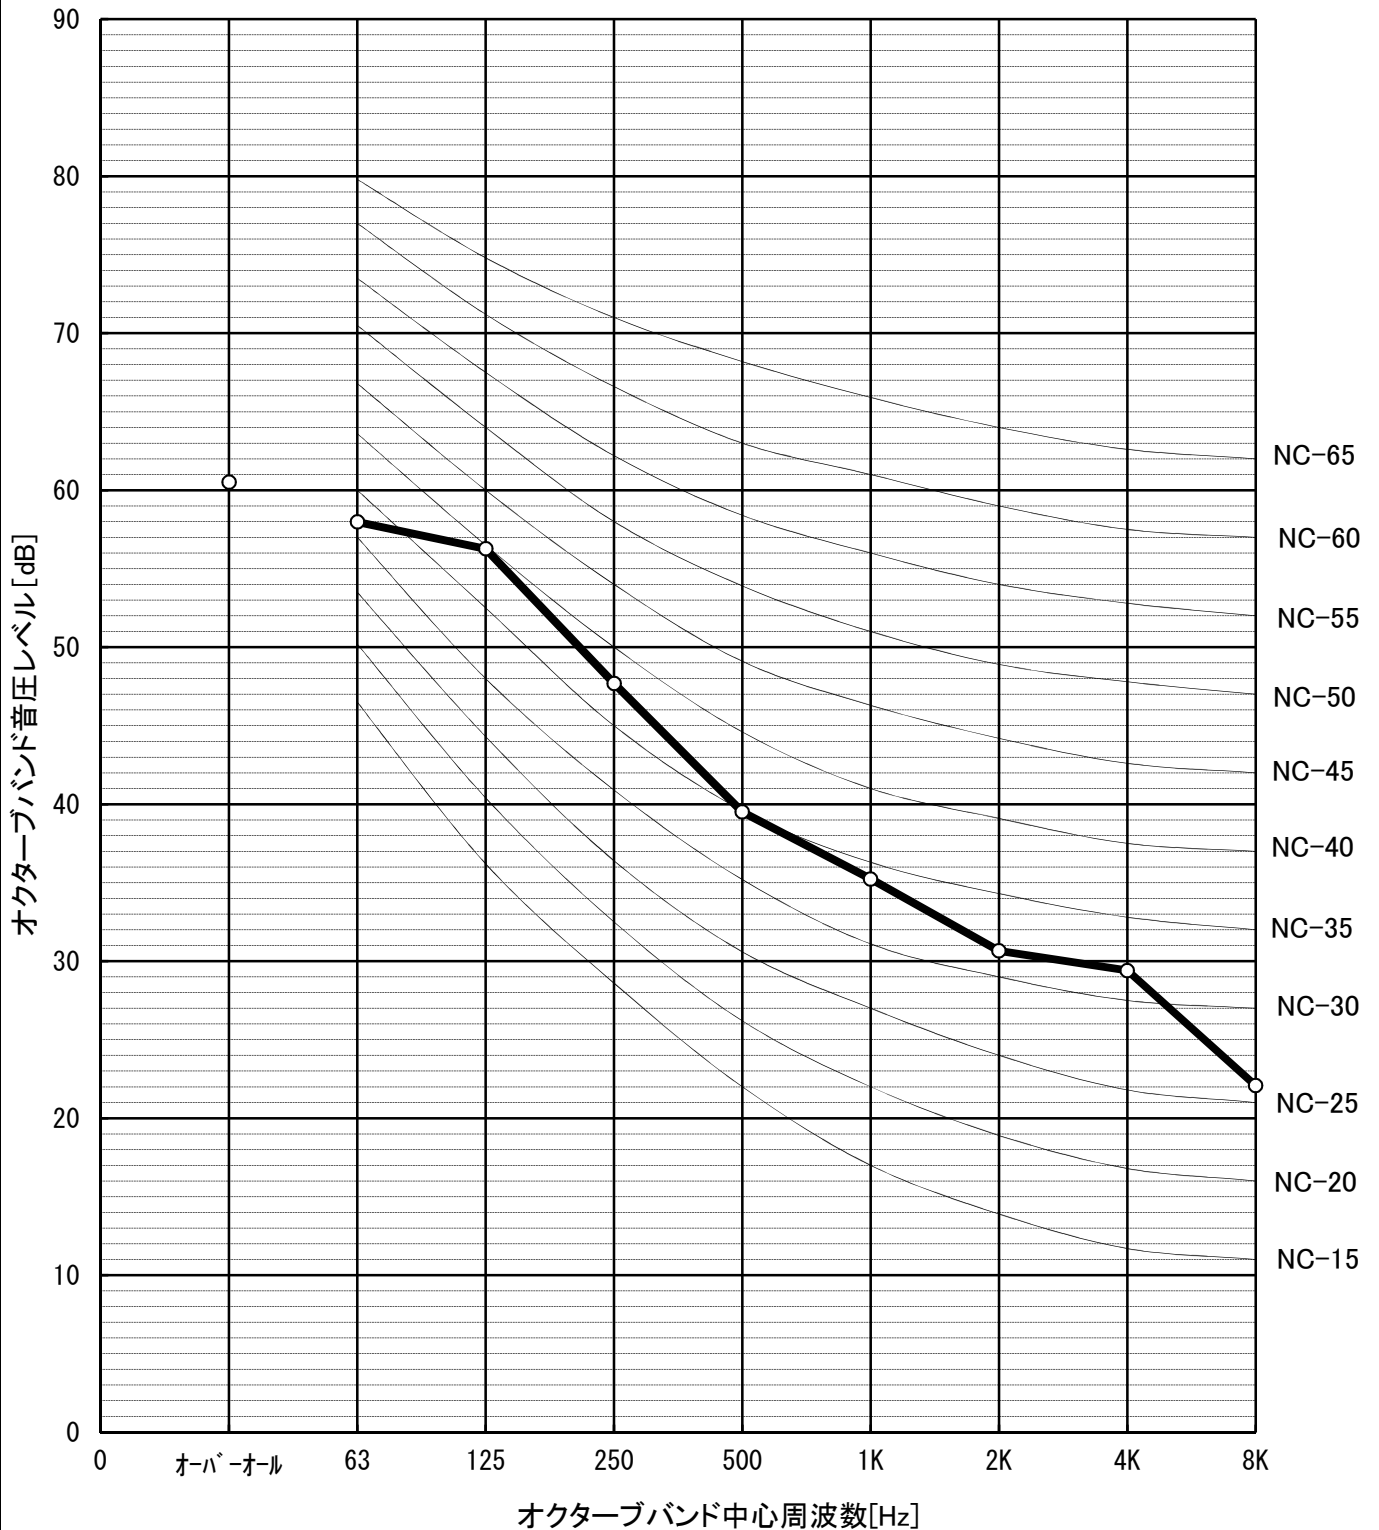

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-1000TU (50Hz)**
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**
 定格静圧 **205 (Pa)**
 騒音値 **61.0 (dB-A)**

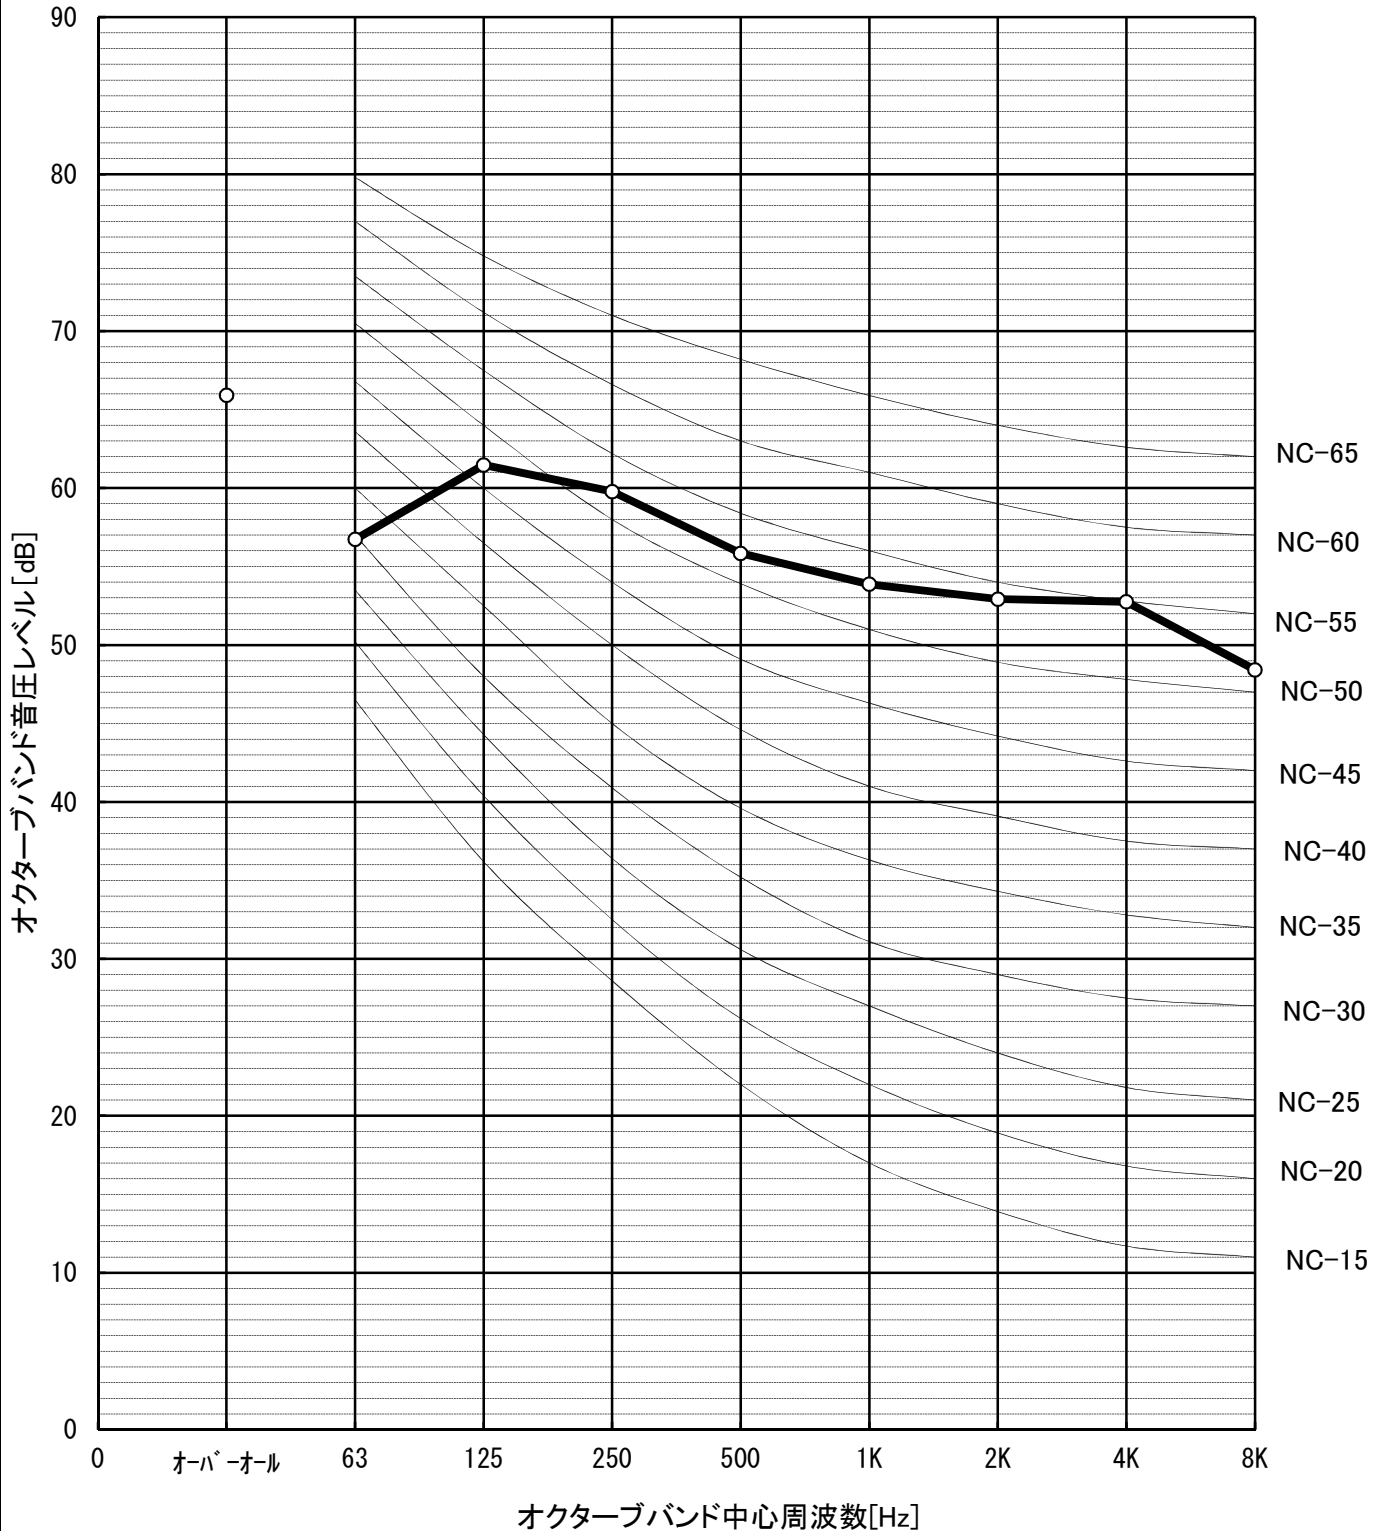

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-1000TU (50Hz)**
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**
 定格静圧 **205 (Pa)**
 騒音値 **69.5 (dB-A)**

