


騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 2015-02-17
 NA-20
 25dB以下
 無響室


被測定物 **BFS-1000TU (60Hz)**
 備考 **側面騒音 (1.5m)**
 定格静圧 **455 (Pa)**
 騒音値 **47.0 (dB-A)**

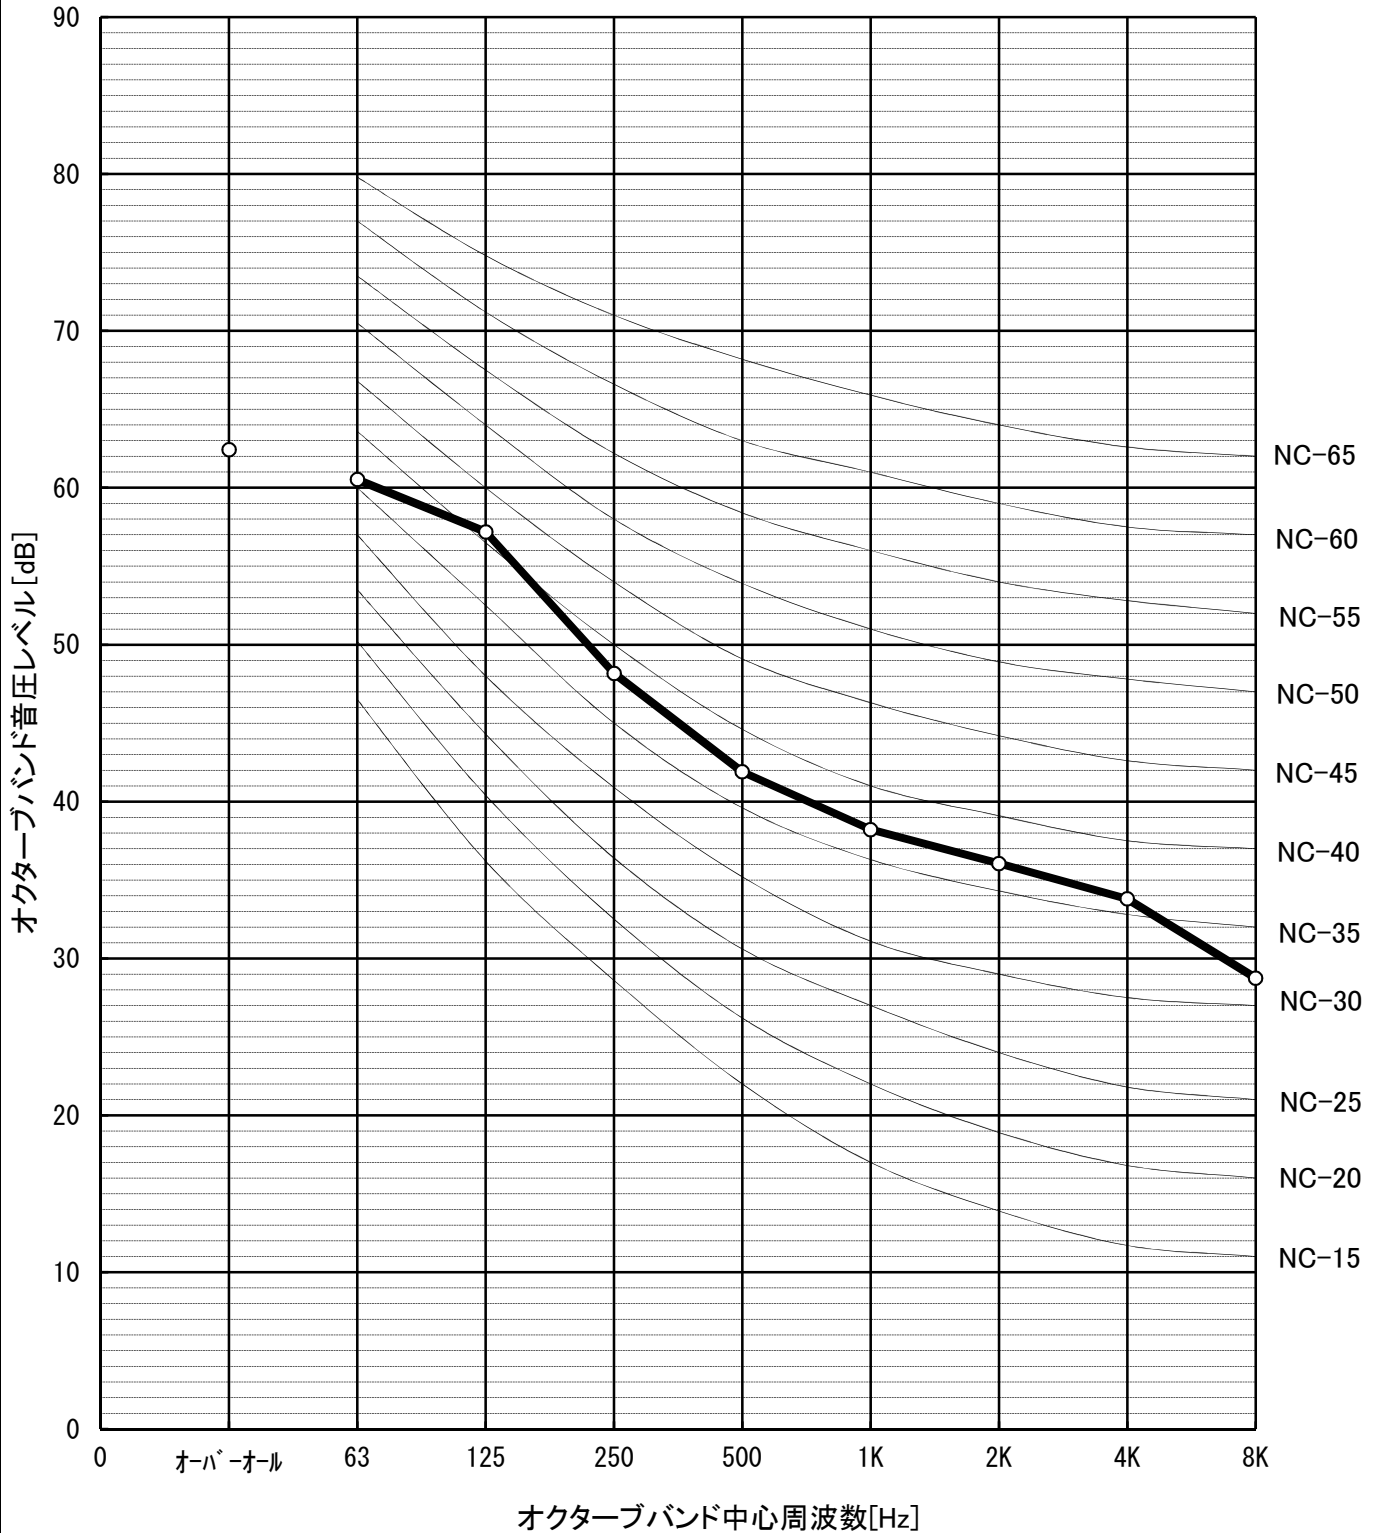

騒音分析成績書

E S No
 騒音計
 周囲温度
 暗騒音
 測定場所
 試験日
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-1000TU (60Hz)**
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**
 定格静圧 **455 (Pa)**
 騒音値 **62.0 (dB-A)**

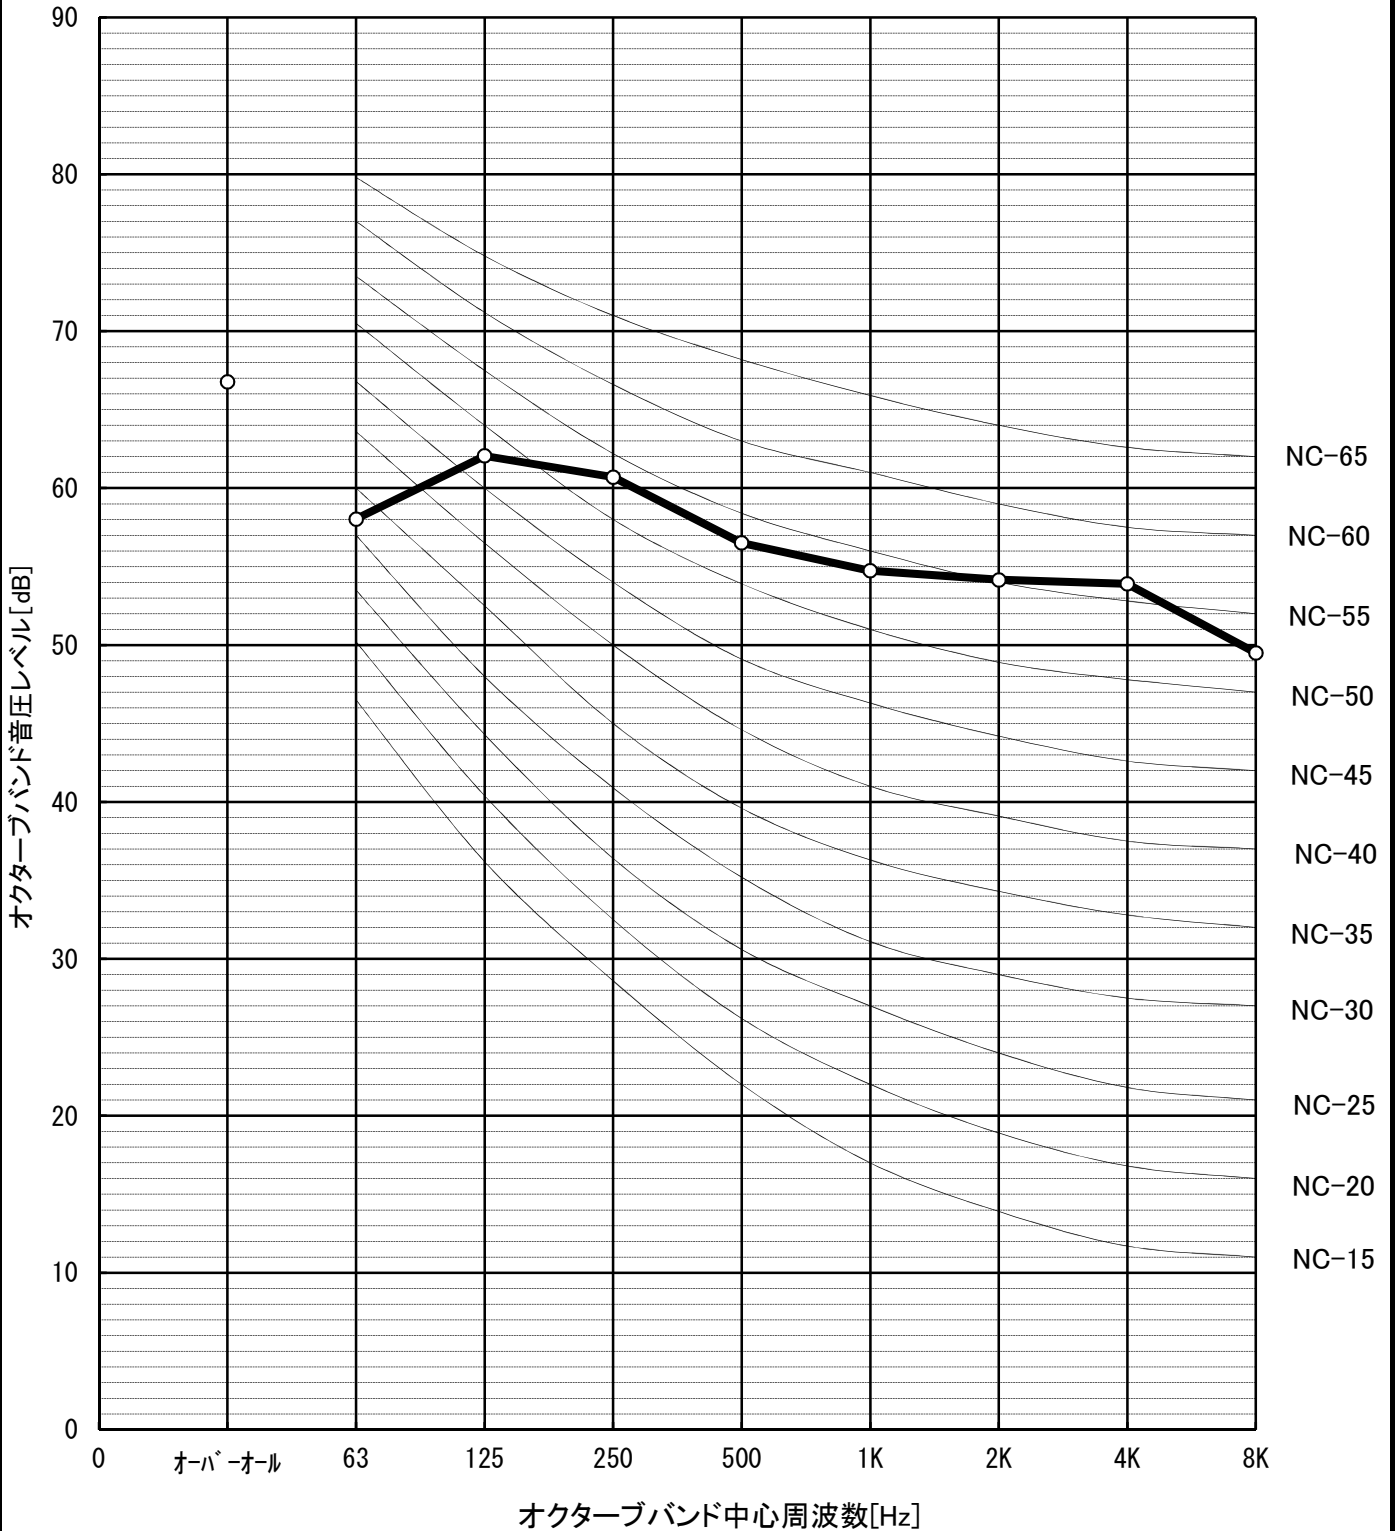

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-1000TU (60Hz)**
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**
 定格静圧 **455 (Pa)**
 騒音値 **71.5 (dB-A)**

