


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-100SC (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	127 (Pa)	33.5 (dB-A)
Lo:	107 (Pa)	31.5 (dB-A)

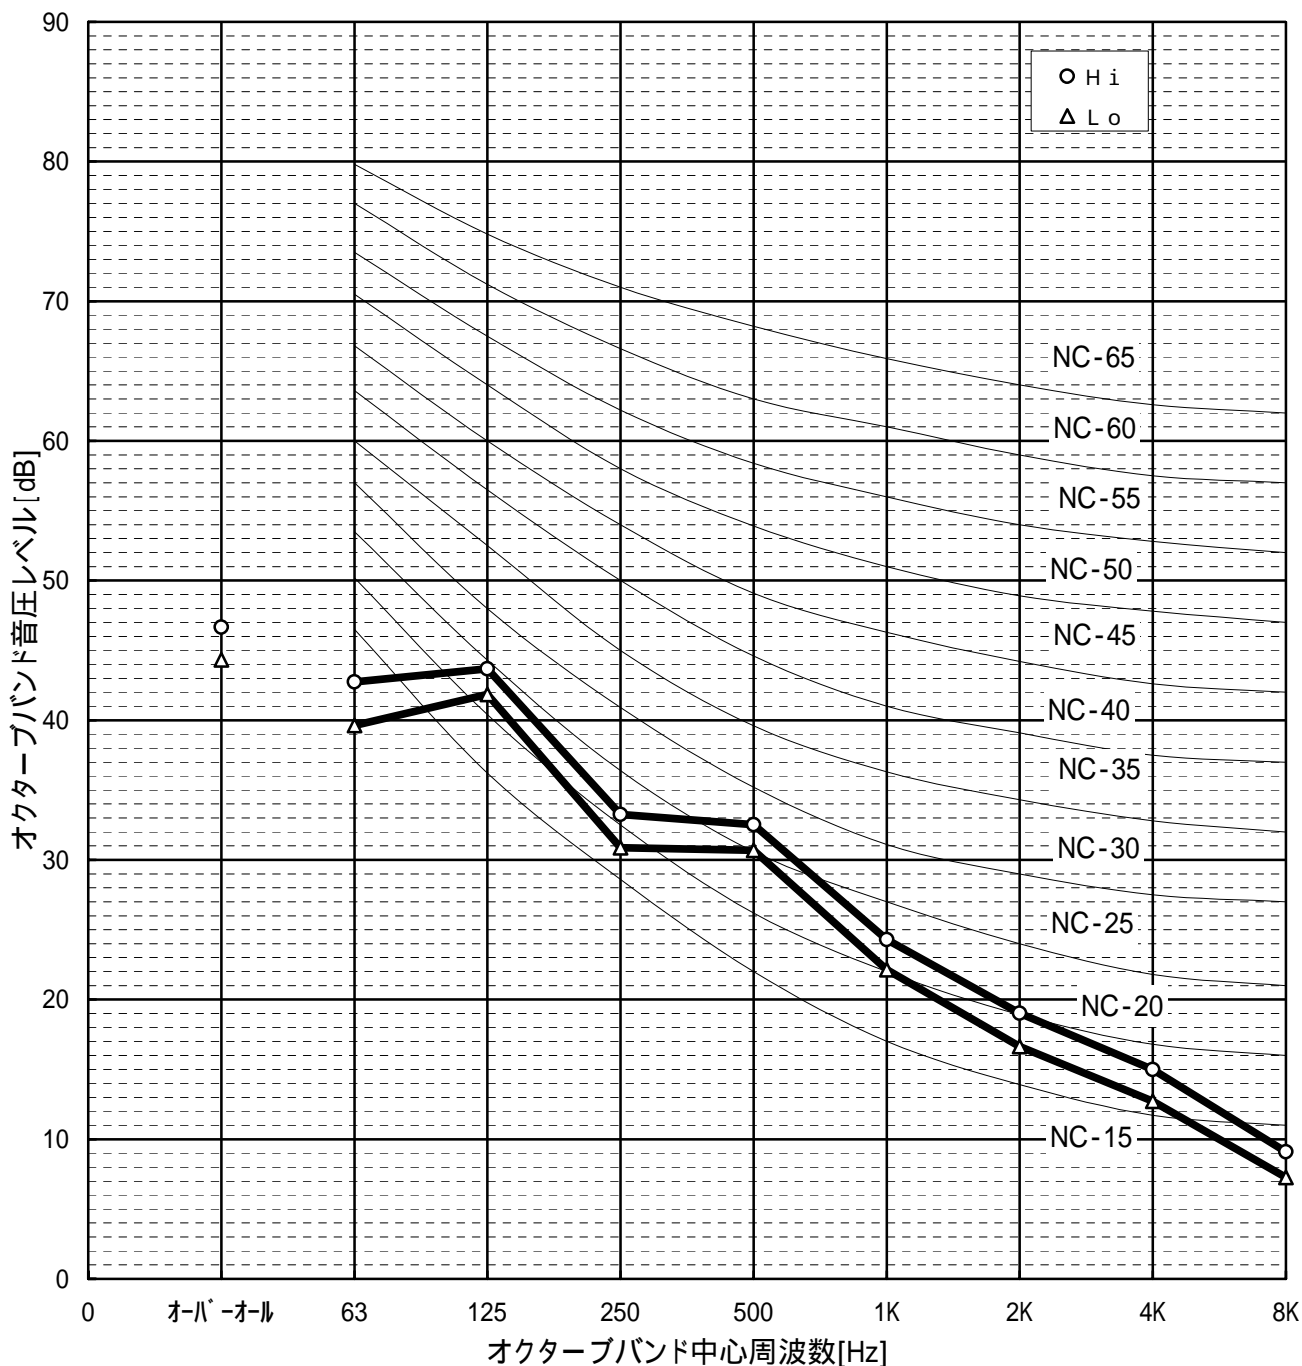


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-100SC** (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	127 (Pa)	42.0 (dB-A)
Lo:	107 (Pa)	40.5 (dB-A)

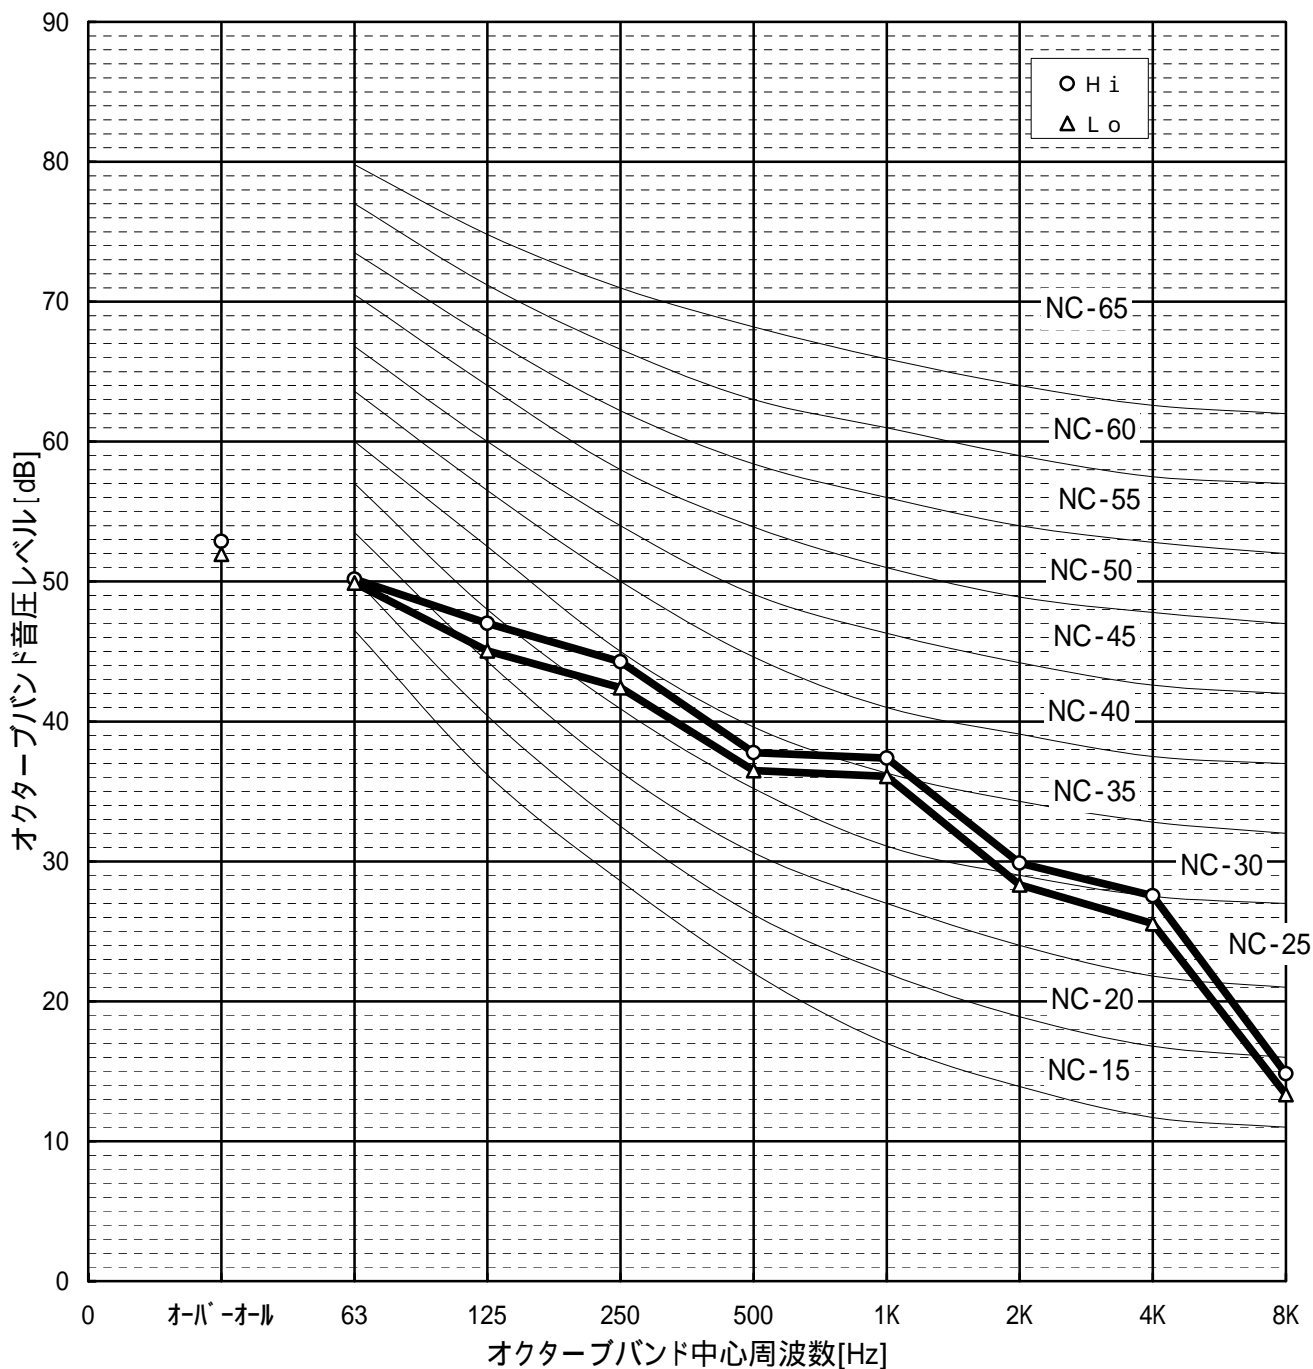

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-100SC (50Hz)**  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 Hi: 127 (Pa) 57.0 (dB-A)  
 Lo: 107 (Pa) 54.0 (dB-A)

