

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 音騒音計測場所日  
 暗騒音計測場所日  
 試験場所日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/2/1

被測定物 **BFS-100SG (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	34.5 (dB-A)
弱:	187 (Pa)	31.5 (dB-A)

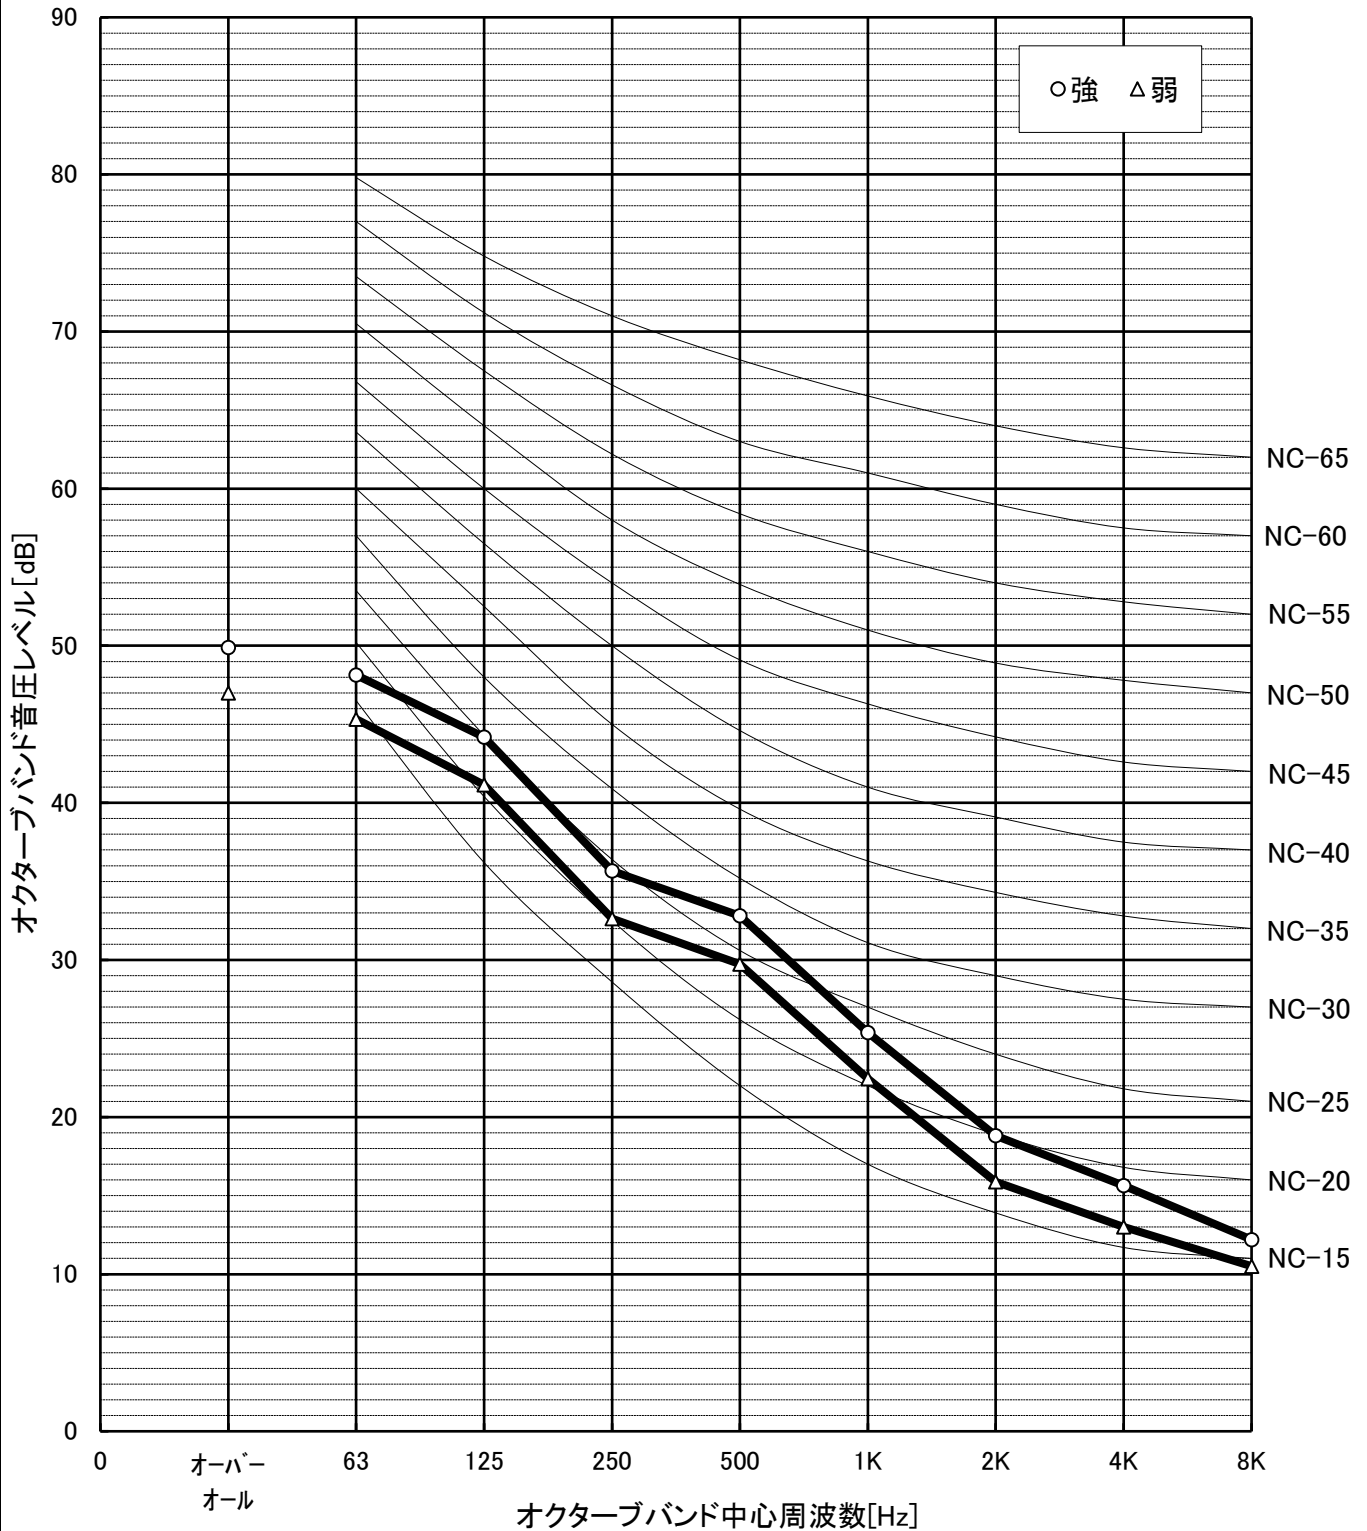


# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2018/2/1

被測定物 BFS-100SG (60Hz)  
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	43.0 (dB-A)
弱:	187 (Pa)	41.0 (dB-A)

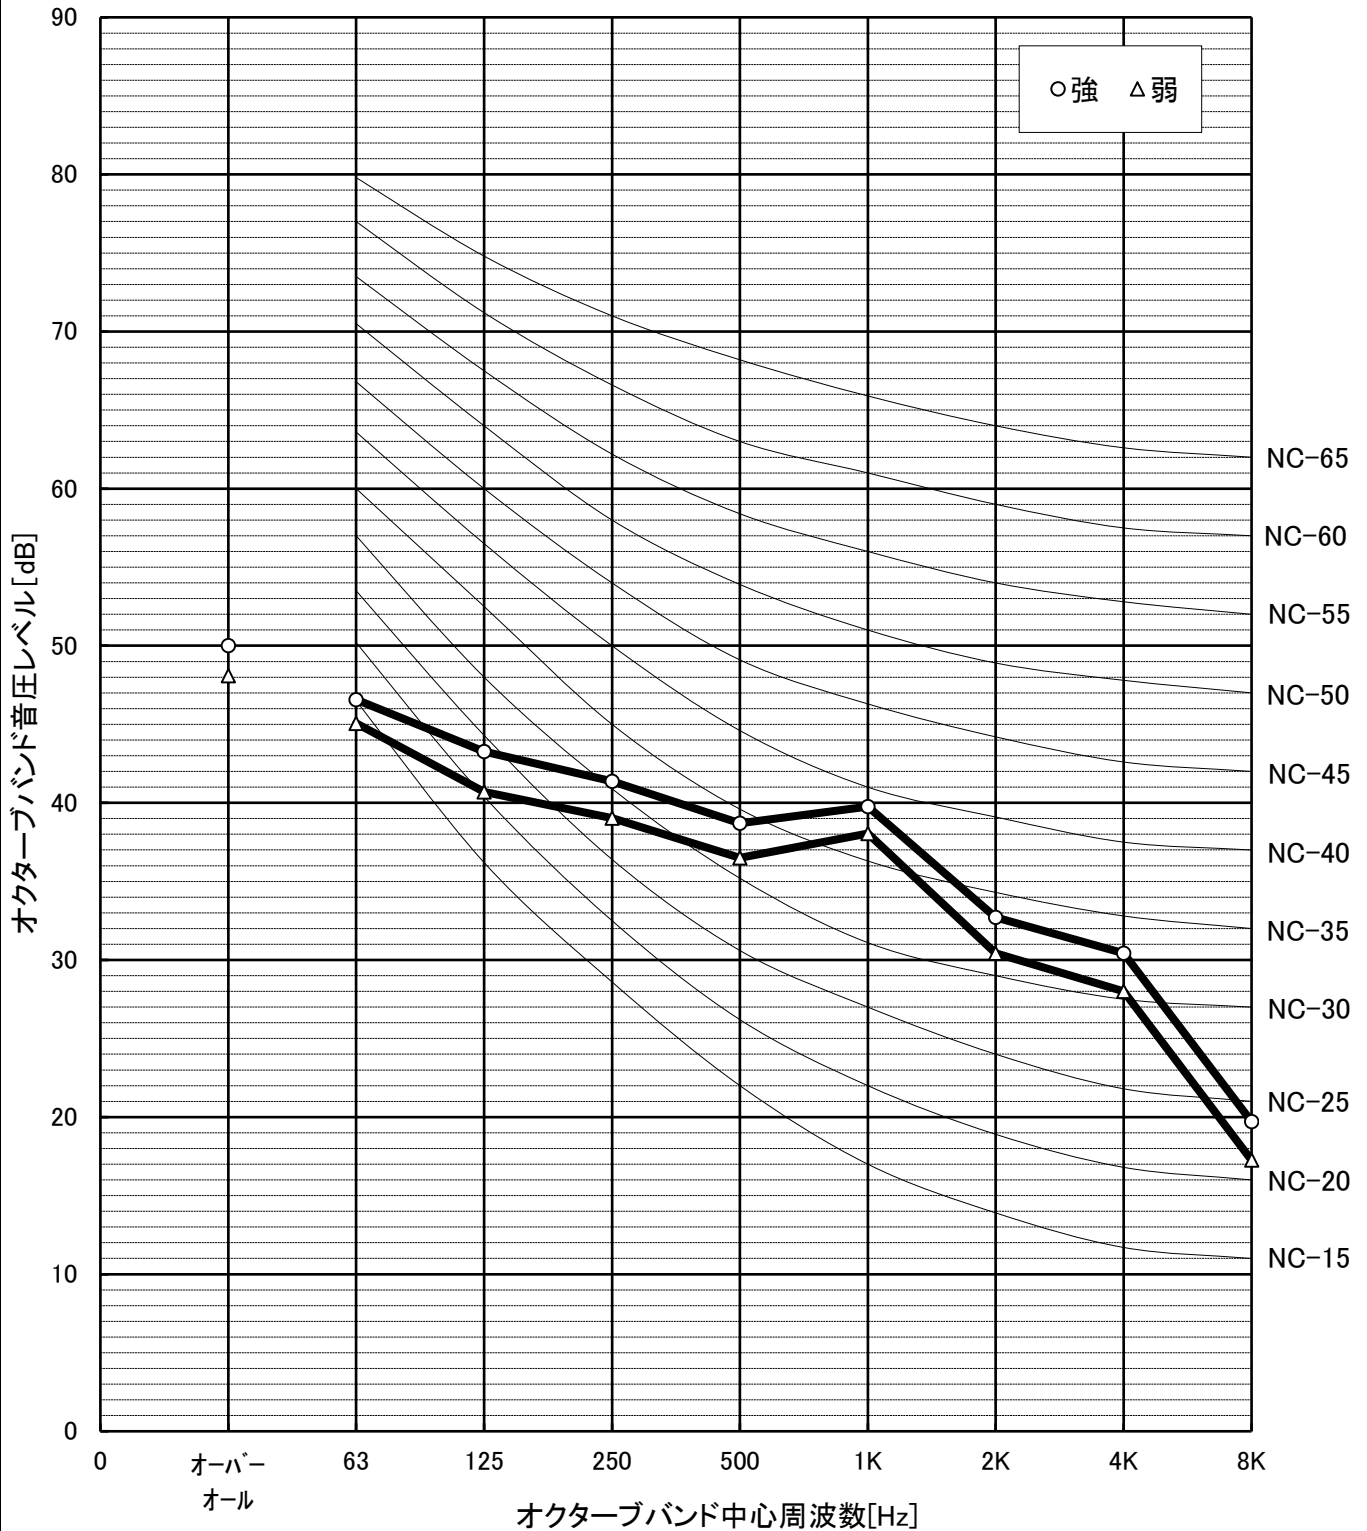

# 騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/2/1

被測定物 BFS-100SG (60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	187 (Pa)	55.5 (dB-A)

