


# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 2014-01-23


被測定物 **BFS-100SKA (50Hz)**  
 備考 **側面騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 220 (Pa) 38.0 (dB-A)  
 弱: 170 (Pa) 35.0 (dB-A)

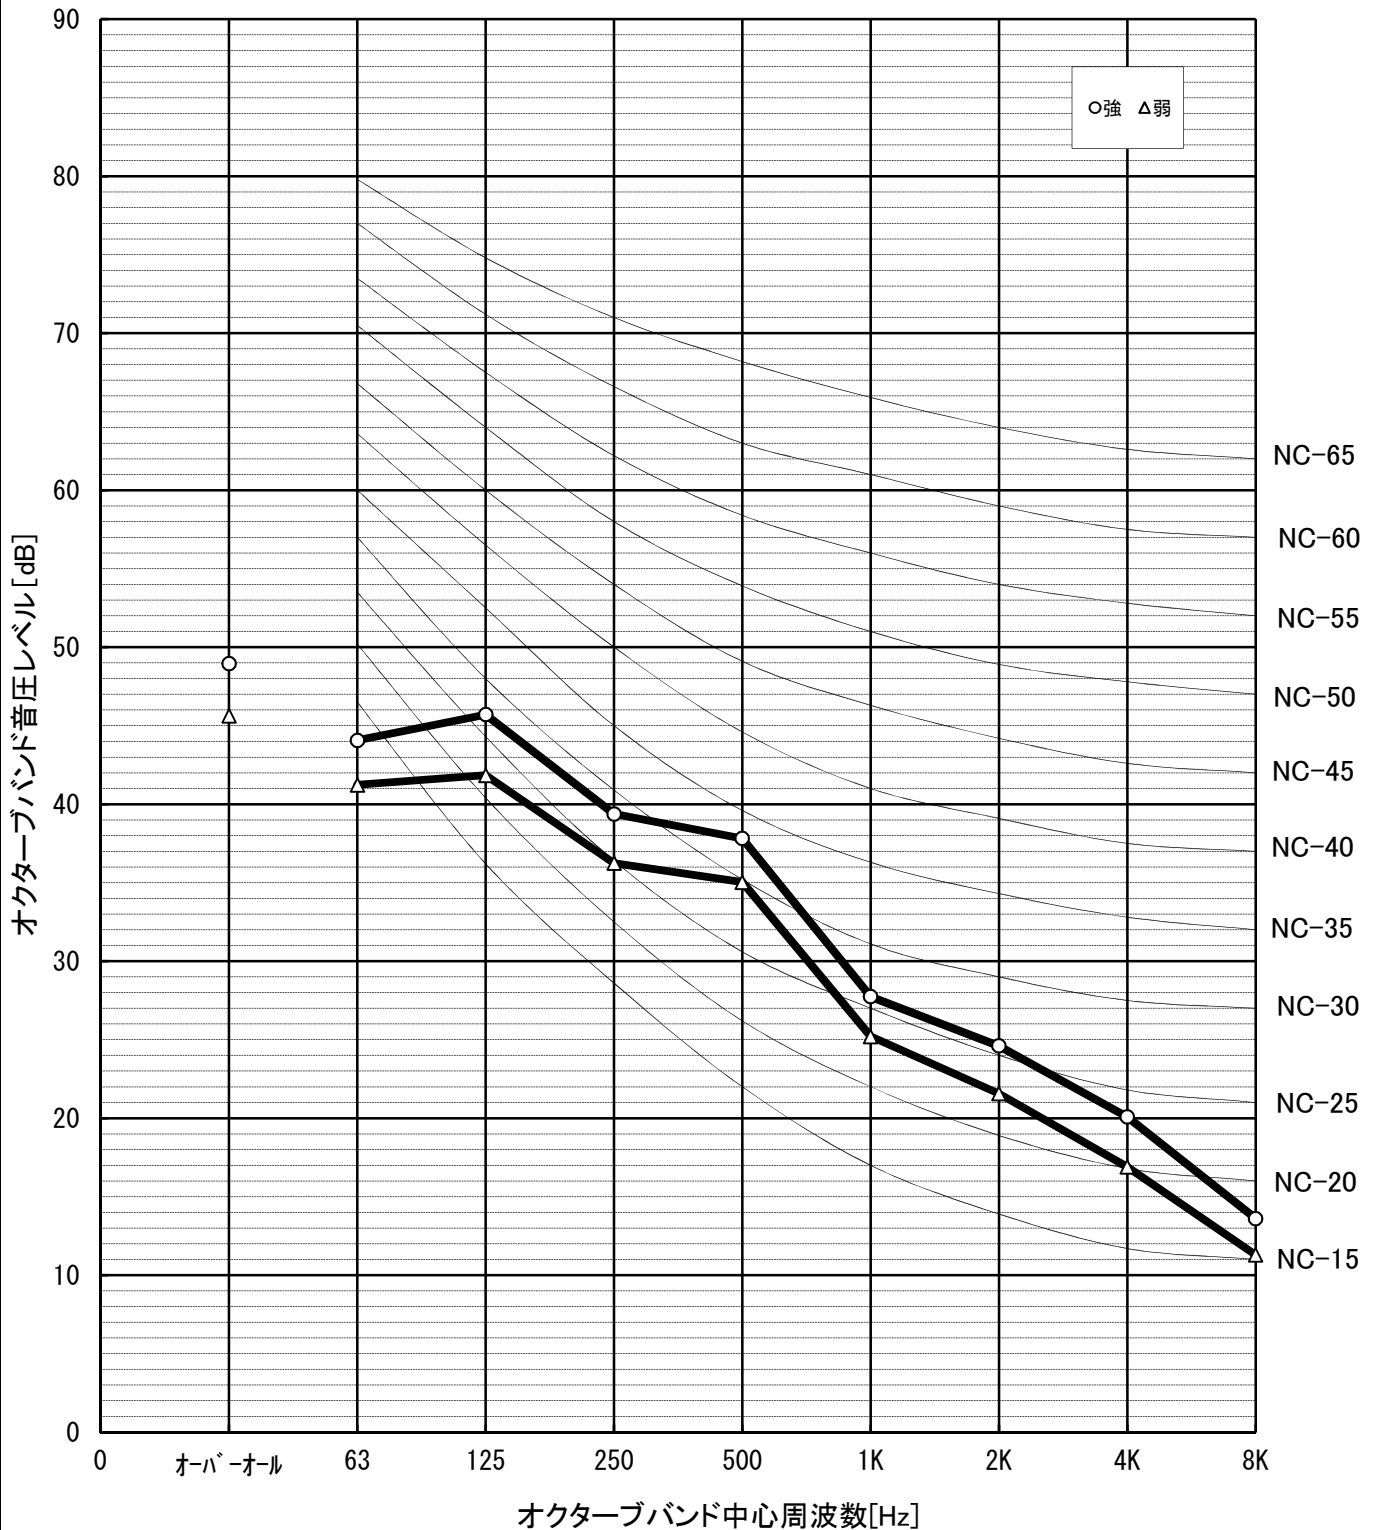

# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2014-01-23

被測定物 **BFS-100SKA (50Hz)**  
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 220 (Pa) 48.0 (dB-A)  
 弱: 170 (Pa) 45.0 (dB-A)

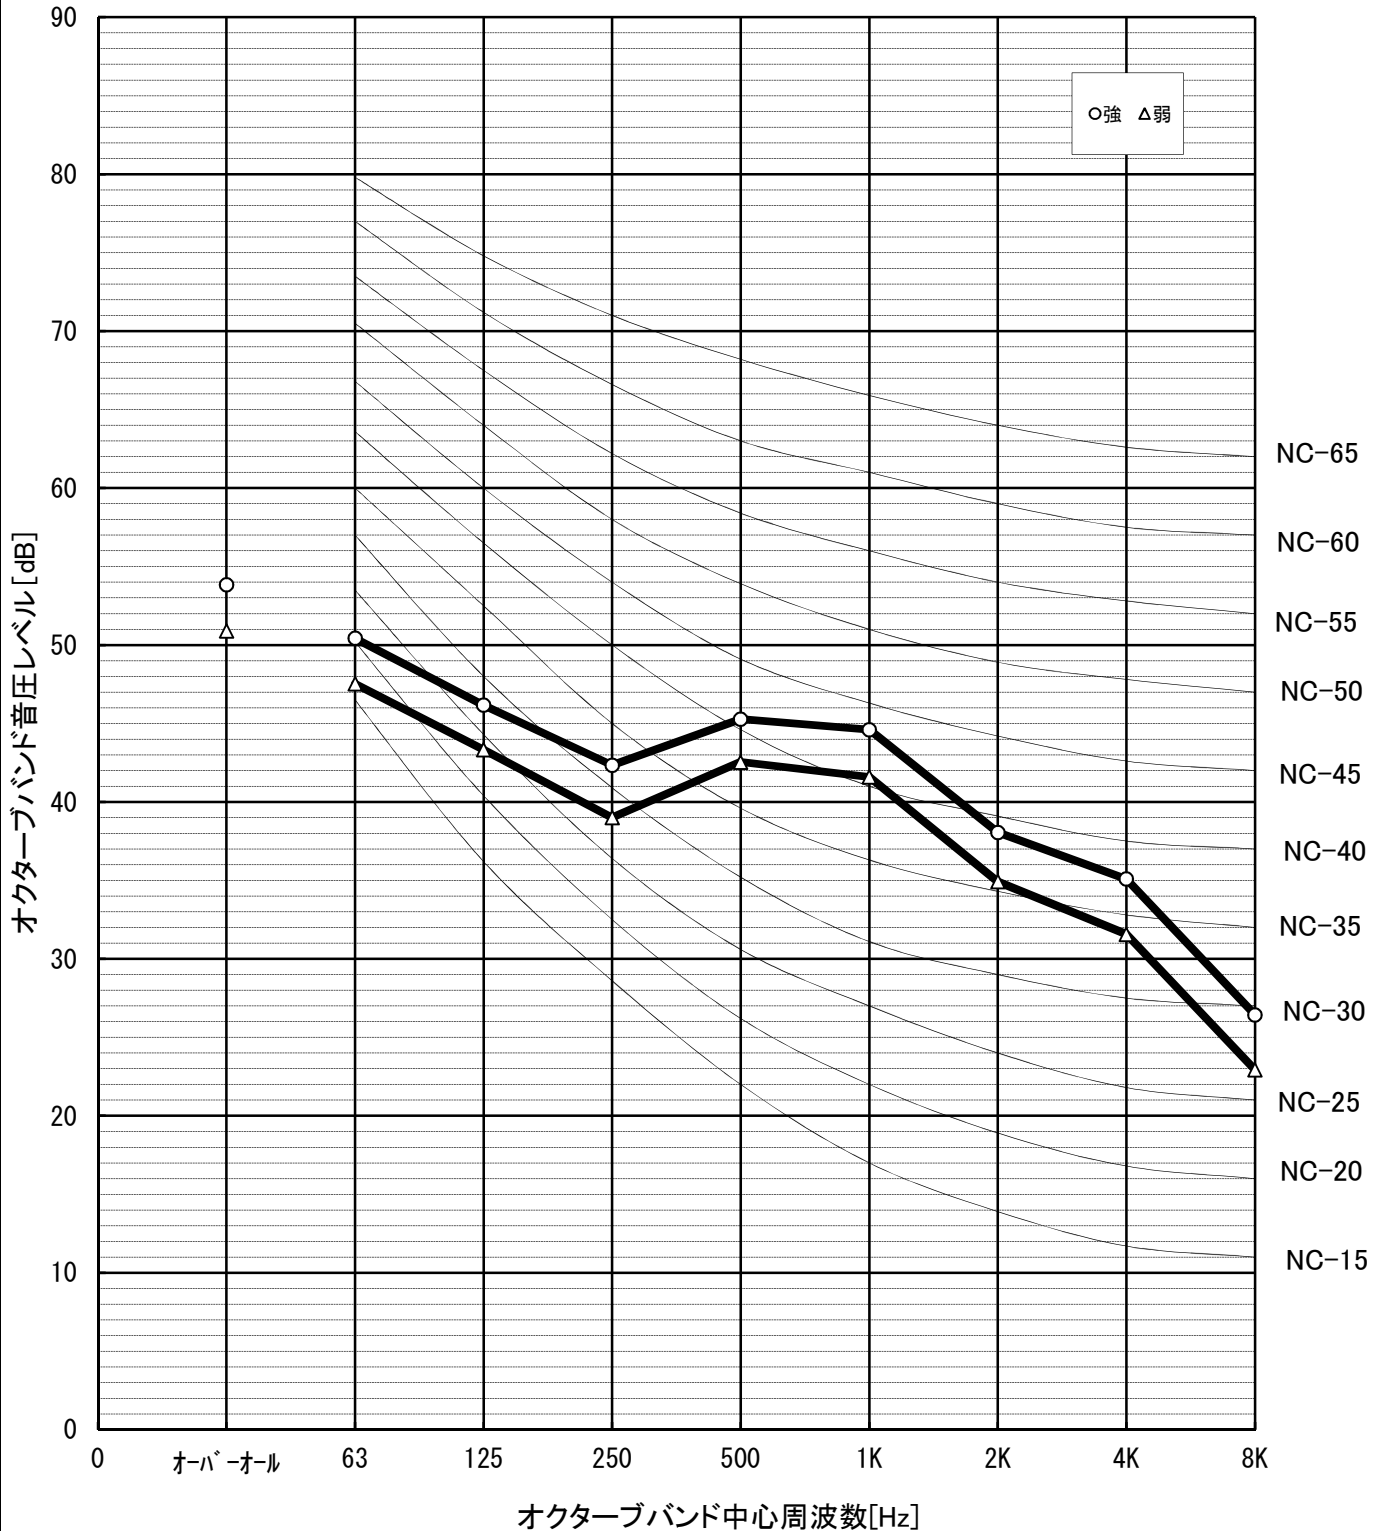

# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2014-01-23

被測定物 **BFS-100SKA (50Hz)**  
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 220 (Pa) 58.5 (dB-A)  
 弱: 170 (Pa) 54.5 (dB-A)

