


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-100SSU (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	127 (Pa)	37.0 (dB-A)
Lo:	107 (Pa)	35.0 (dB-A)

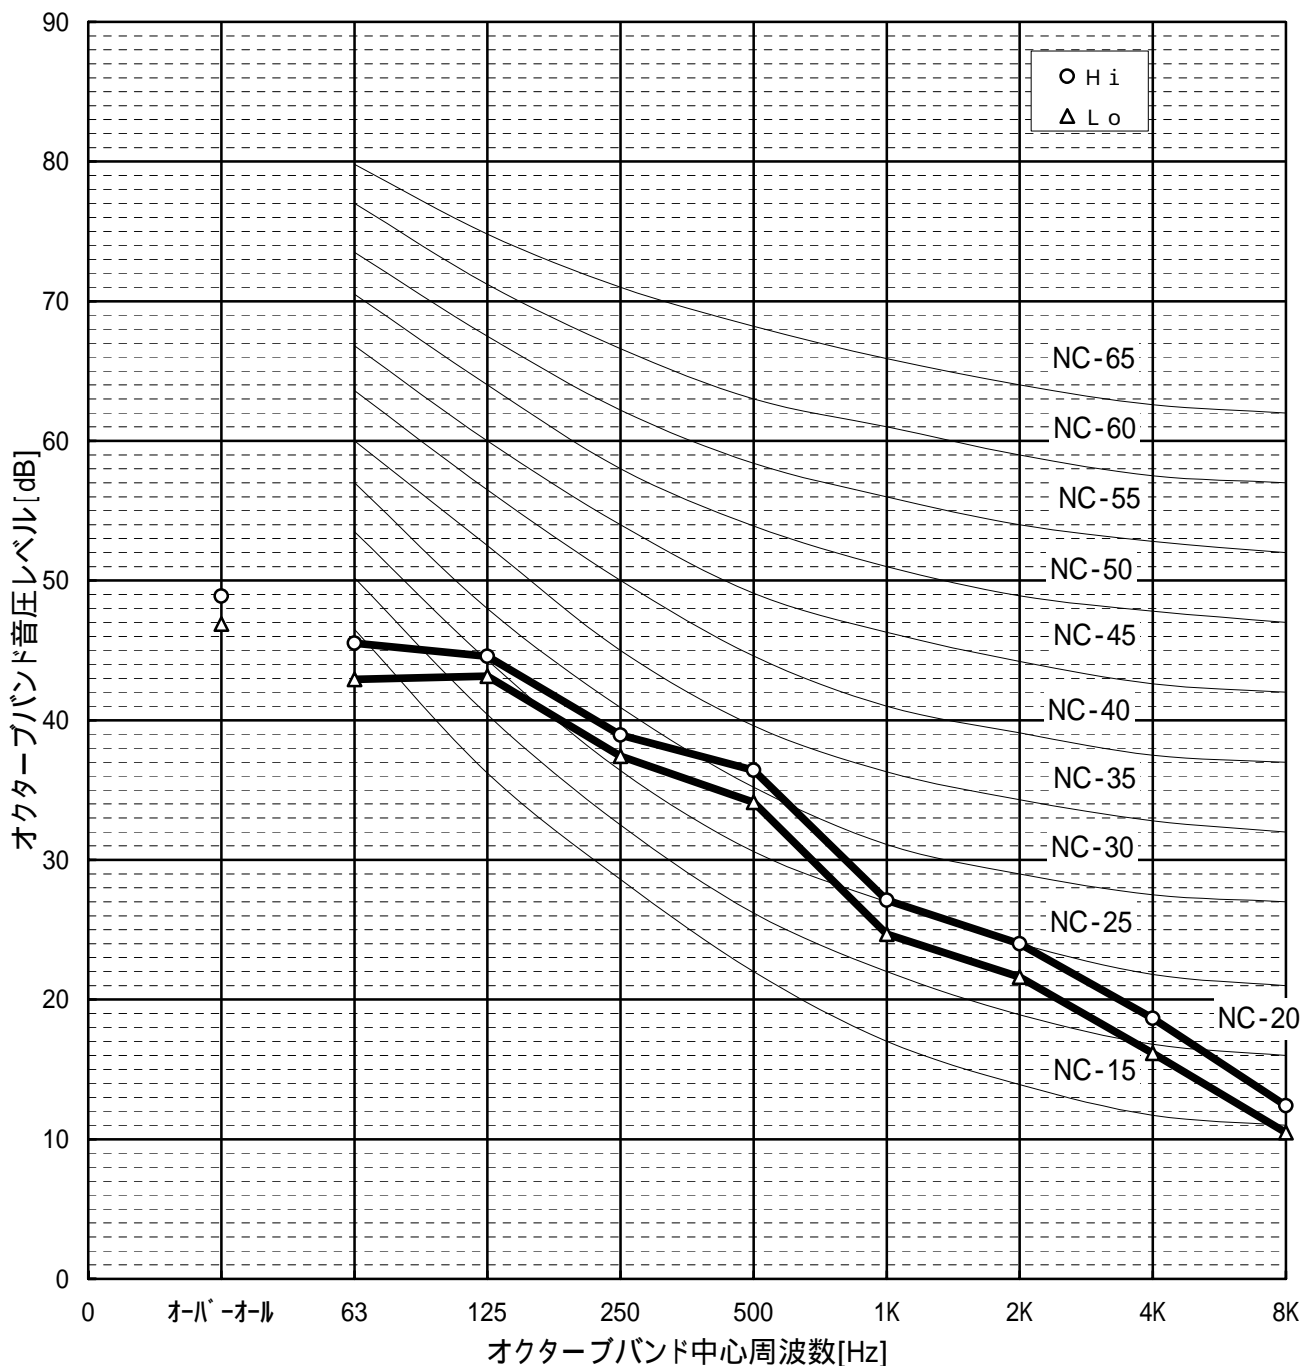

# 騒音分析成績書

ES No \_\_\_\_\_  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度 \_\_\_\_\_  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-100SSU (50Hz)**

備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	127 (Pa)	50.0 (dB-A)
Lo:	107 (Pa)	48.0 (dB-A)

