


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室

被測定物 BFS-100SUG₂ (60Hz)
備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	255 (Pa)	31.5 (dB-A)
弱:	189 (Pa)	30.0 (dB-A)

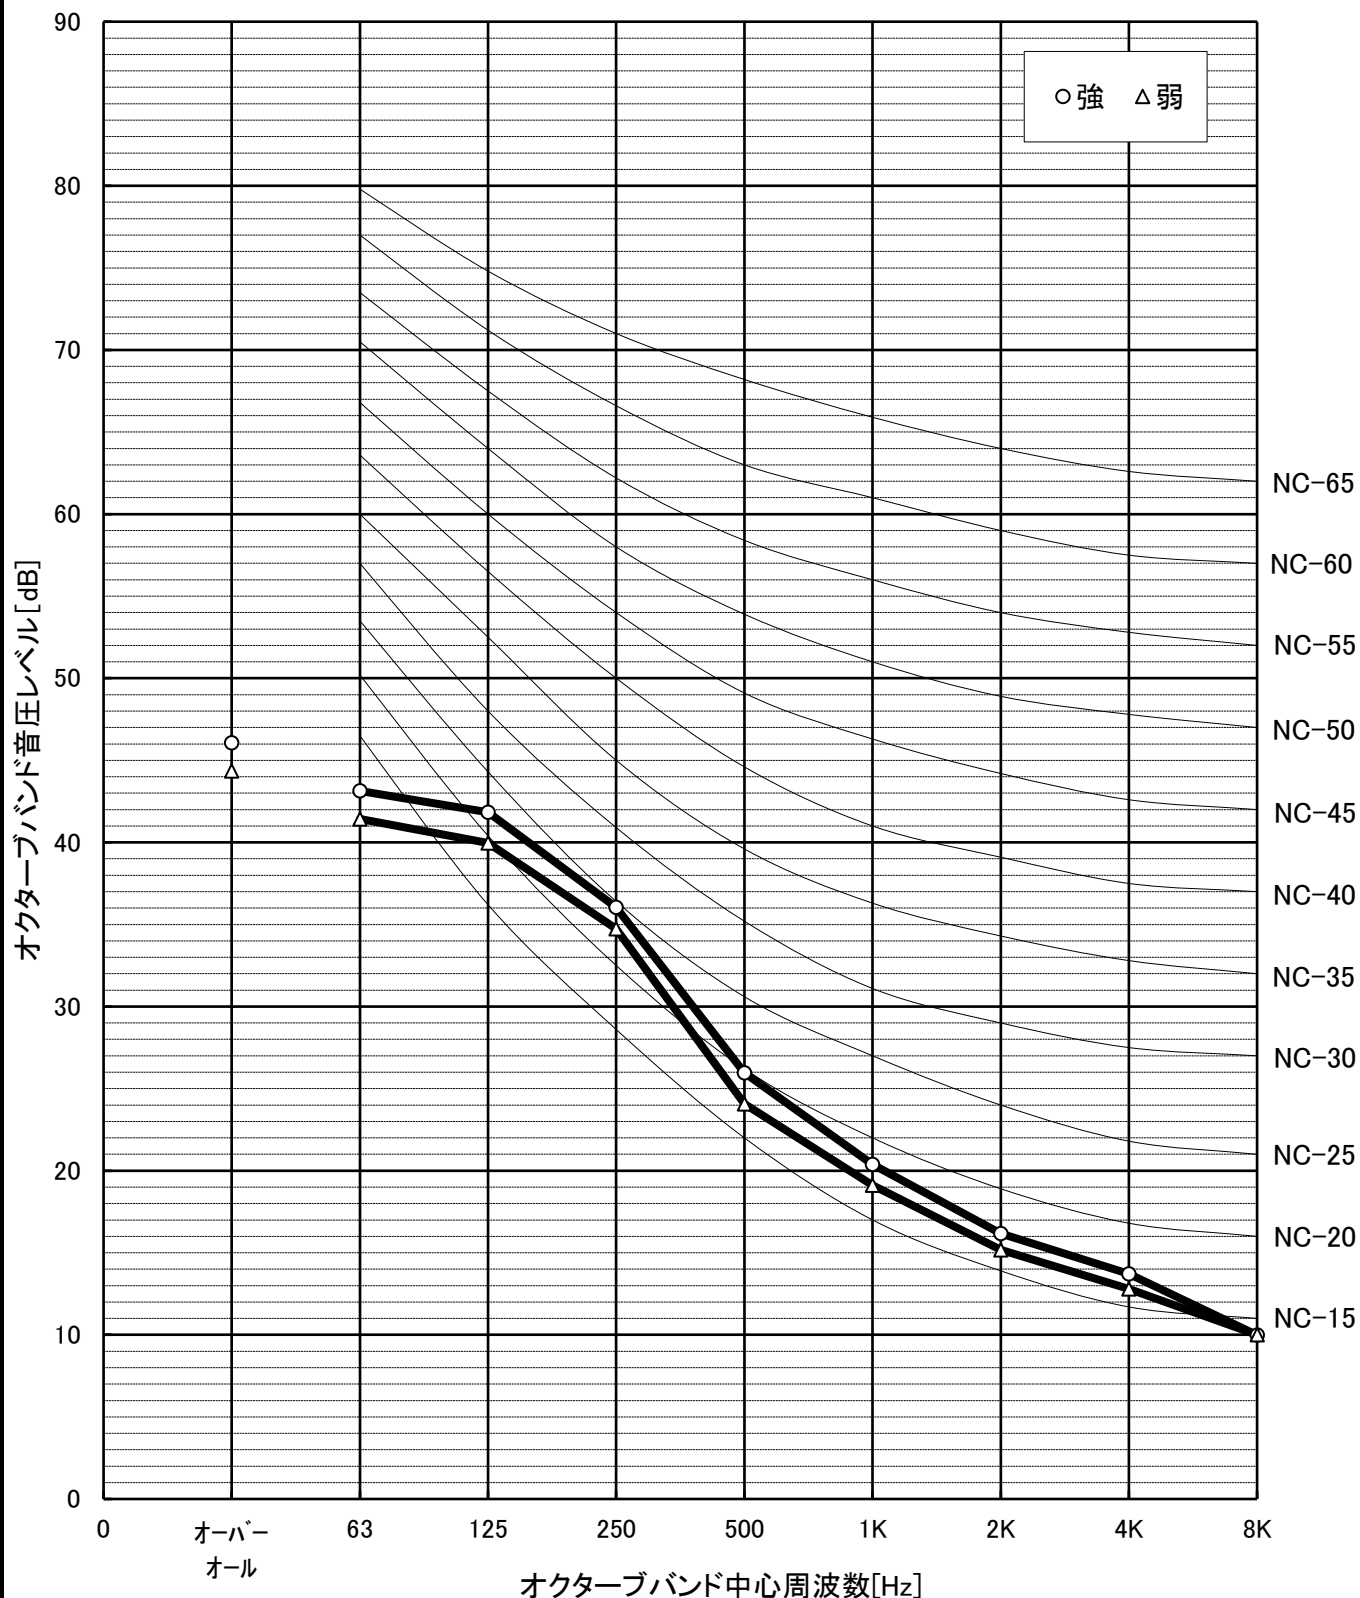


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室

被測定物 BFS-100SUG₂ (60Hz)
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	255 (Pa)	37.0 (dB-A)
弱:	189 (Pa)	34.0 (dB-A)

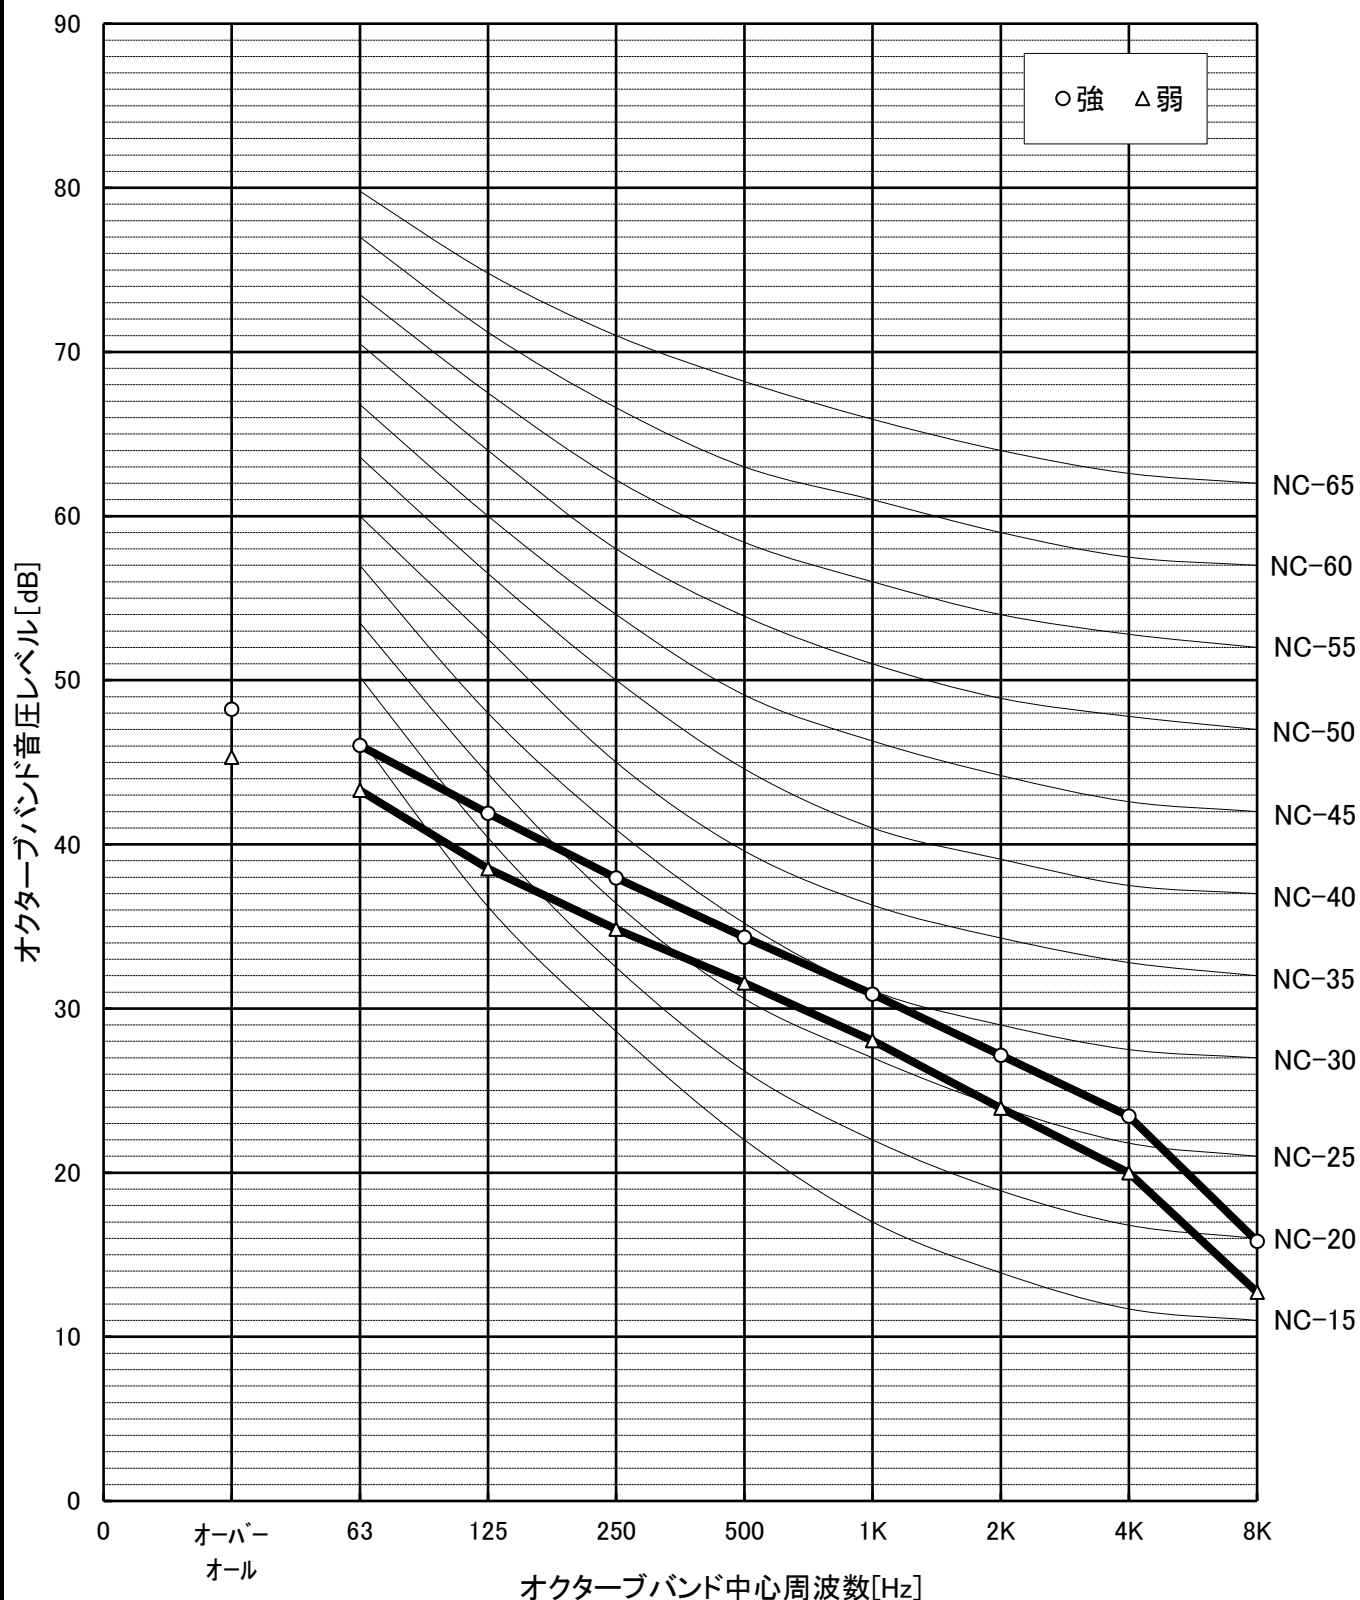

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室

被測定物 BFS-100SUG₂ (60Hz)
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	255 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	189 (Pa)	55.5 (dB-A)

