


# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所 25dB以下  
試験 場所 UR無響室  
日 2018/1/31

被測定物 BFS-100TG (60Hz)  
備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	34.0 (dB-A)
弱:	115 (Pa)	30.0 (dB-A)

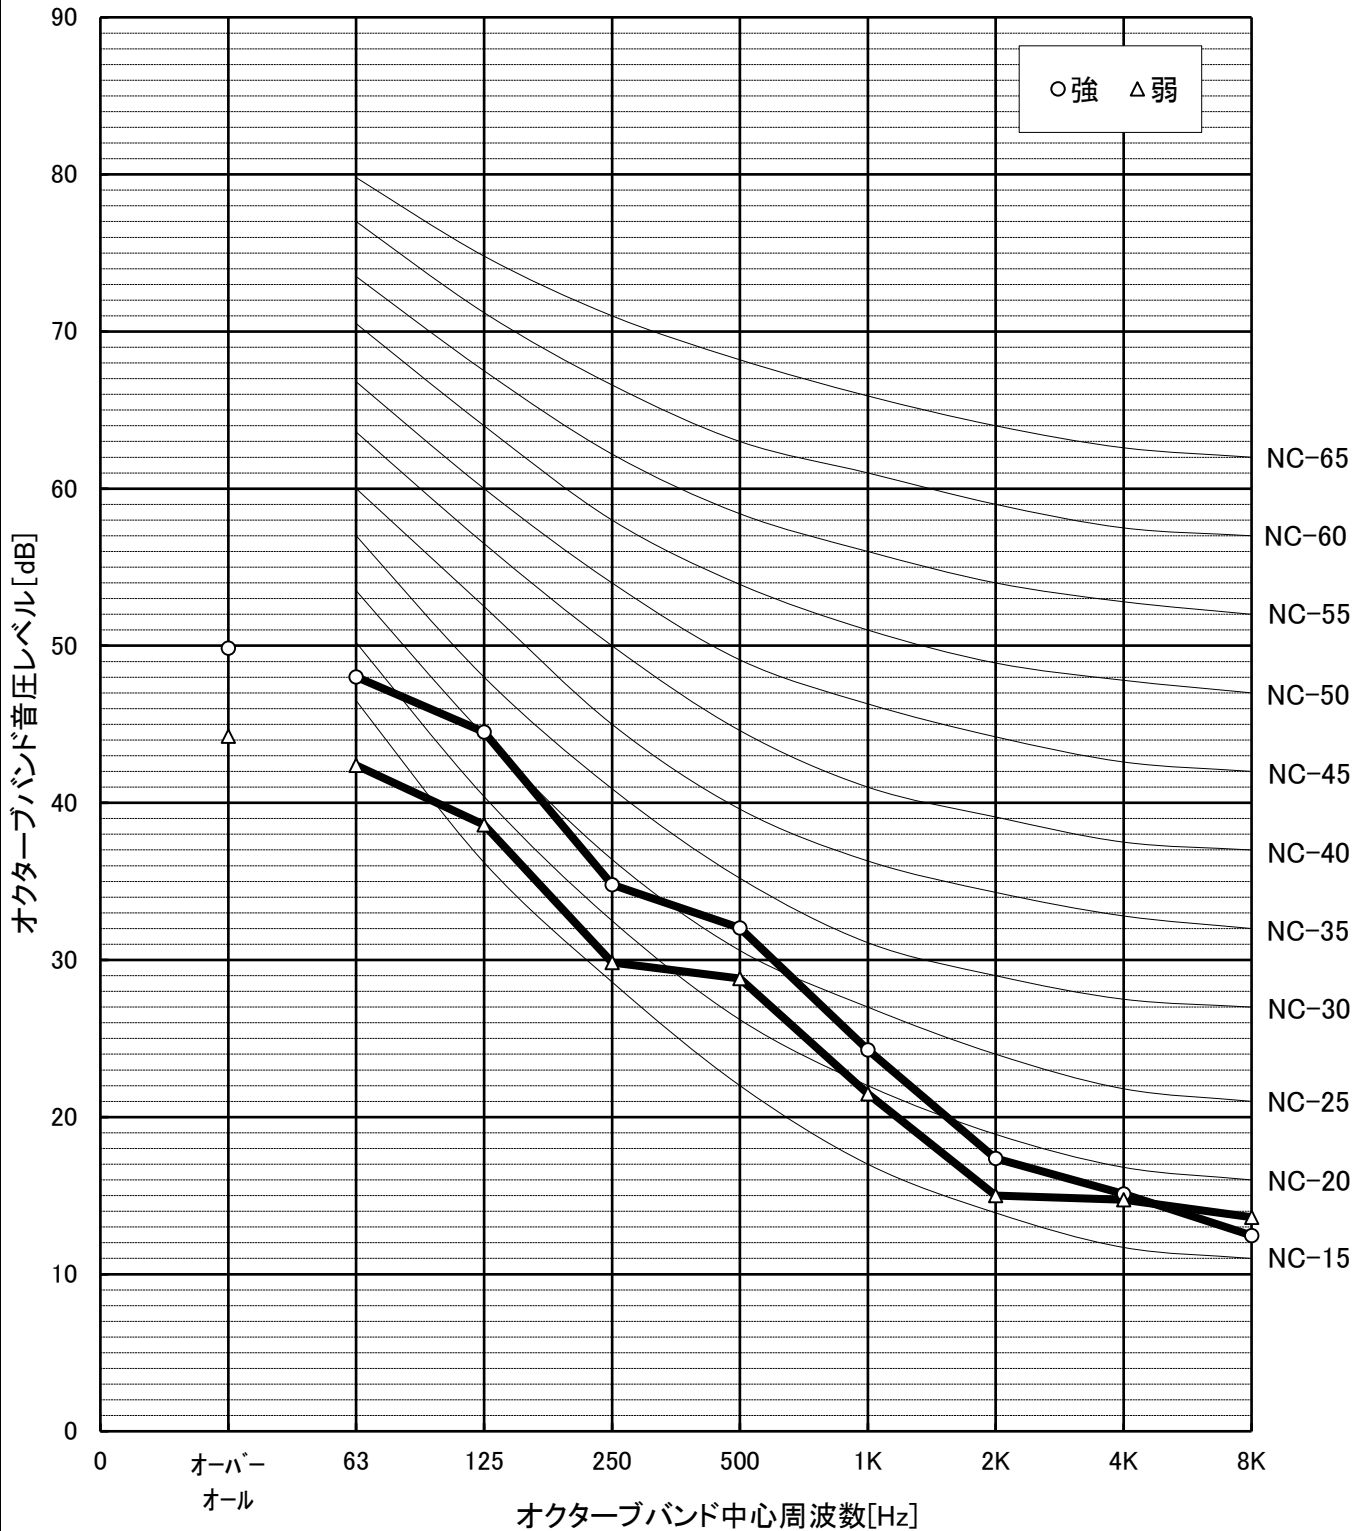


# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2018/1/31

被測定物 BFS-100TG (60Hz)  
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	43.0 (dB-A)
弱:	115 (Pa)	36.0 (dB-A)

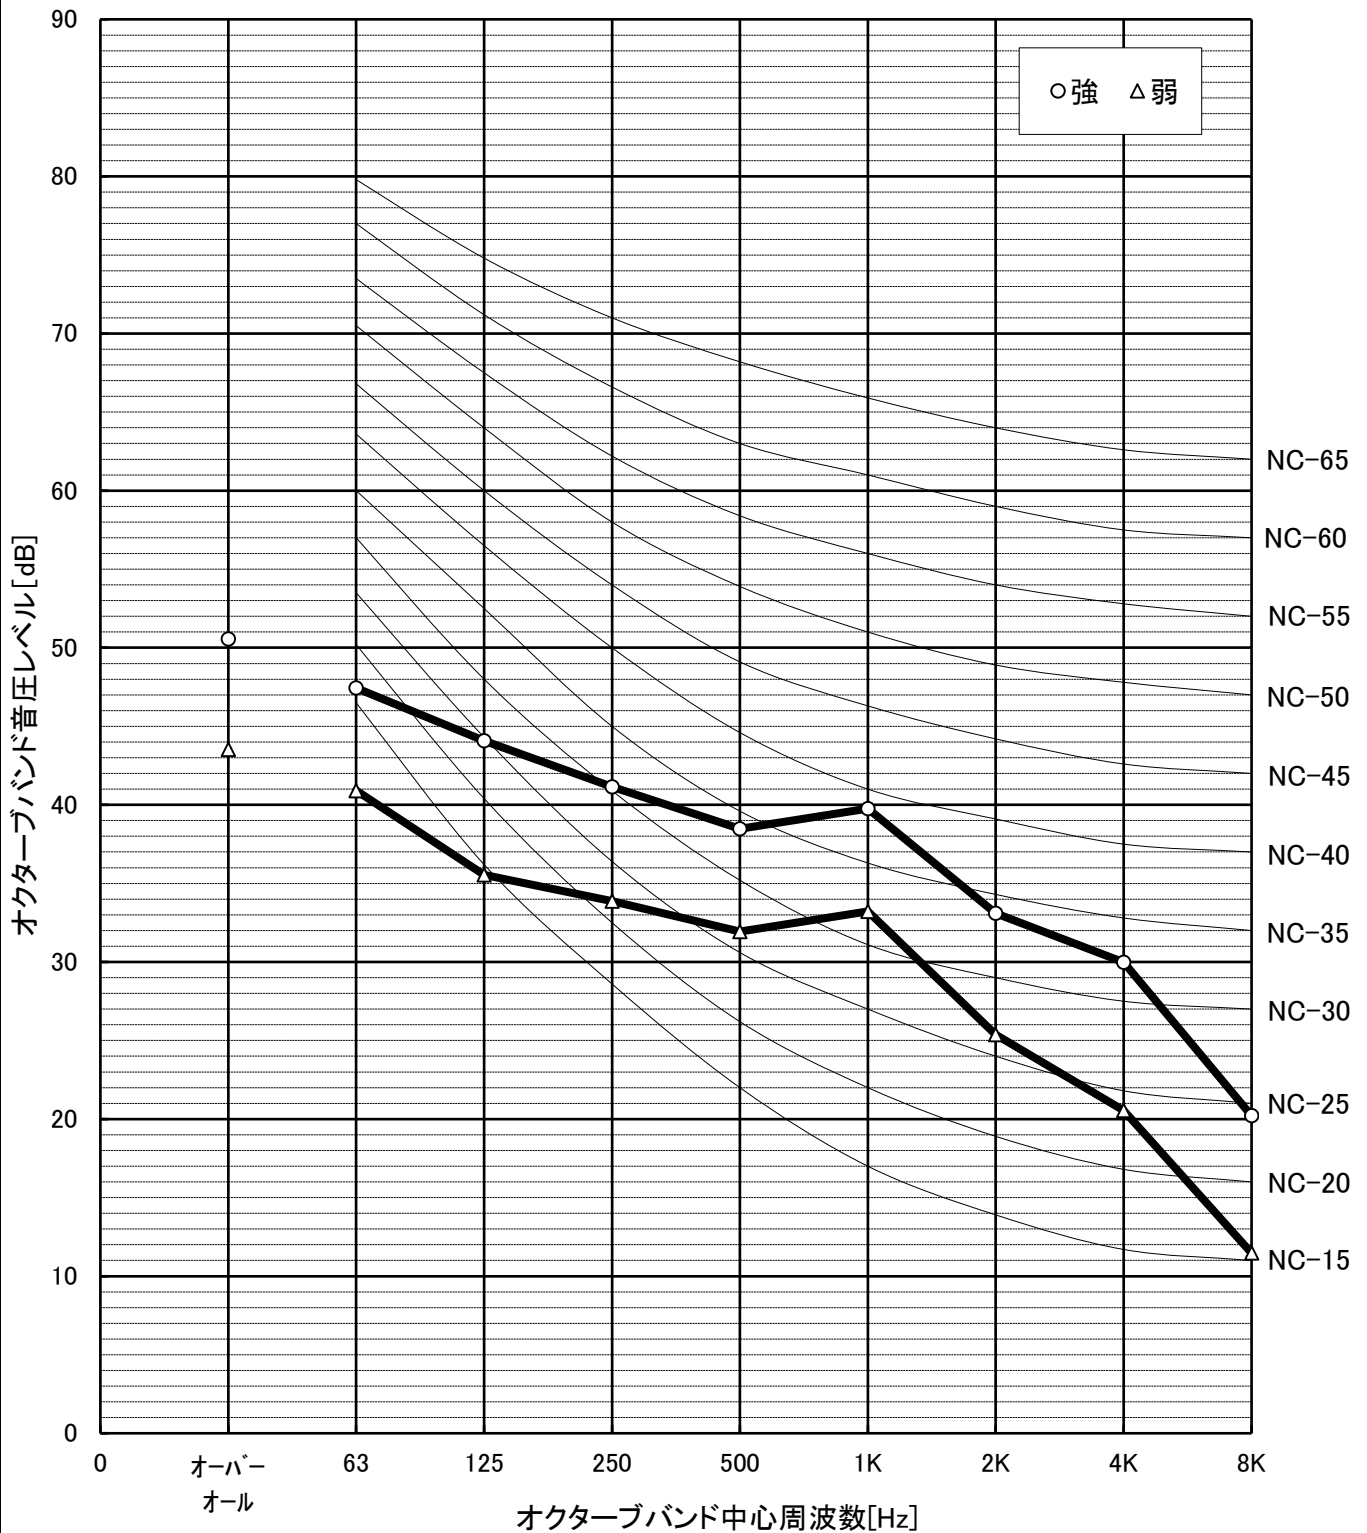

# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2018/1/31

被測定物 BFS-100TG (60Hz)  
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	250 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	115 (Pa)	50.0 (dB-A)

