


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/1/30

被測定物  
 BFS-100TUG (50Hz)  
 備考  
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	28.5 (dB-A)
弱:	103 (Pa)	26.0 (dB-A)

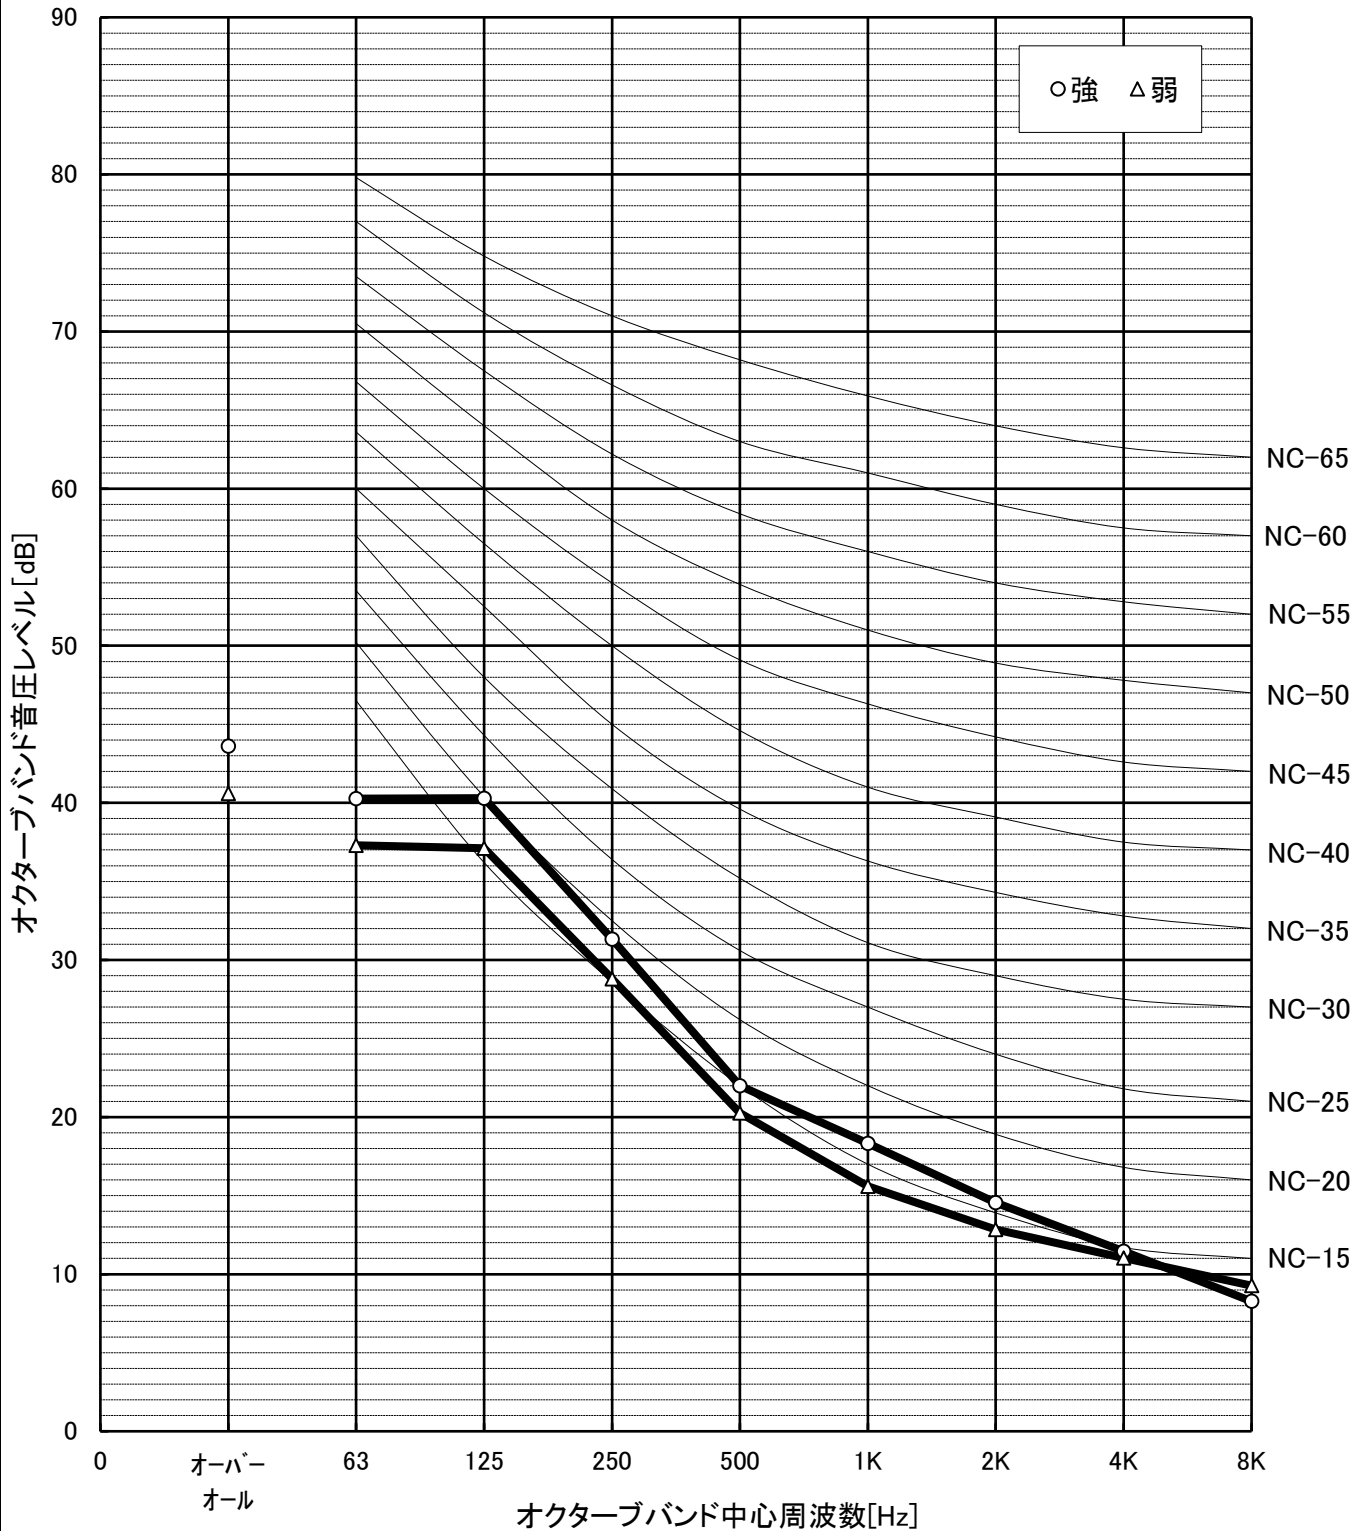


# 騒音分析成績書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/1/30

被測定物 BFS-100TUG (50Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	36.0 (dB-A)
弱:	103 (Pa)	30.5 (dB-A)

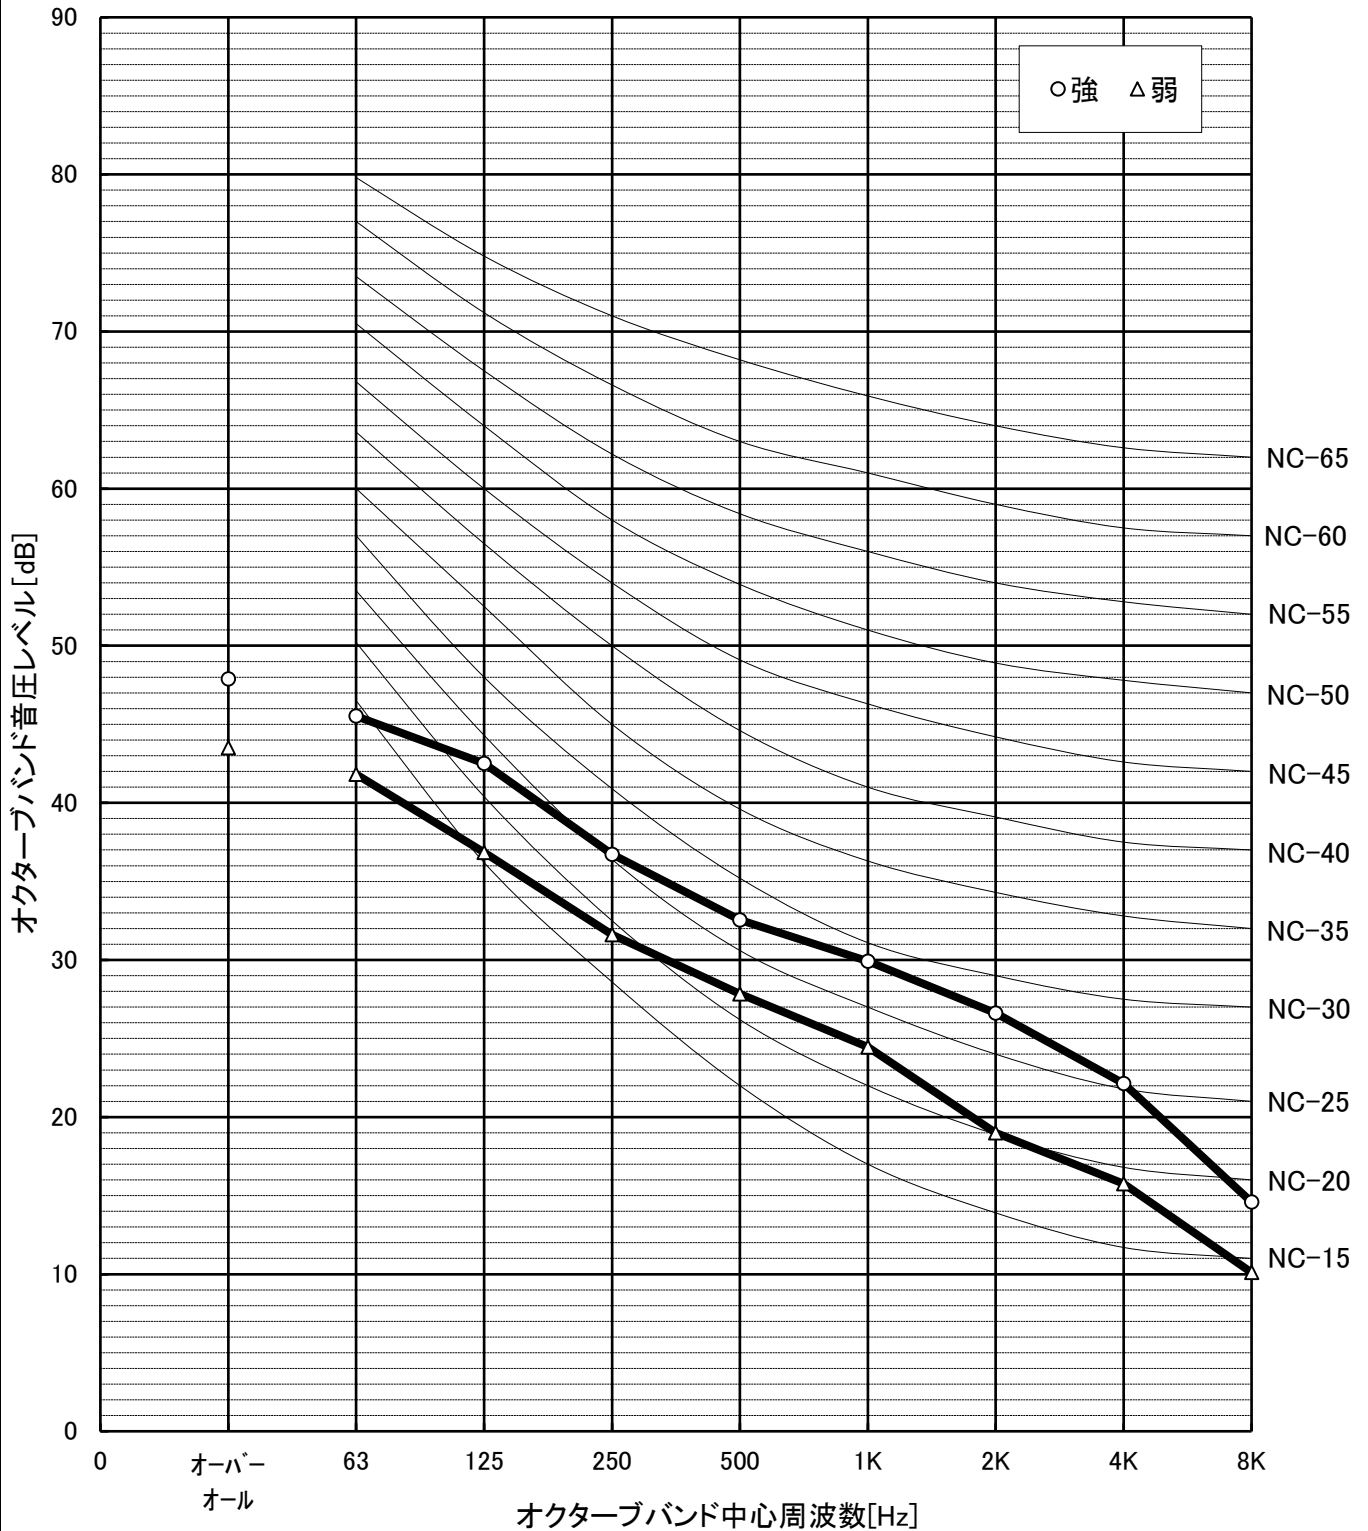

# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2018/1/30

被測定物 BFS-100TUG (50Hz)  
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	57.0 (dB-A)
弱:	103 (Pa)	52.0 (dB-A)

