


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120SC** (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	200 (Pa)	34.5 (dB-A)
Lo:	160 (Pa)	33.0 (dB-A)

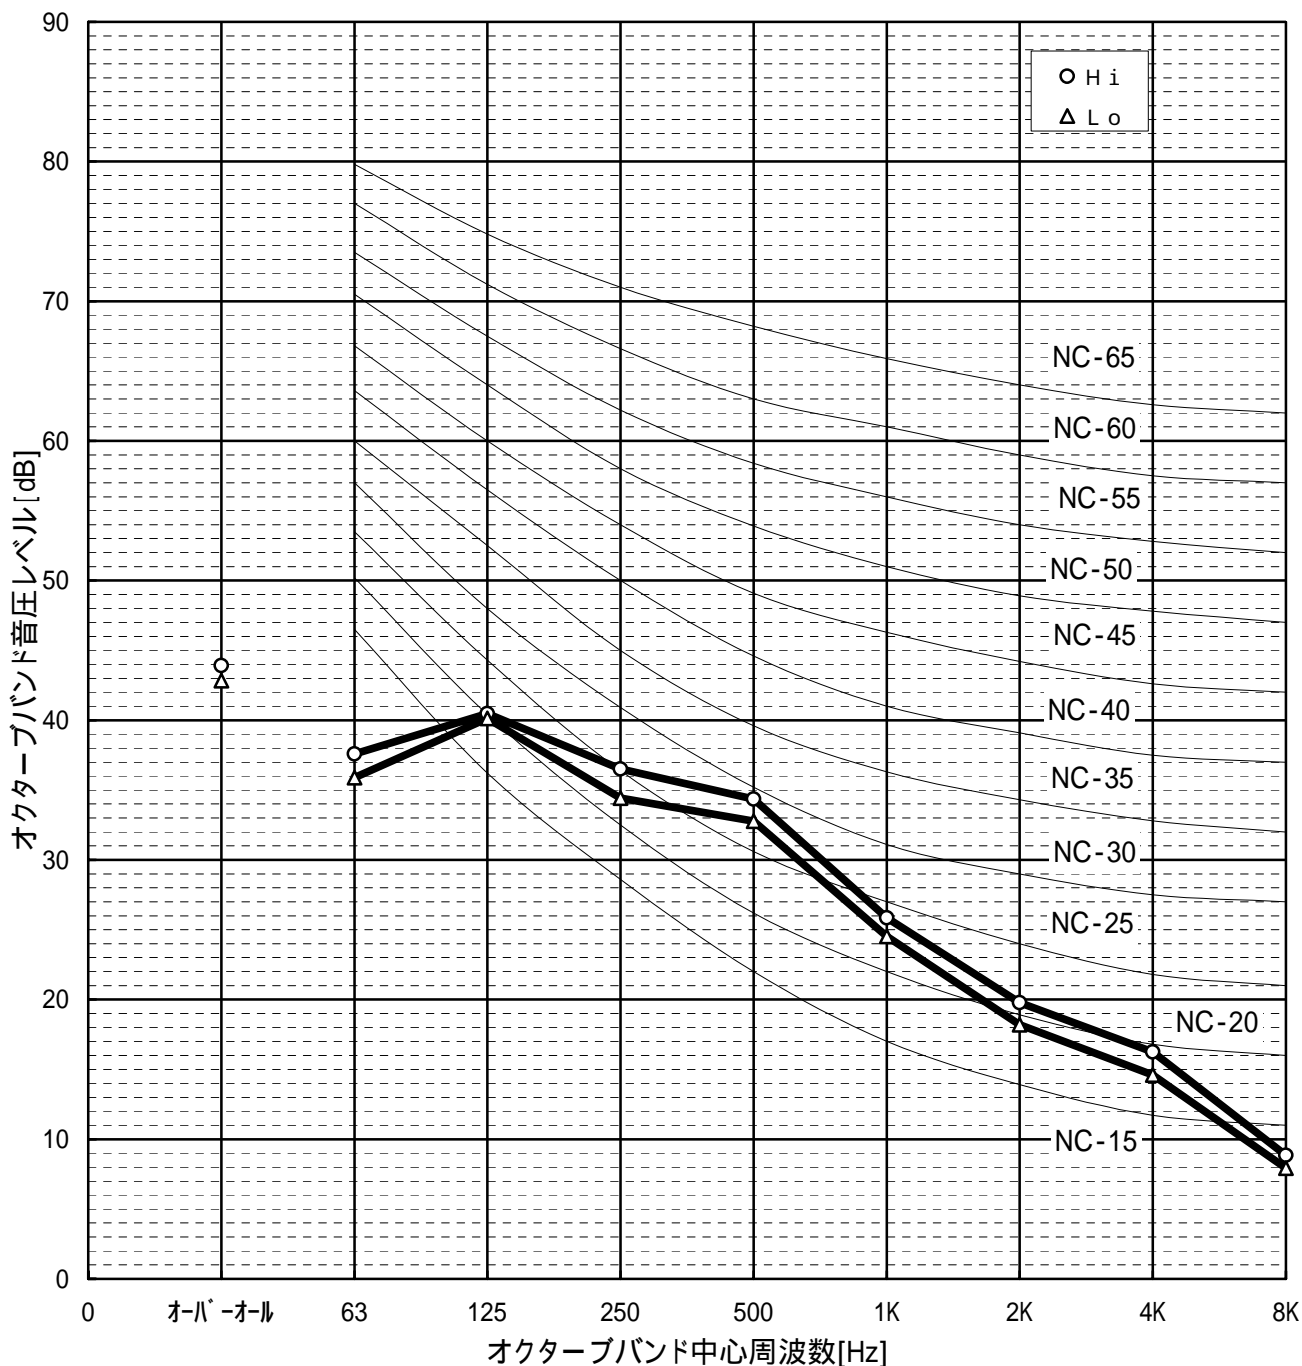


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120SC** (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	200 (Pa)	45.5 (dB-A)
Lo:	160 (Pa)	44.0 (dB-A)

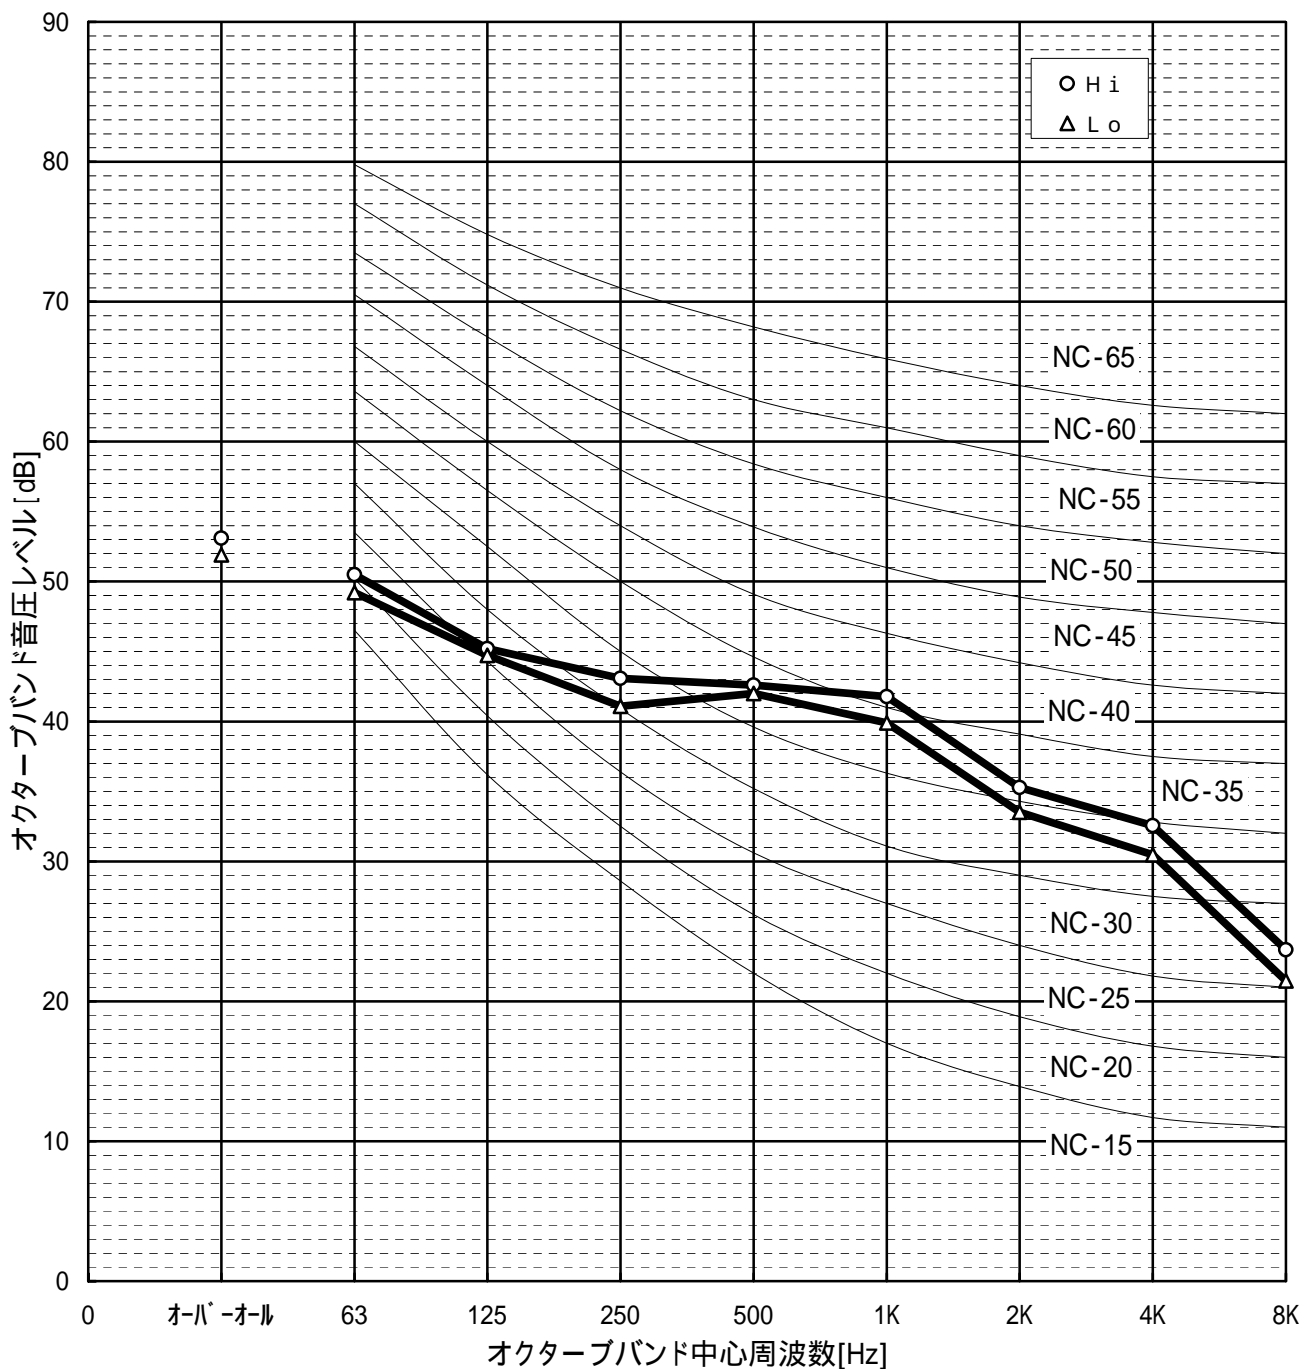

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-120SC (50Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
Hi: 200 (Pa) 58.0 (dB-A)
Lo: 160 (Pa) 55.0 (dB-A)

