


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/9

被測定物
 BFS-120SG (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	34.0 (dB-A)
弱:	180 (Pa)	32.0 (dB-A)

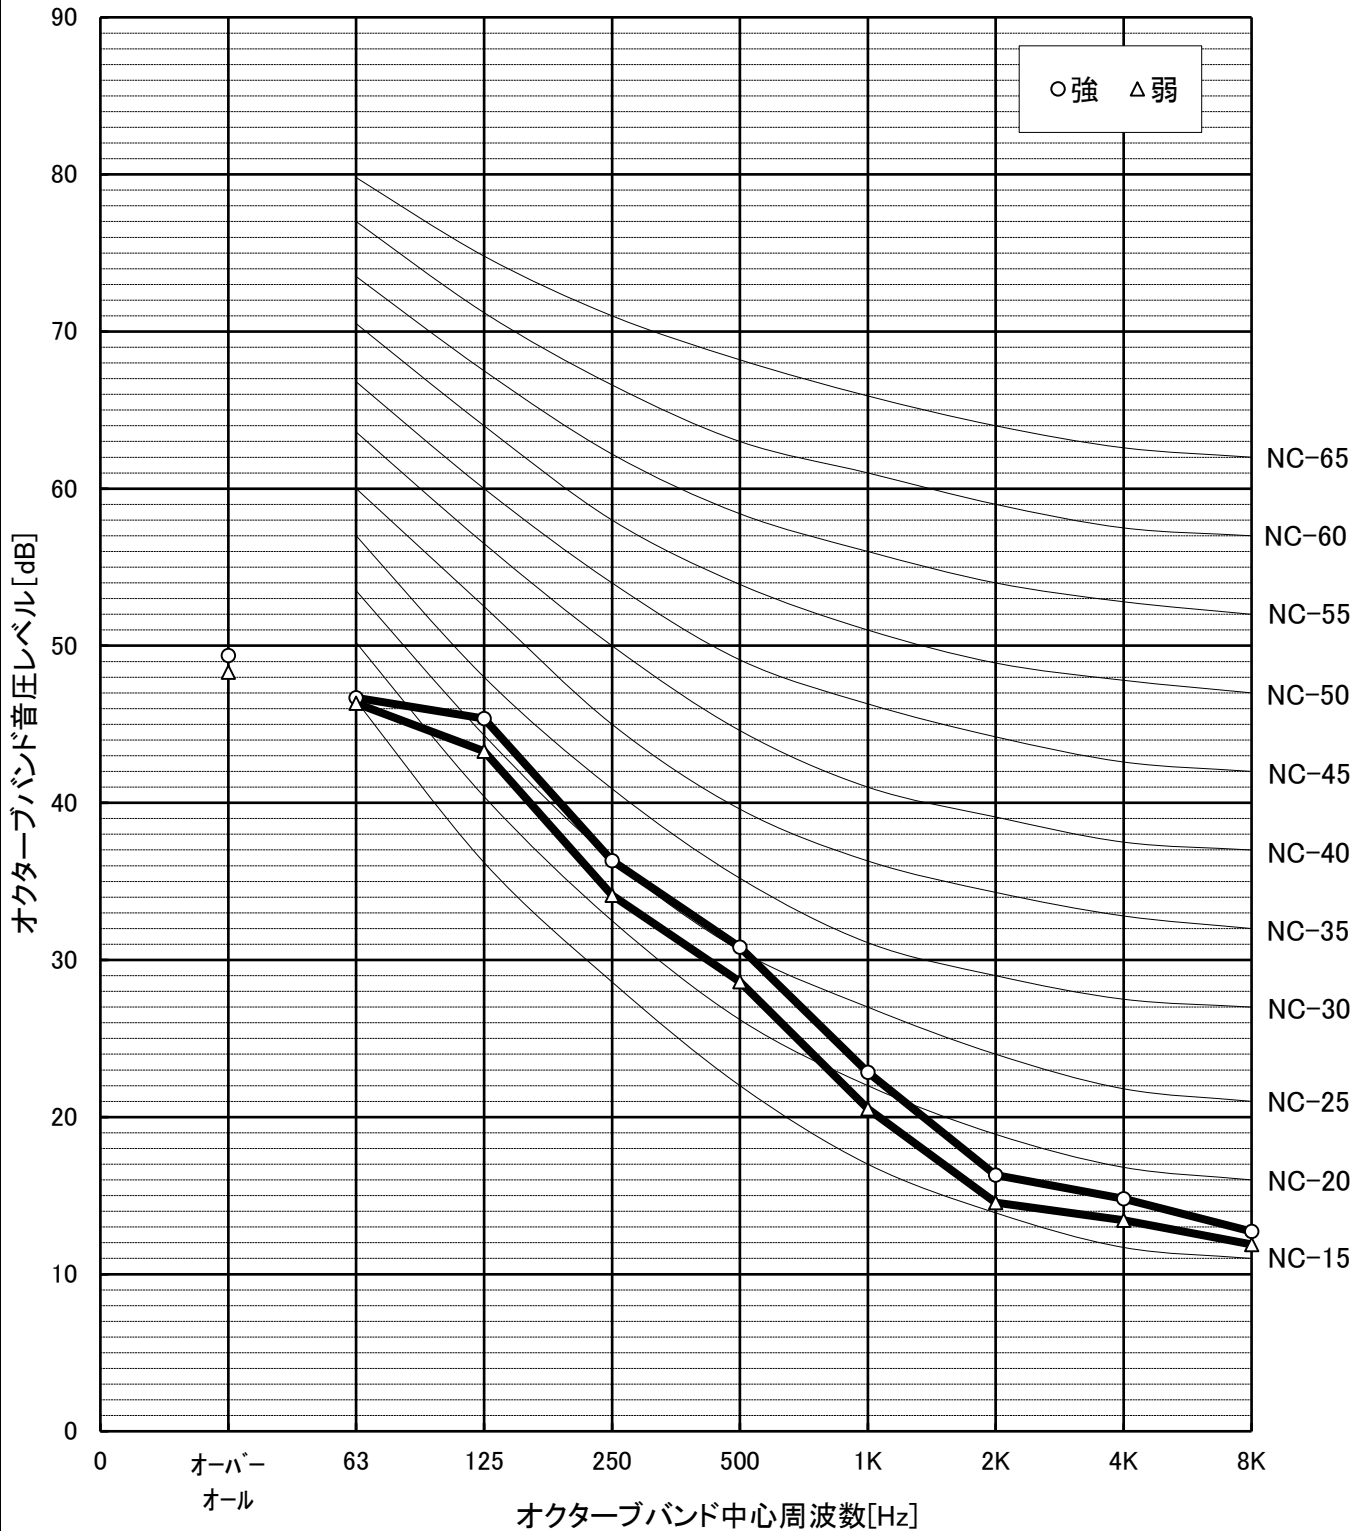


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 音騒定場
 計音所
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/9

被測定物 BFS-120SG (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	45.5 (dB-A)
弱:	180 (Pa)	44.0 (dB-A)

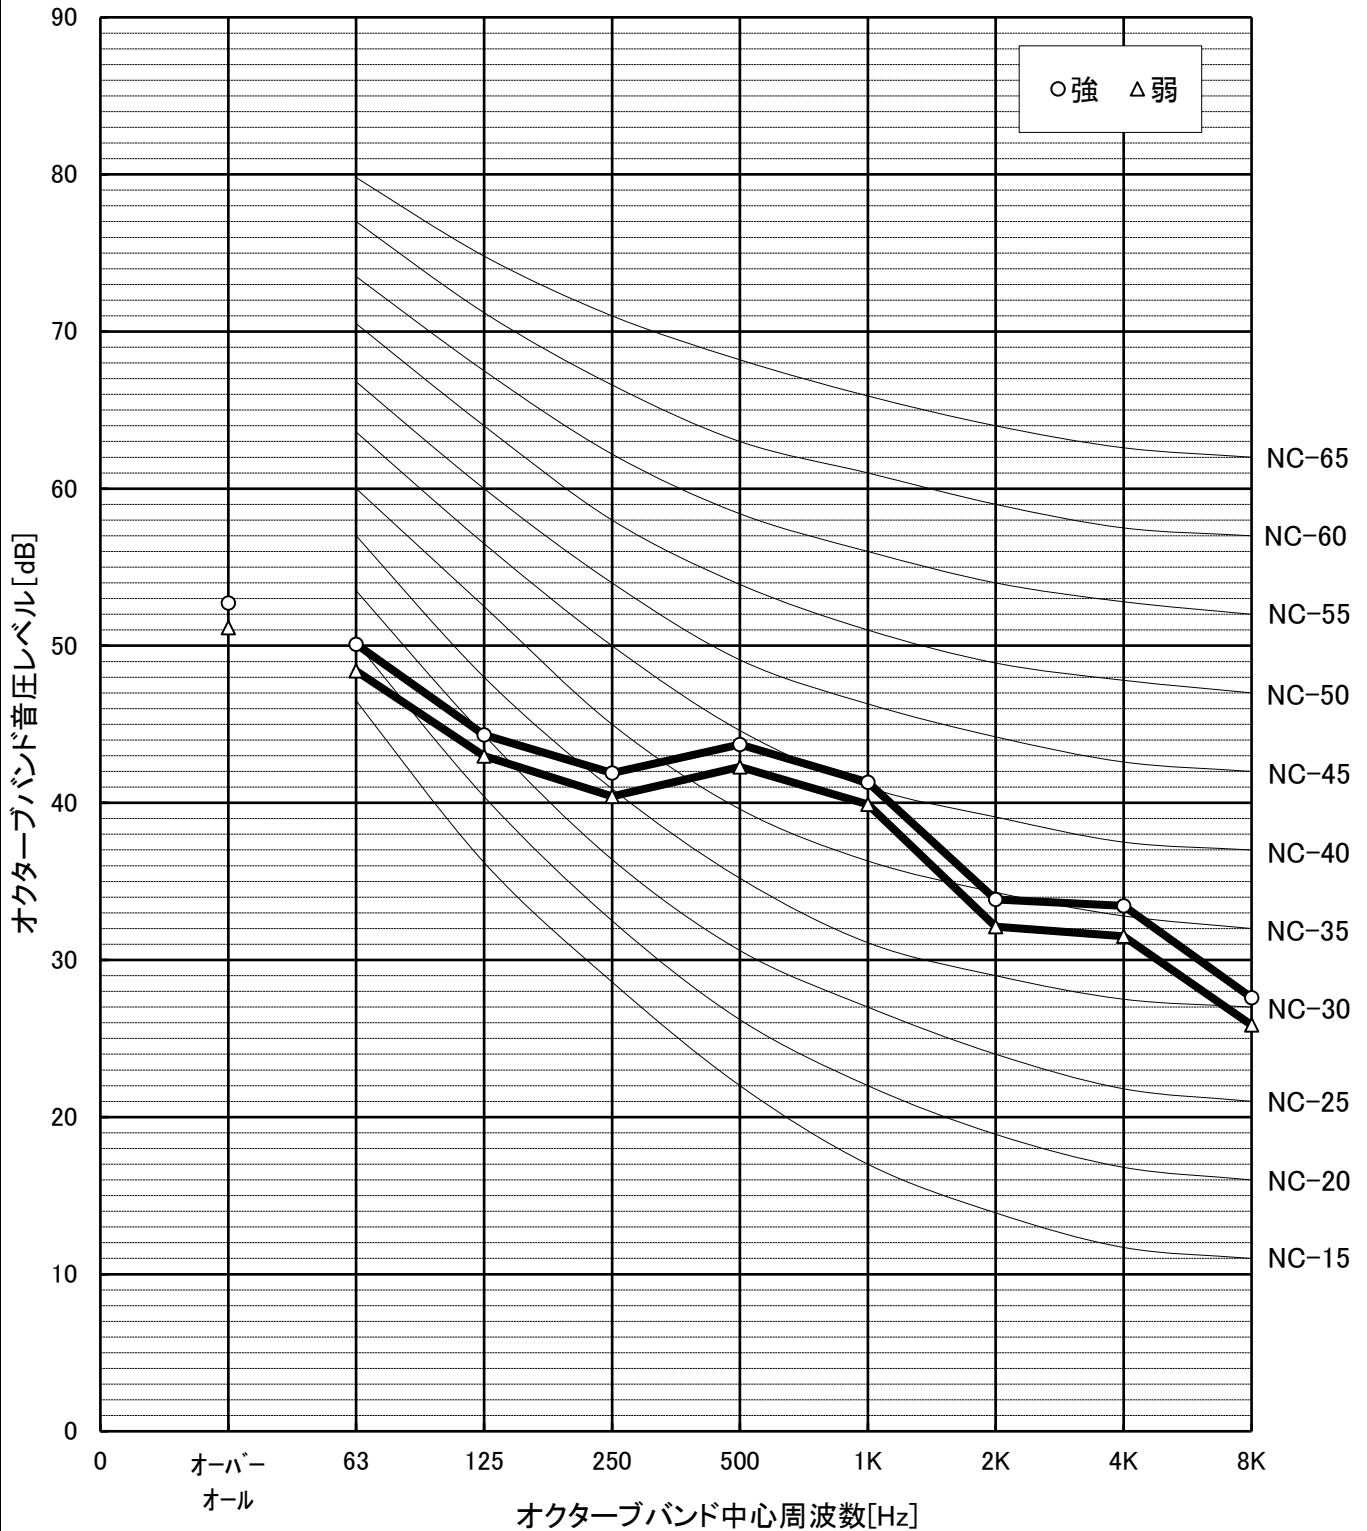

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/1/9

被測定物 BFS-120SG (50Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	180 (Pa)	55.0 (dB-A)

