


騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SHU₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	33.0 (dB-A)
Lo:	167 (Pa)	31.0 (dB-A)

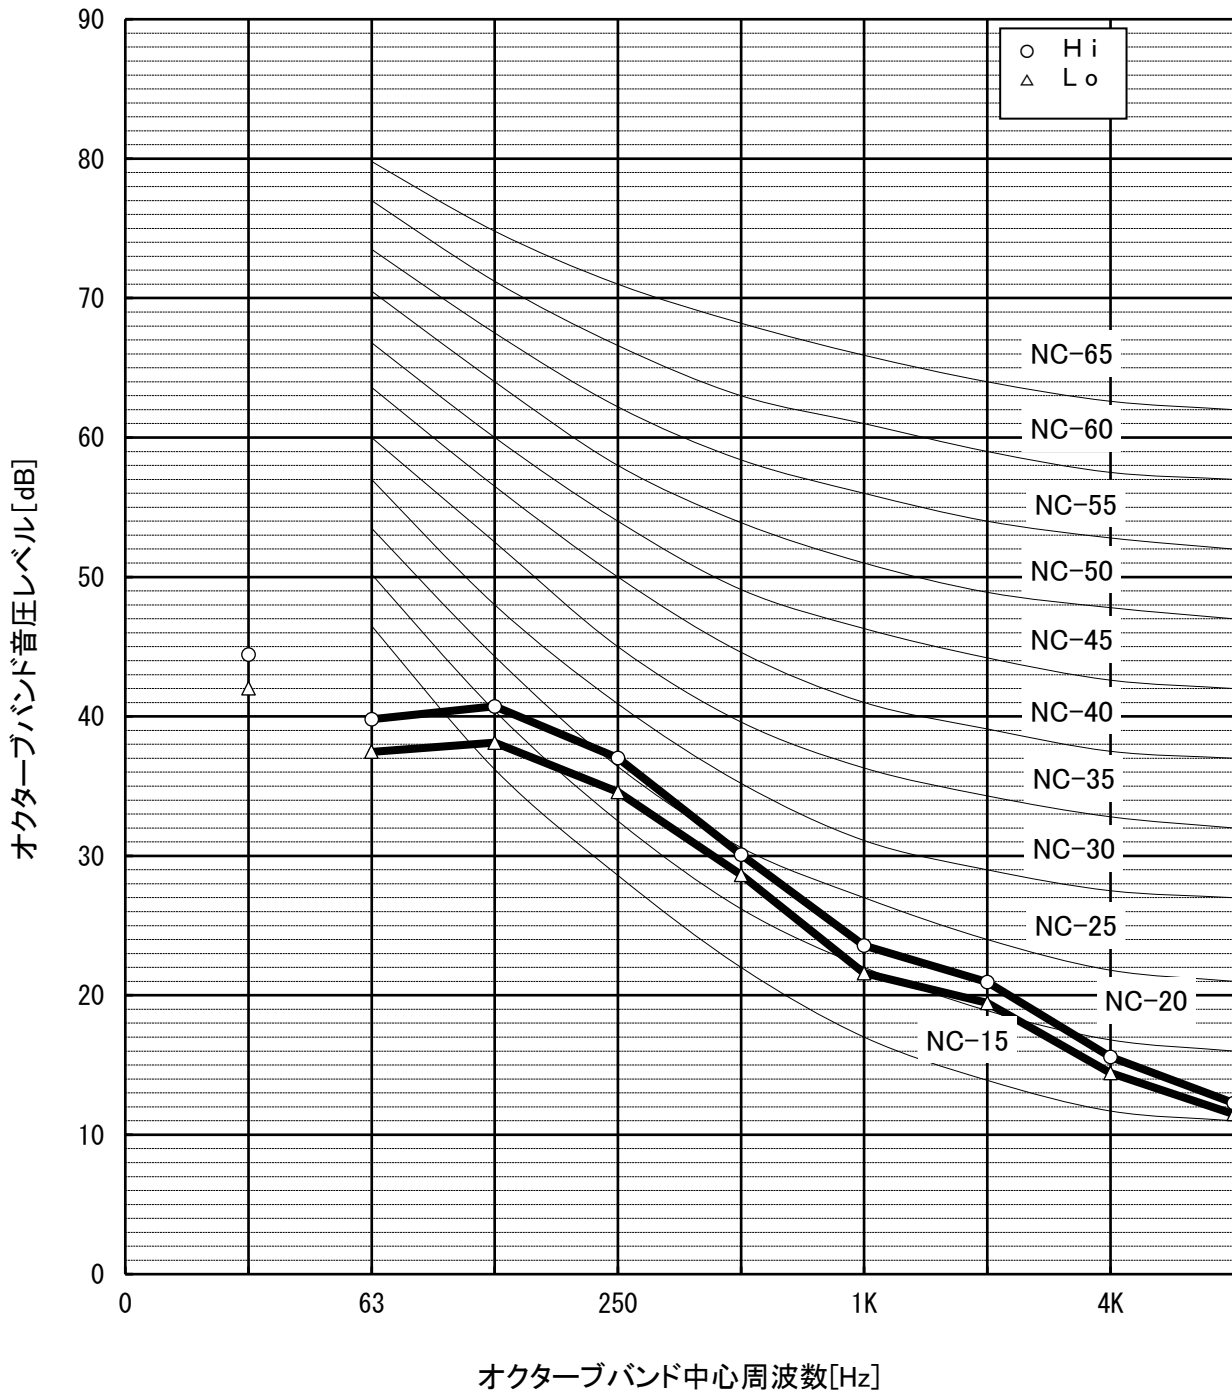


騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SHU₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	41.0 (dB-A)
Lo:	167 (Pa)	38.0 (dB-A)

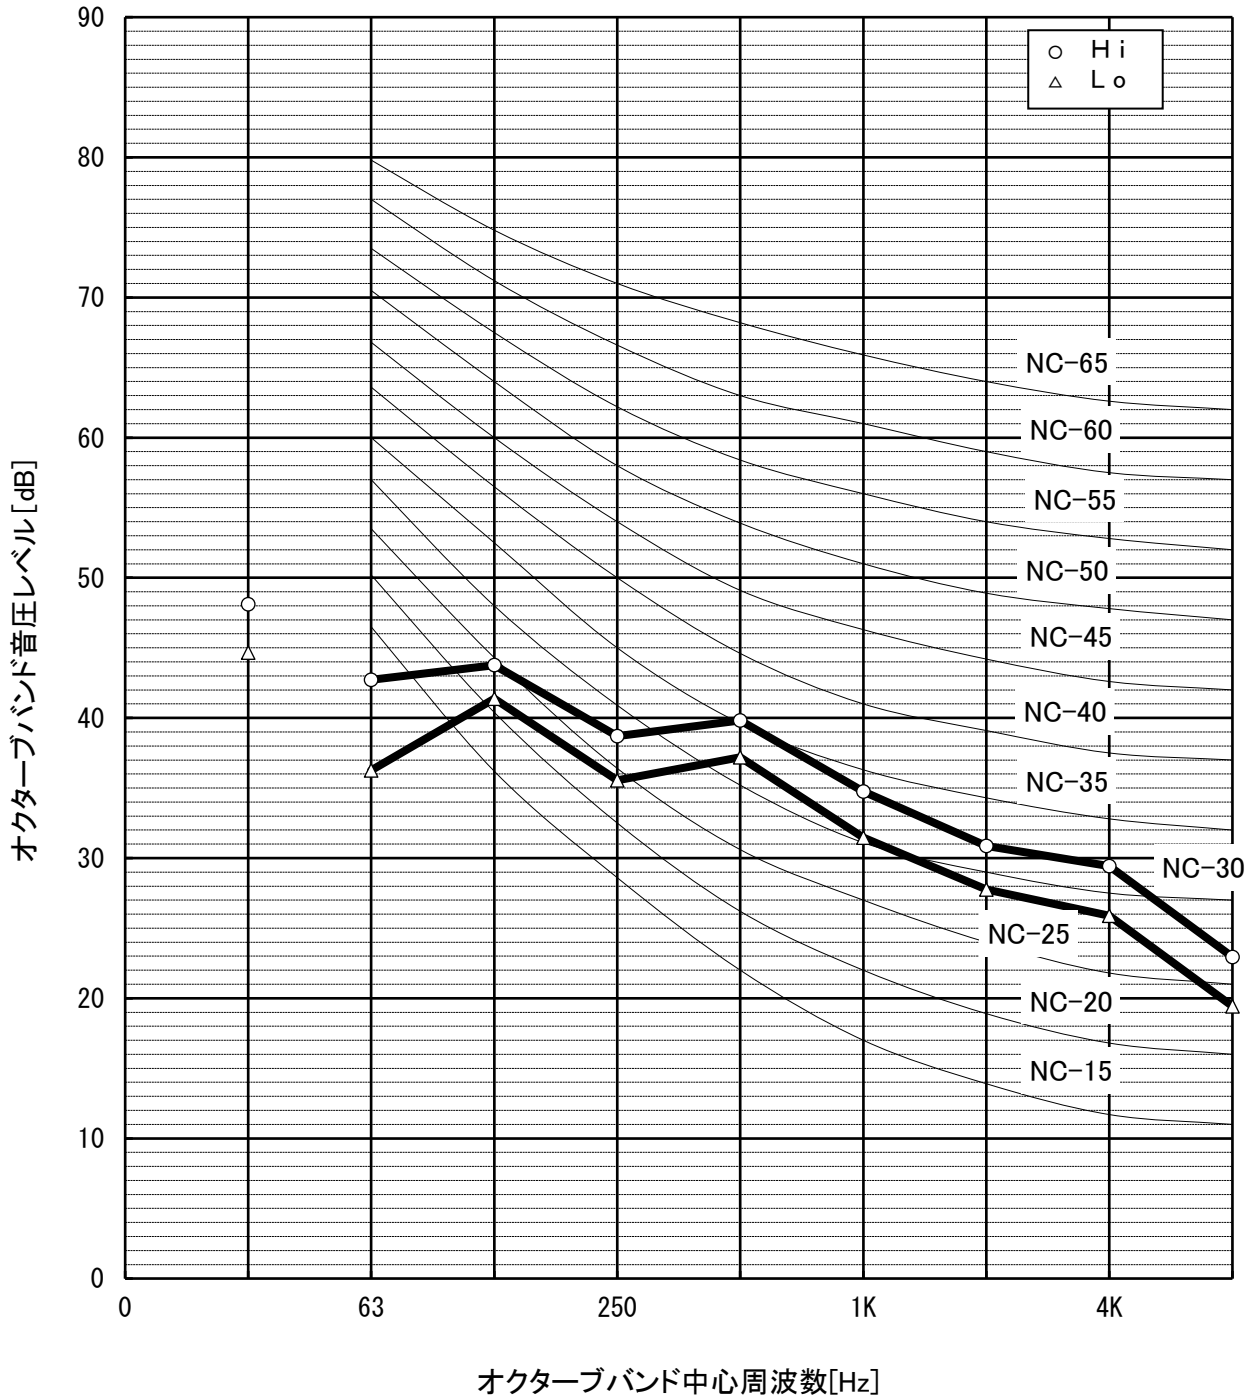

騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SHU₂ (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	46.5 (dB-A)
Lo:	167 (Pa)	44.0 (dB-A)

