


# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 2014-01-20

被測定物 **BFS-120SKA (50Hz)**  
 備考 **側面騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 260 (Pa) 38.5 (dB-A)  
 弱: 175 (Pa) 35.5 (dB-A)

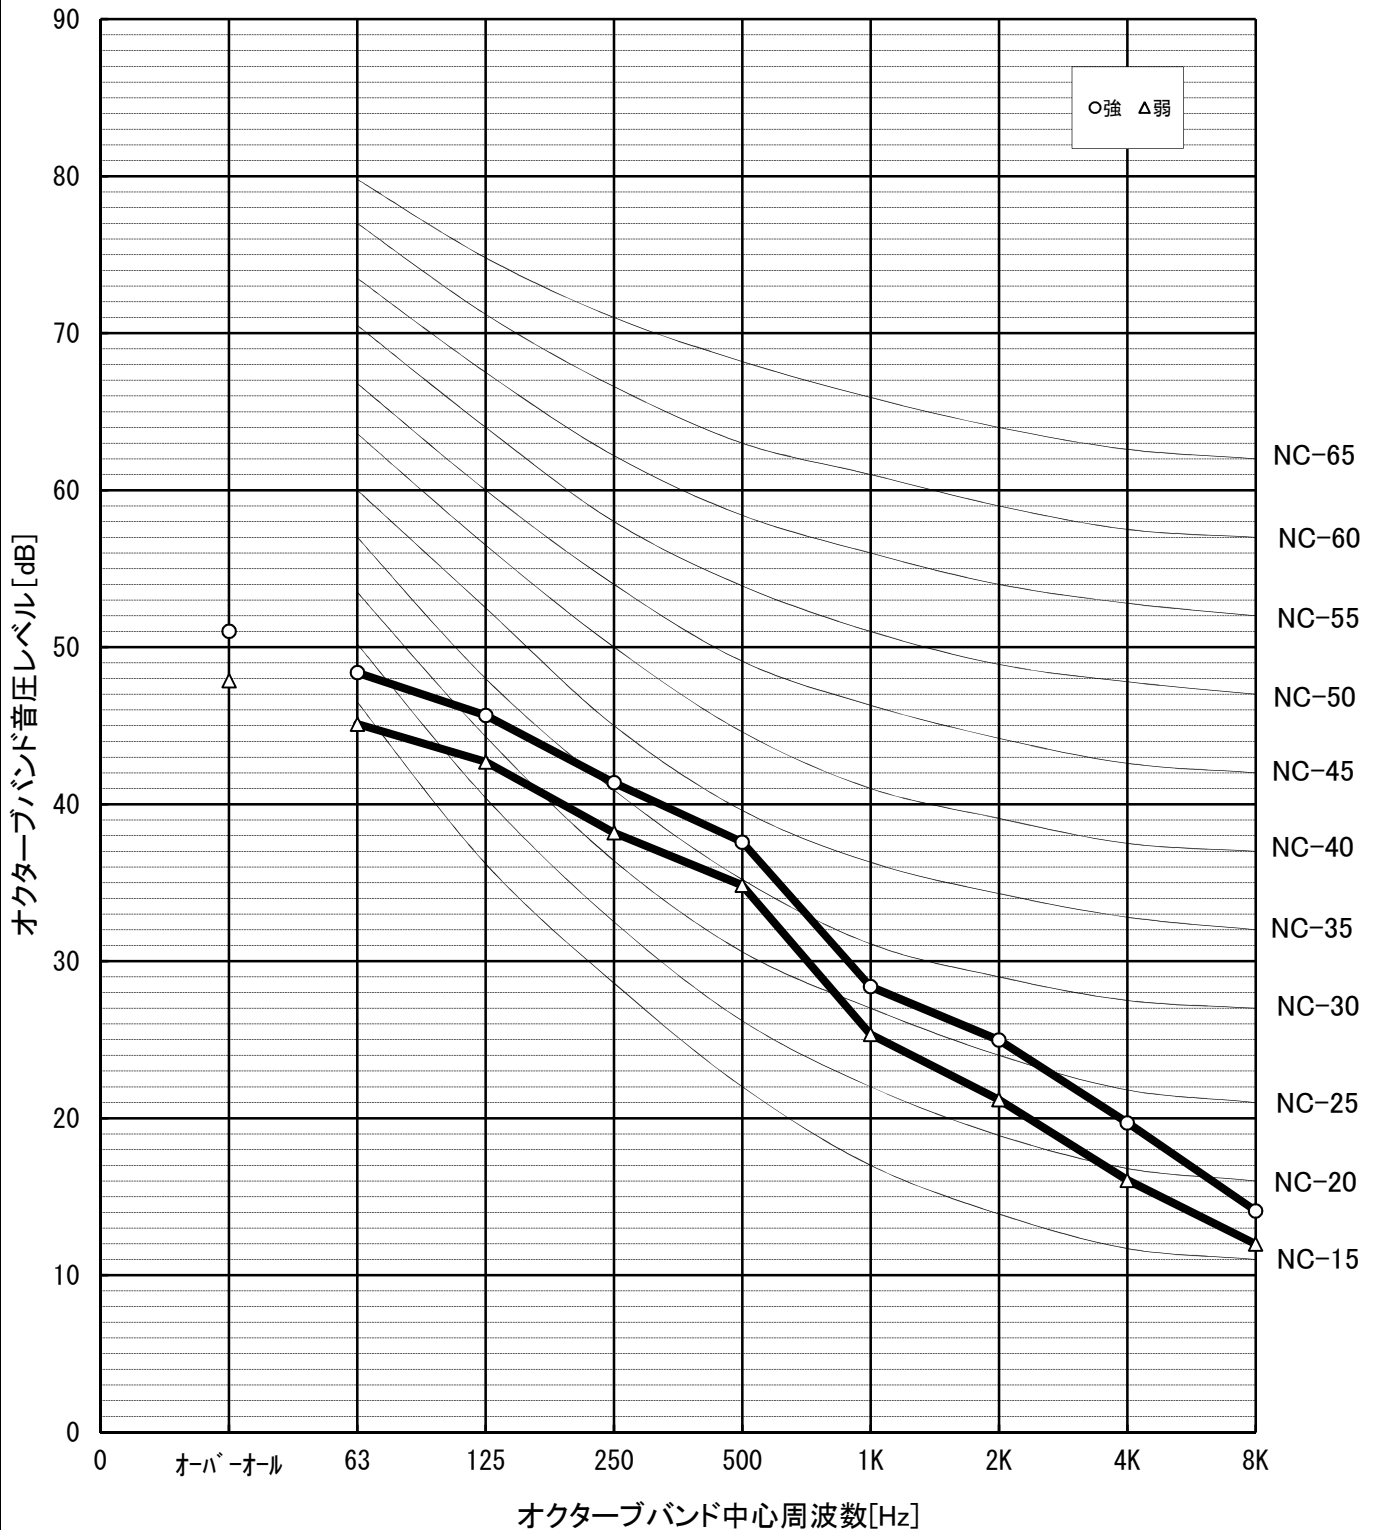

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日


NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2014-01-20

被測定物  
備考

BFS-120SKA (50Hz)

吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	260 (Pa)	49.0 (dB-A)
弱:	175 (Pa)	46.0 (dB-A)

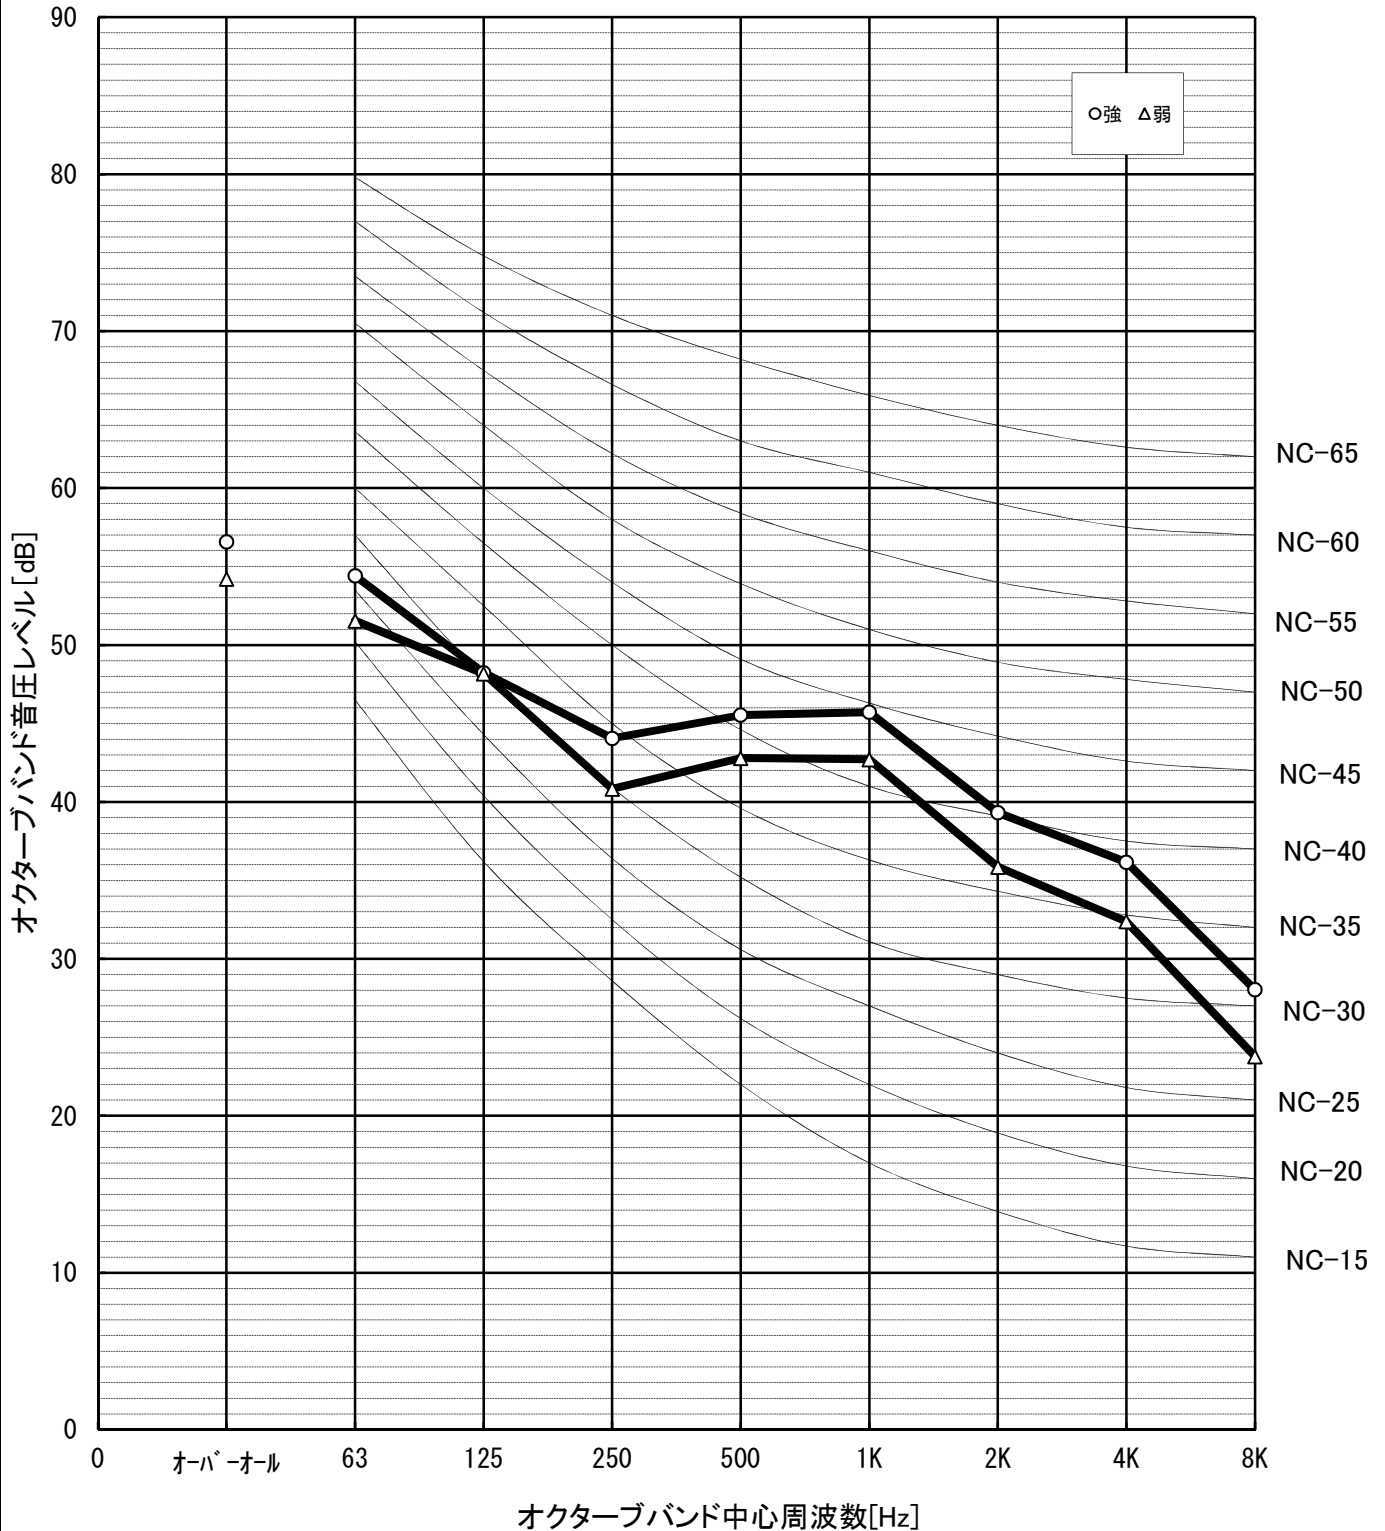

# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 日 2014-01-20

被測定物  
 備考

BFS-120SKA (50Hz)

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	260 (Pa)	59.0 (dB-A)
弱:	175 (Pa)	55.0 (dB-A)

