


# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2014-01-20

被測定物 **BFS-120SKA (60Hz)**  
 備考 **側面騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 330 (Pa) 41.0 (dB-A)  
 弱: 175 (Pa) 37.0 (dB-A)

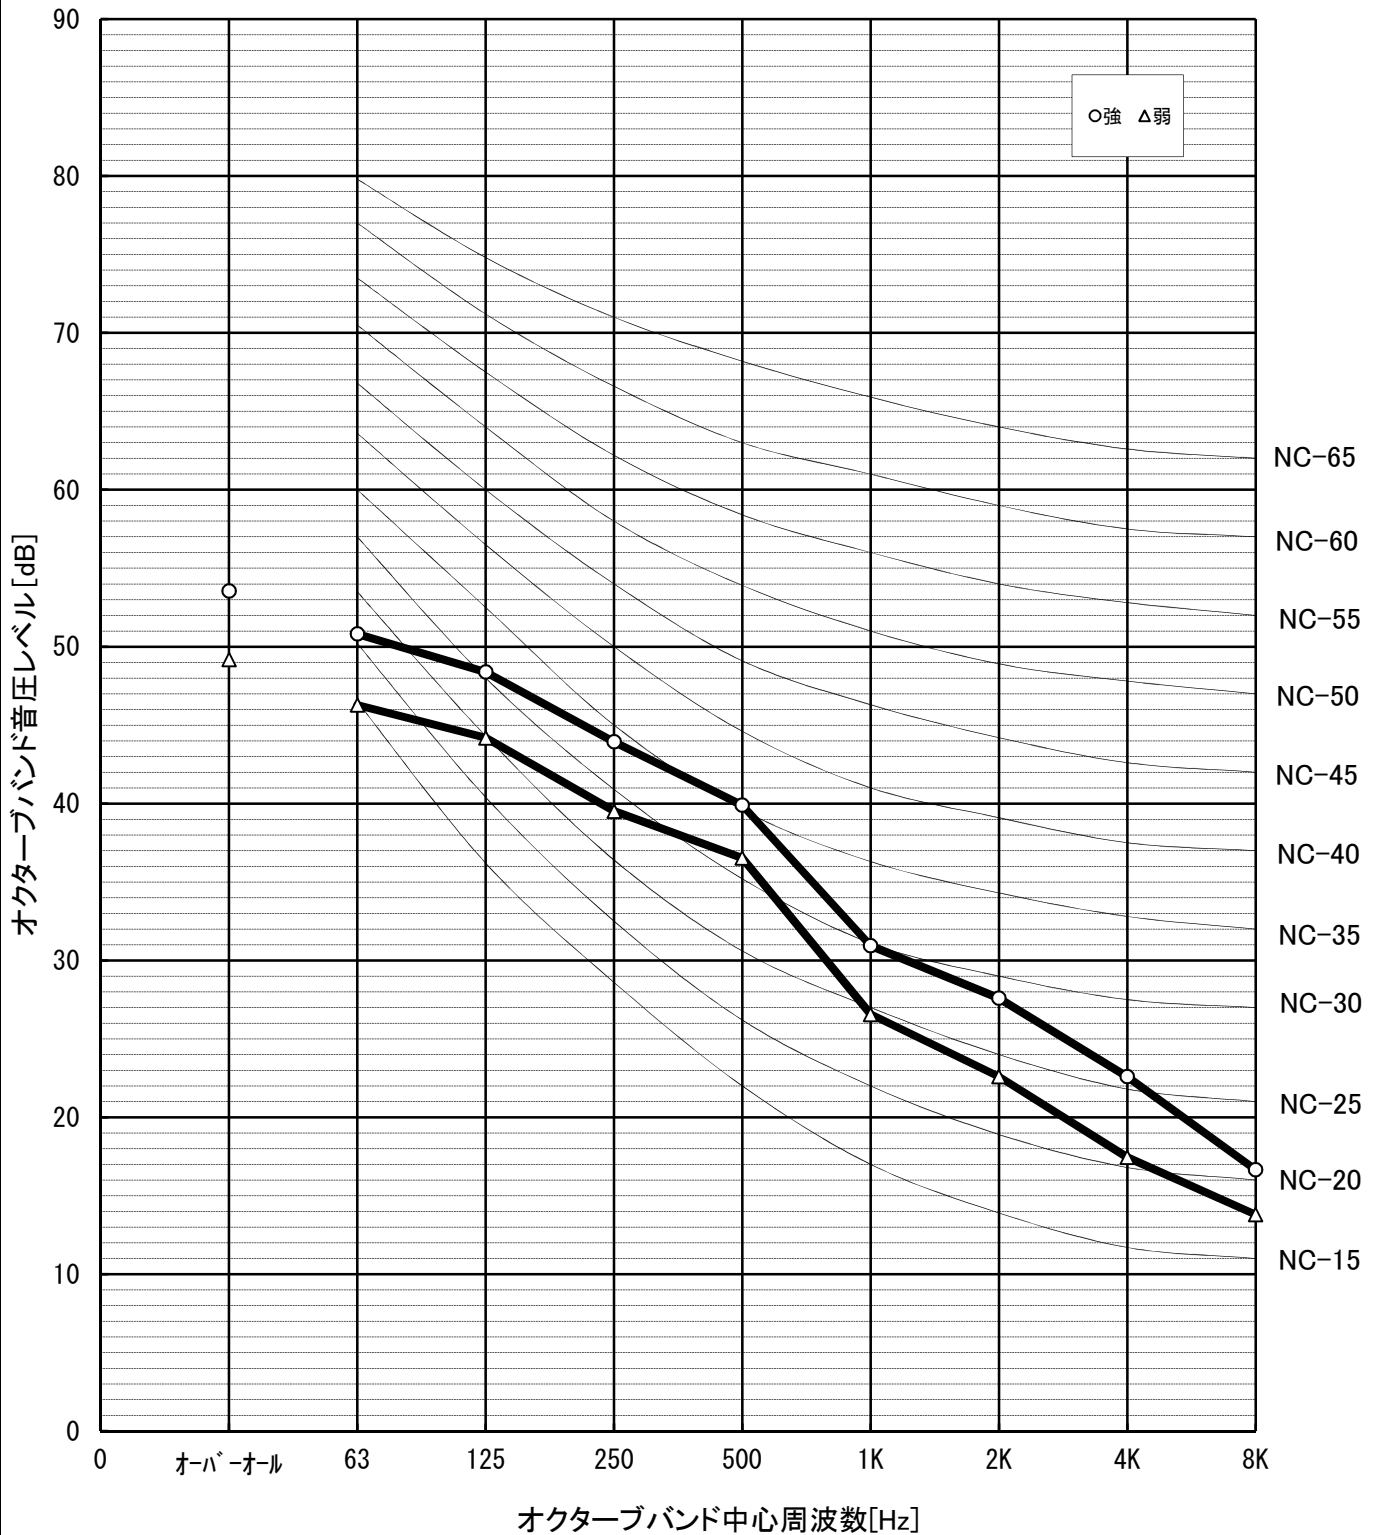

# 騒音分析成績書


E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日

NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2014-01-20

被測定物 **BFS-120SKA (60Hz)**

備考 **吸込騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	330 (Pa)	51.5 (dB-A)
弱:	175 (Pa)	45.0 (dB-A)

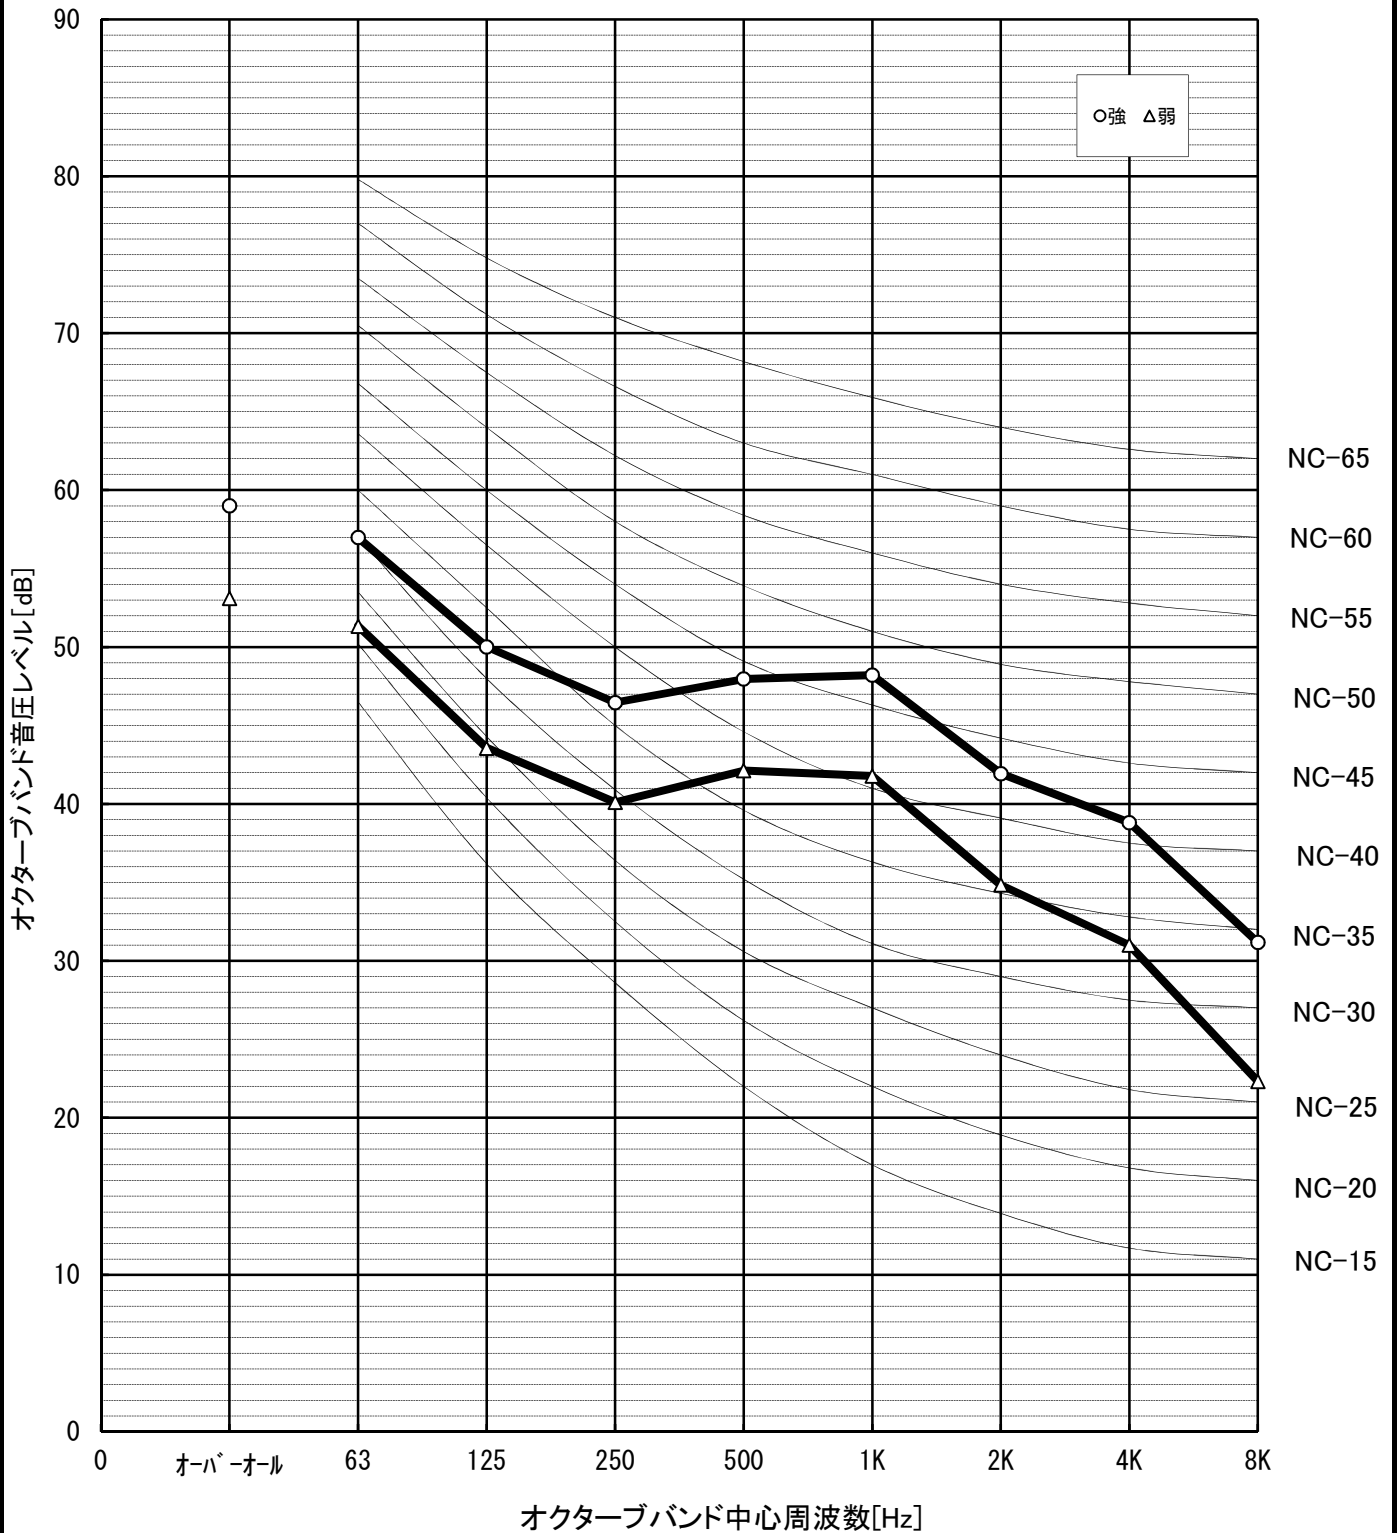

# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2014-01-20

被測定物 **BFS-120SKA (60Hz)**  
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 強: 330 (Pa) 61.5 (dB-A)  
 弱: 175 (Pa) 55.5 (dB-A)

