


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120TC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	245 (Pa)	36.5 (dB-A)
Lo:	114 (Pa)	28.5 (dB-A)

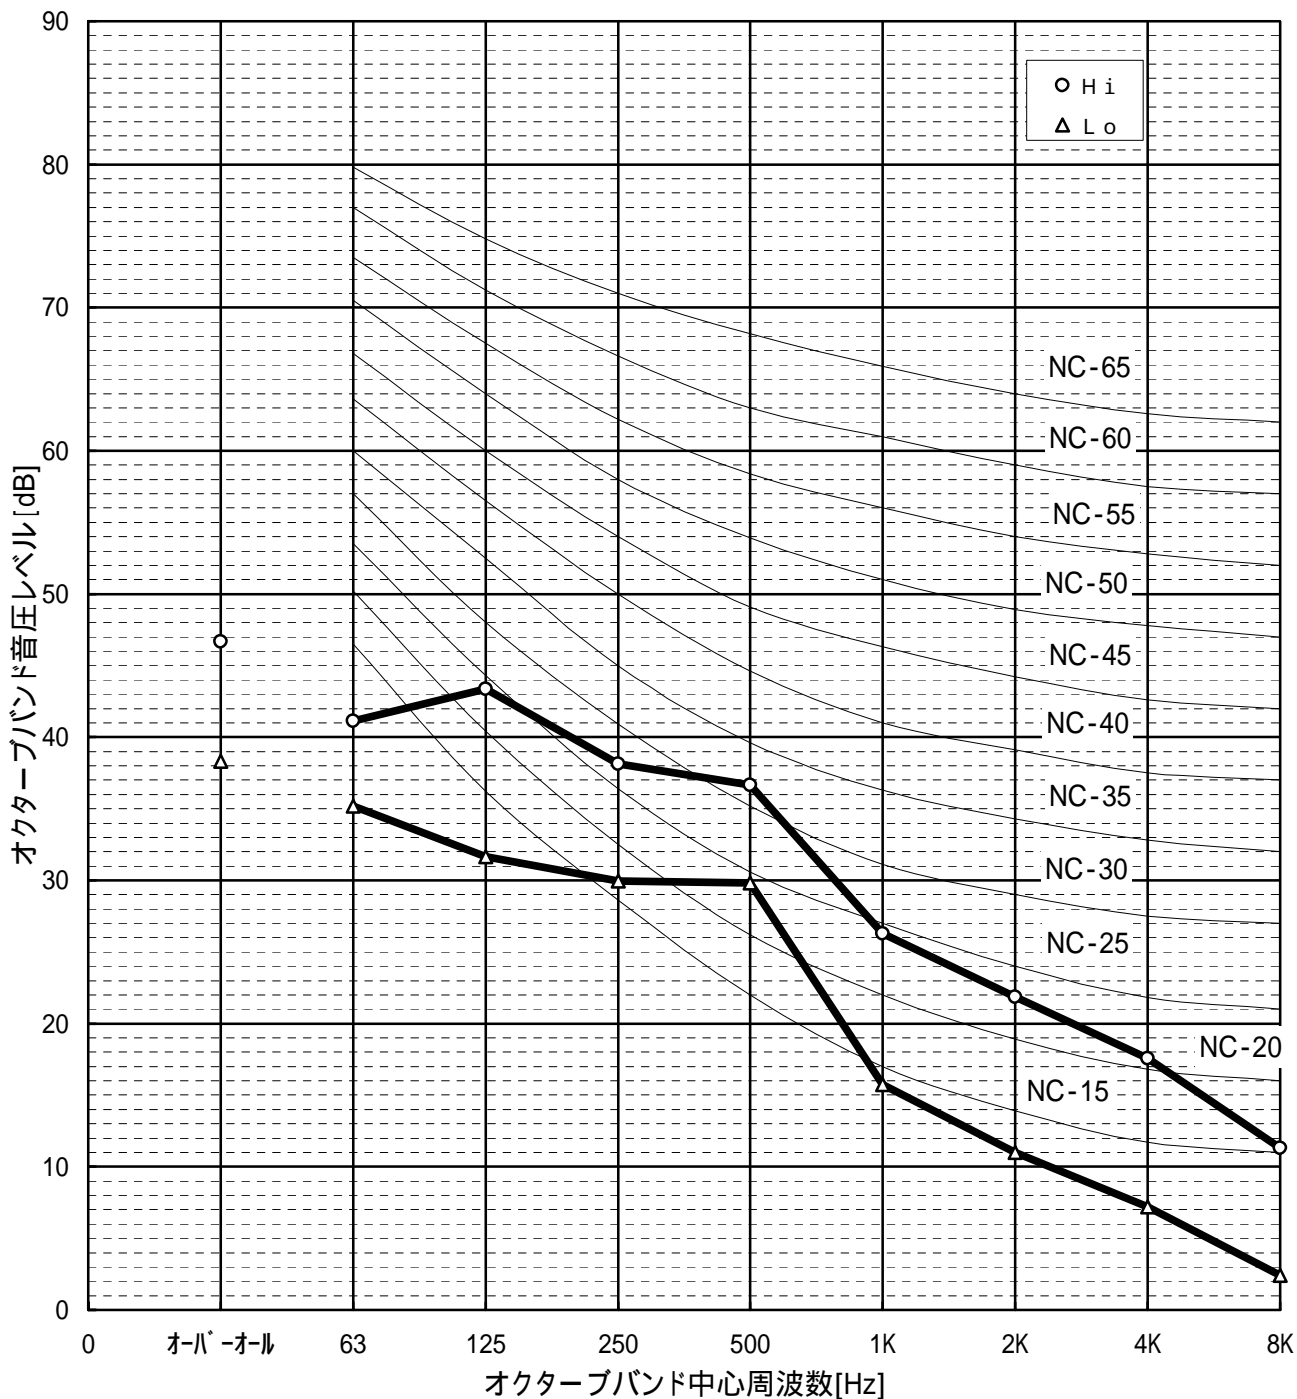


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120TC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	245 (Pa)	46.5 (dB-A)
Lo:	114 (Pa)	37.0 (dB-A)

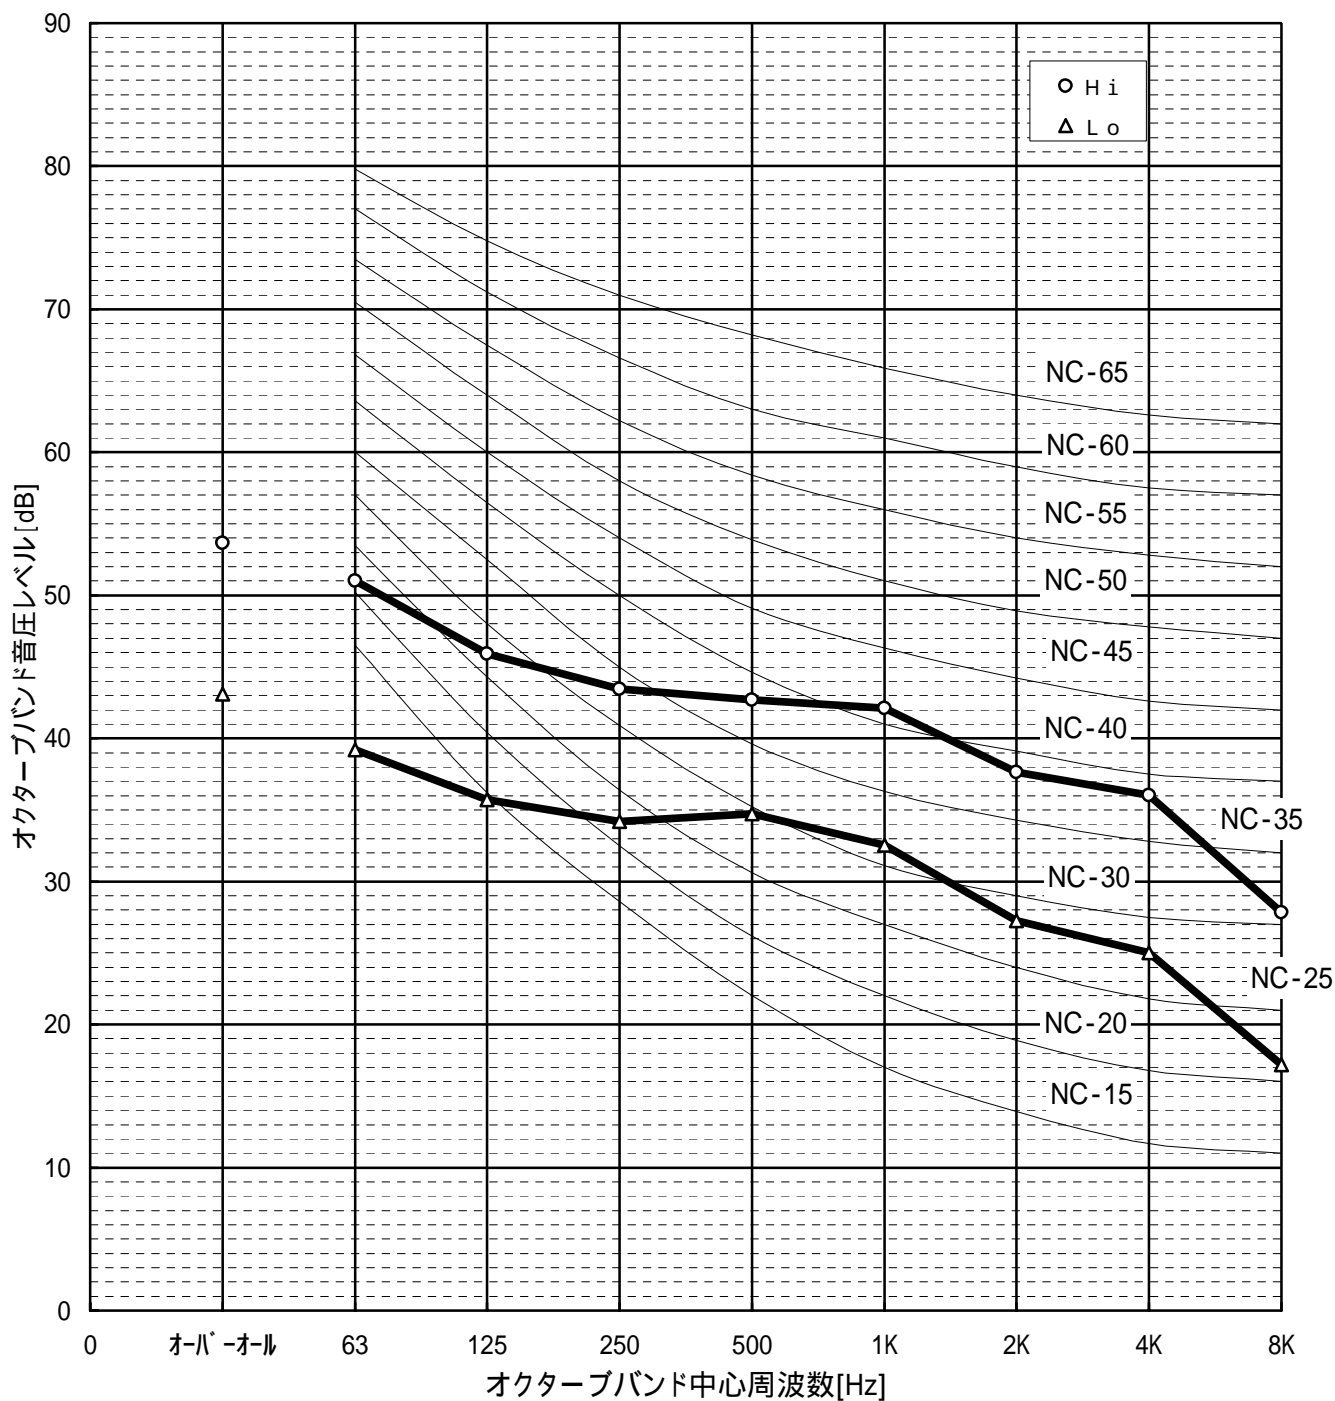

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度 -  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-11

被測定物 **BFS-120TC (60Hz)**  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	245 (Pa)	58.0 (dB-A)
Lo:	114 (Pa)	48.5 (dB-A)

