


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/1/9

被測定物 BFS-120TG (50Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	34.5 (dB-A)
弱:	120 (Pa)	27.0 (dB-A)

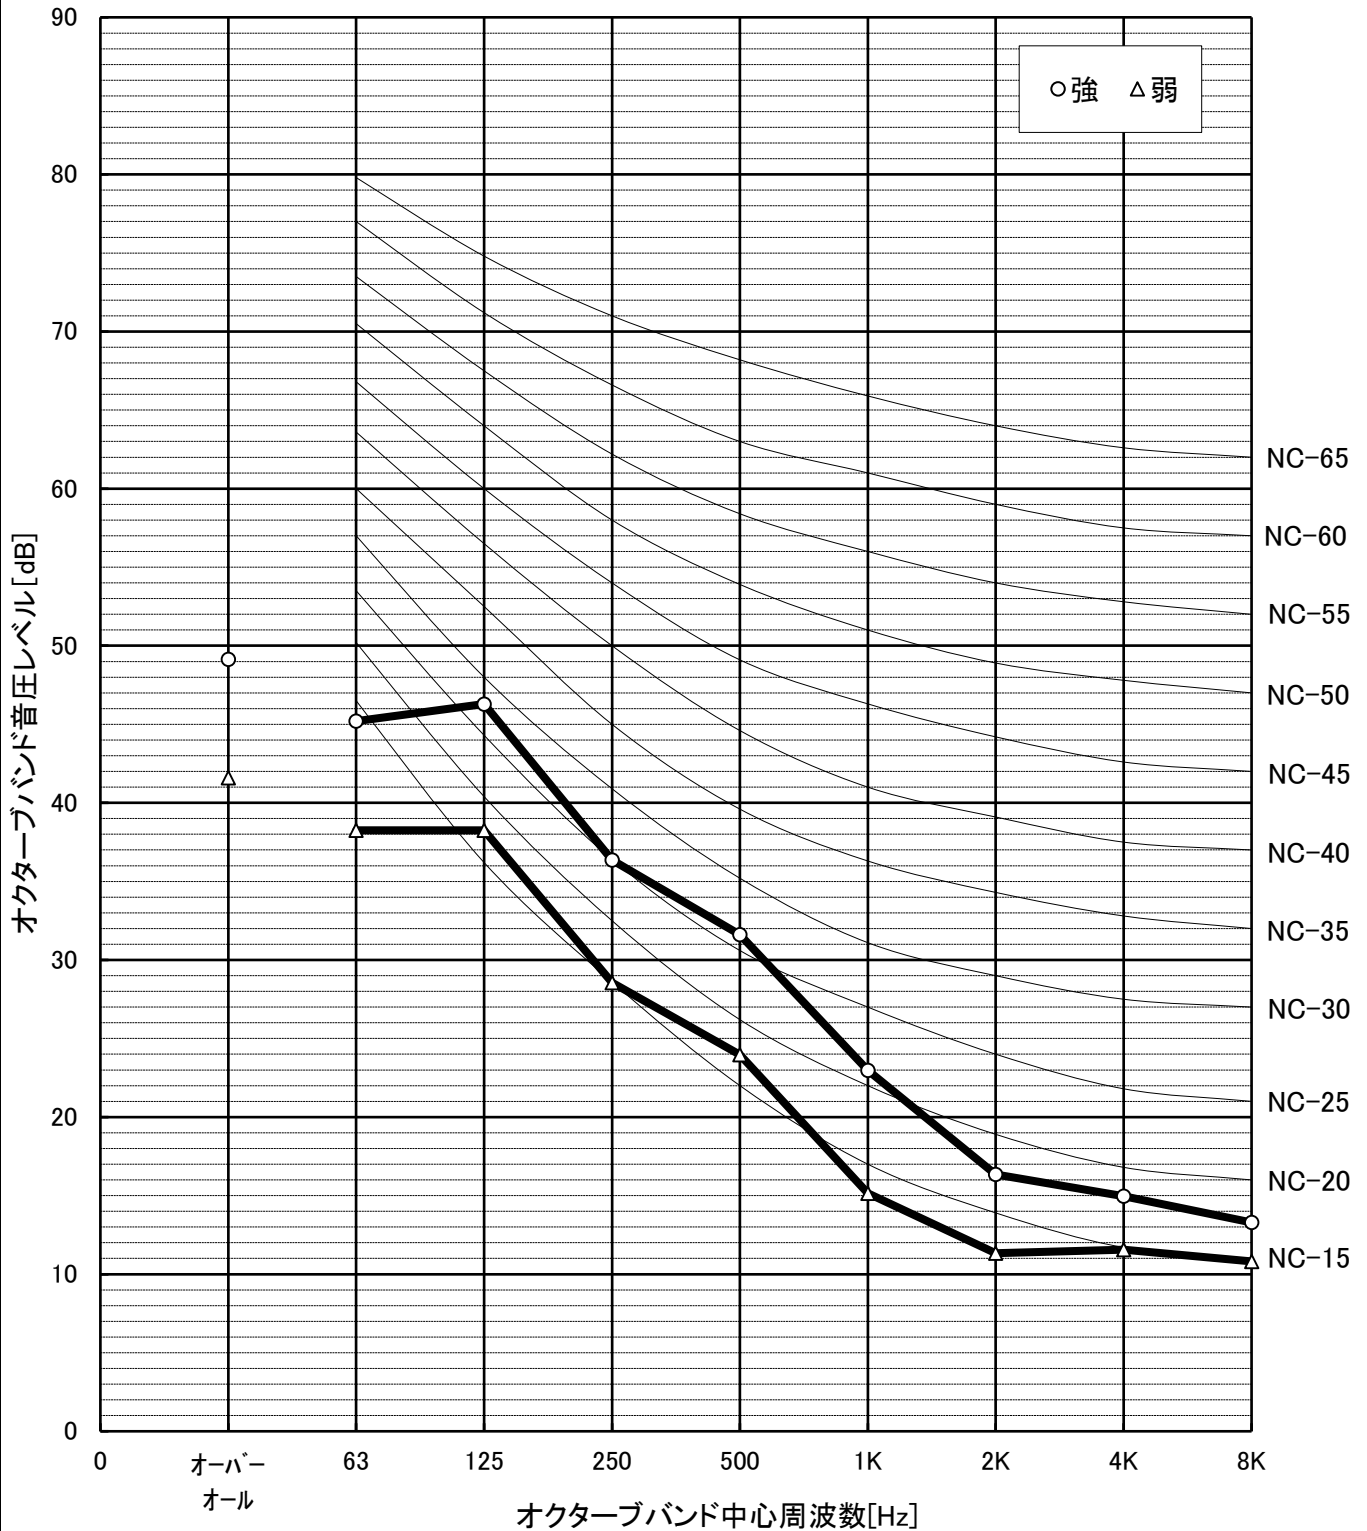


# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所 25dB以下  
試験日 UR無響室  
2018/1/9

被測定物 BFS-120TG (50Hz)  
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	45.5 (dB-A)
弱:	120 (Pa)	38.0 (dB-A)

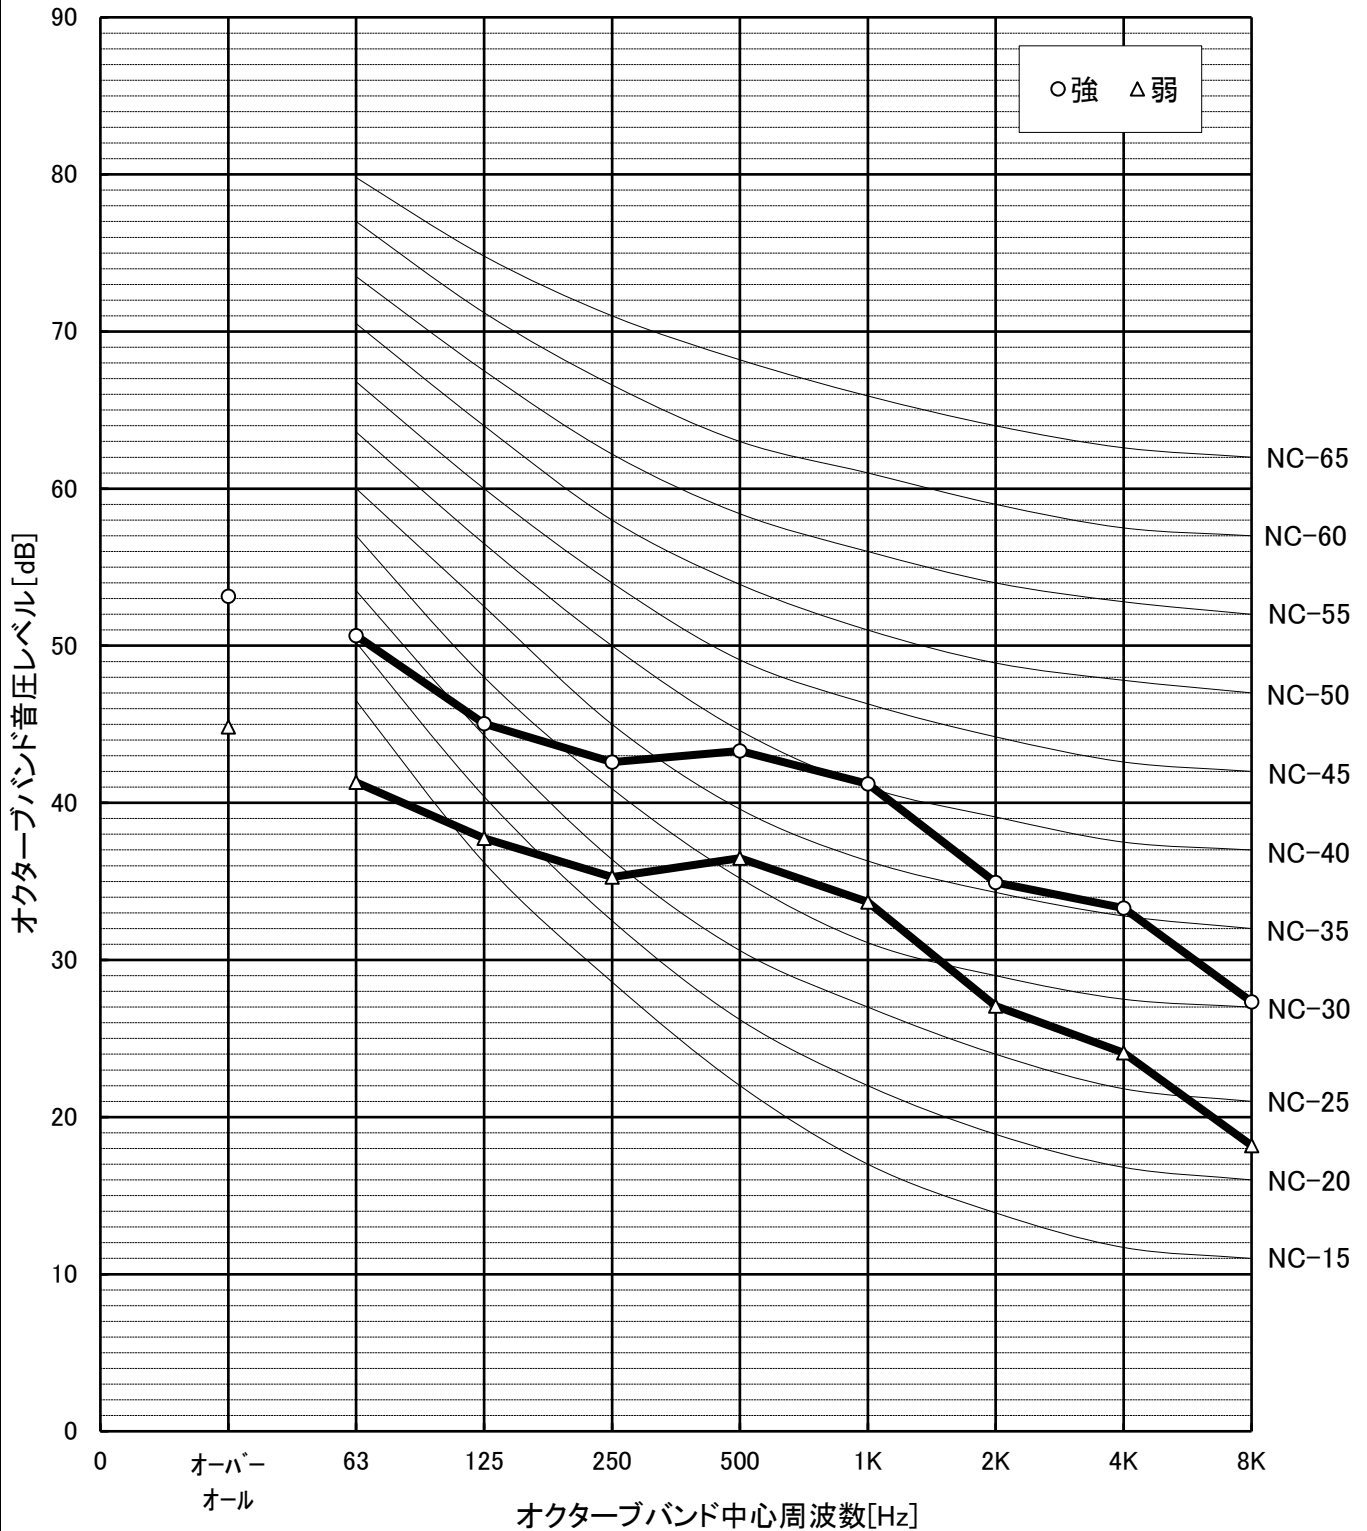

# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2018/1/9

被測定物 BFS-120TG (50Hz)  
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	220 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	120 (Pa)	49.5 (dB-A)

