


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 騒音 25 dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	33.0 (dB-A)
Lo:	116 (Pa)	28.5 (dB-A)

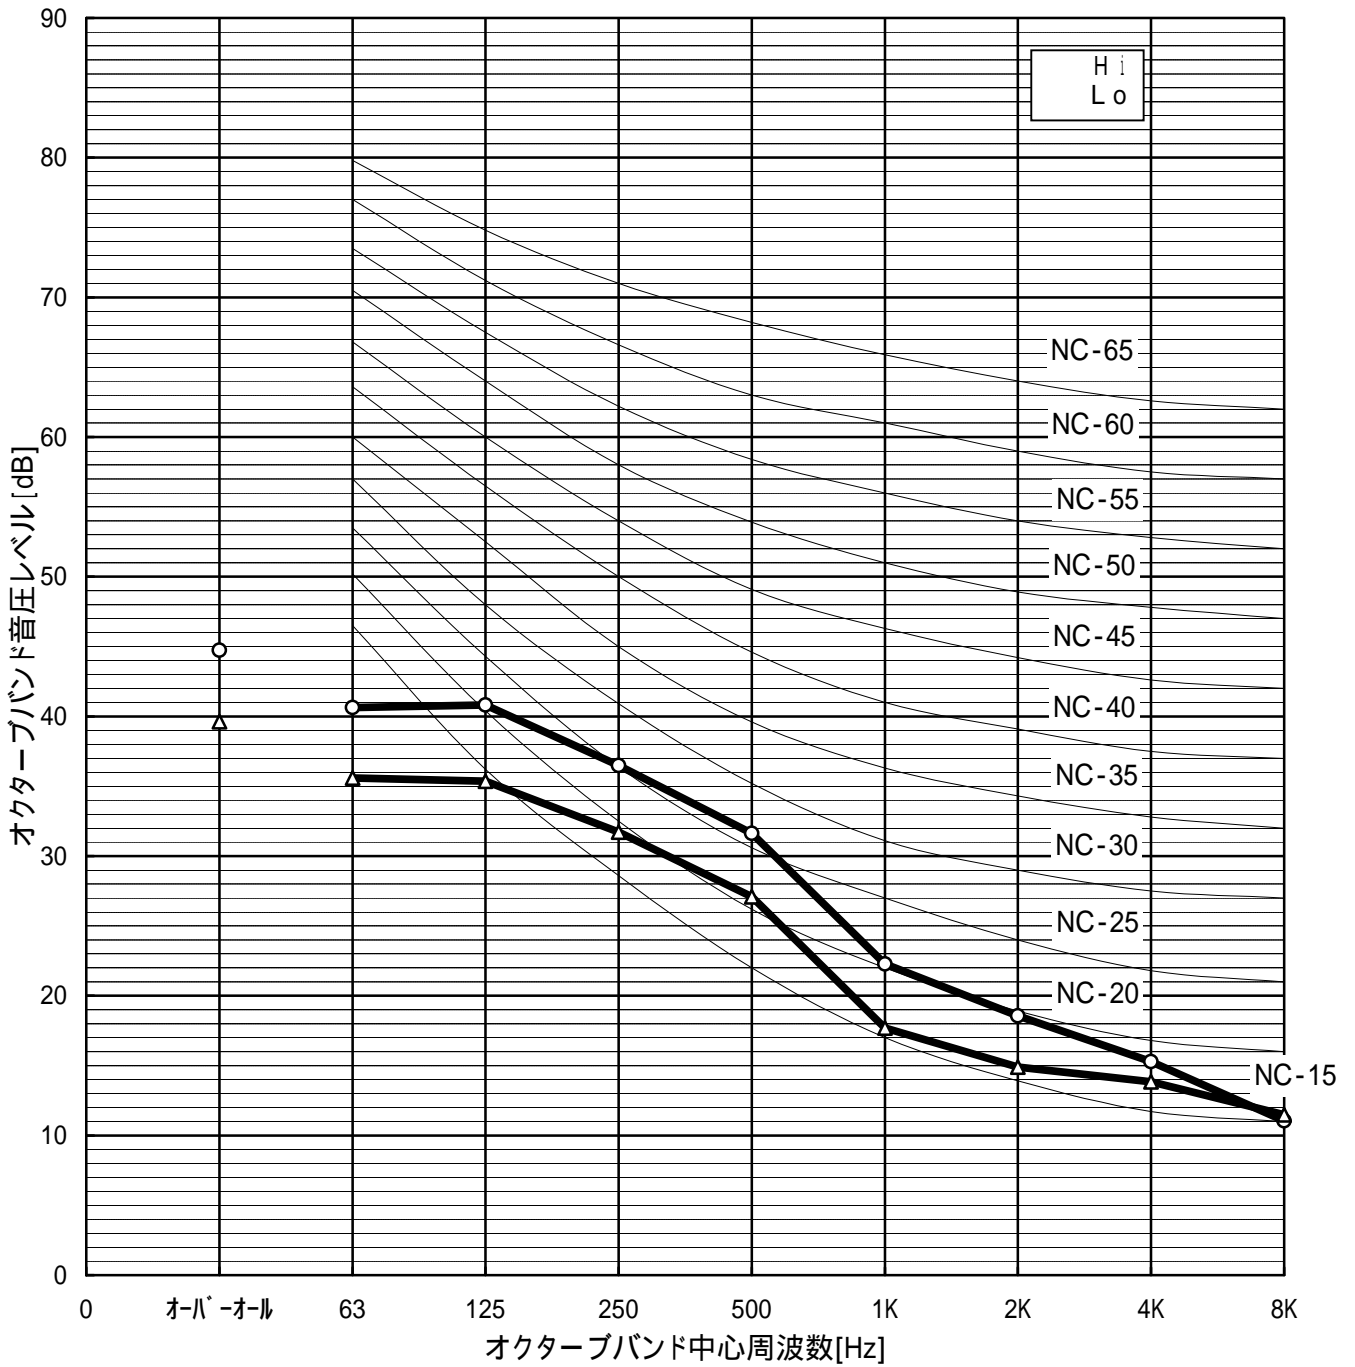


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU** (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	41.0 (dB-A)
Lo:	116 (Pa)	35.0 (dB-A)

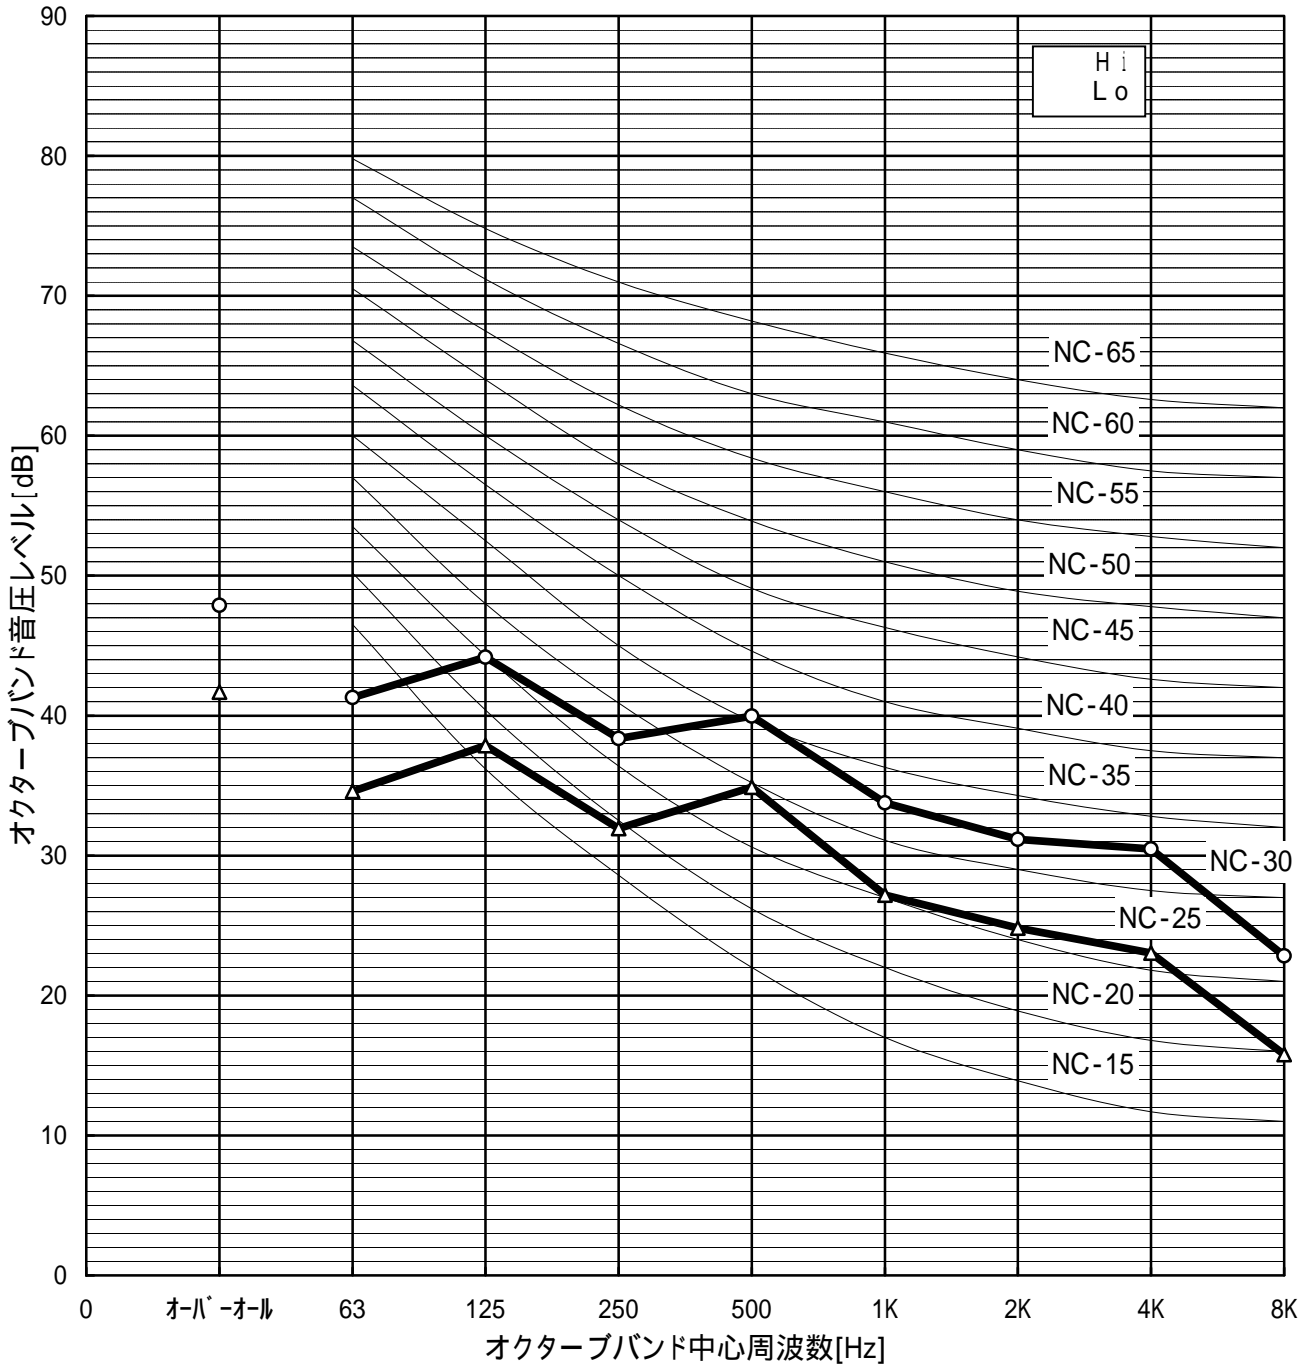

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU (50Hz)**

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	210 (Pa)	46.5 (dB-A)
Lo:	116 (Pa)	38.0 (dB-A)

