


騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/1/8

被測定物 BFS-150SG (60Hz)
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	50.0 (dB-A)
弱:	184 (Pa)	47.5 (dB-A)

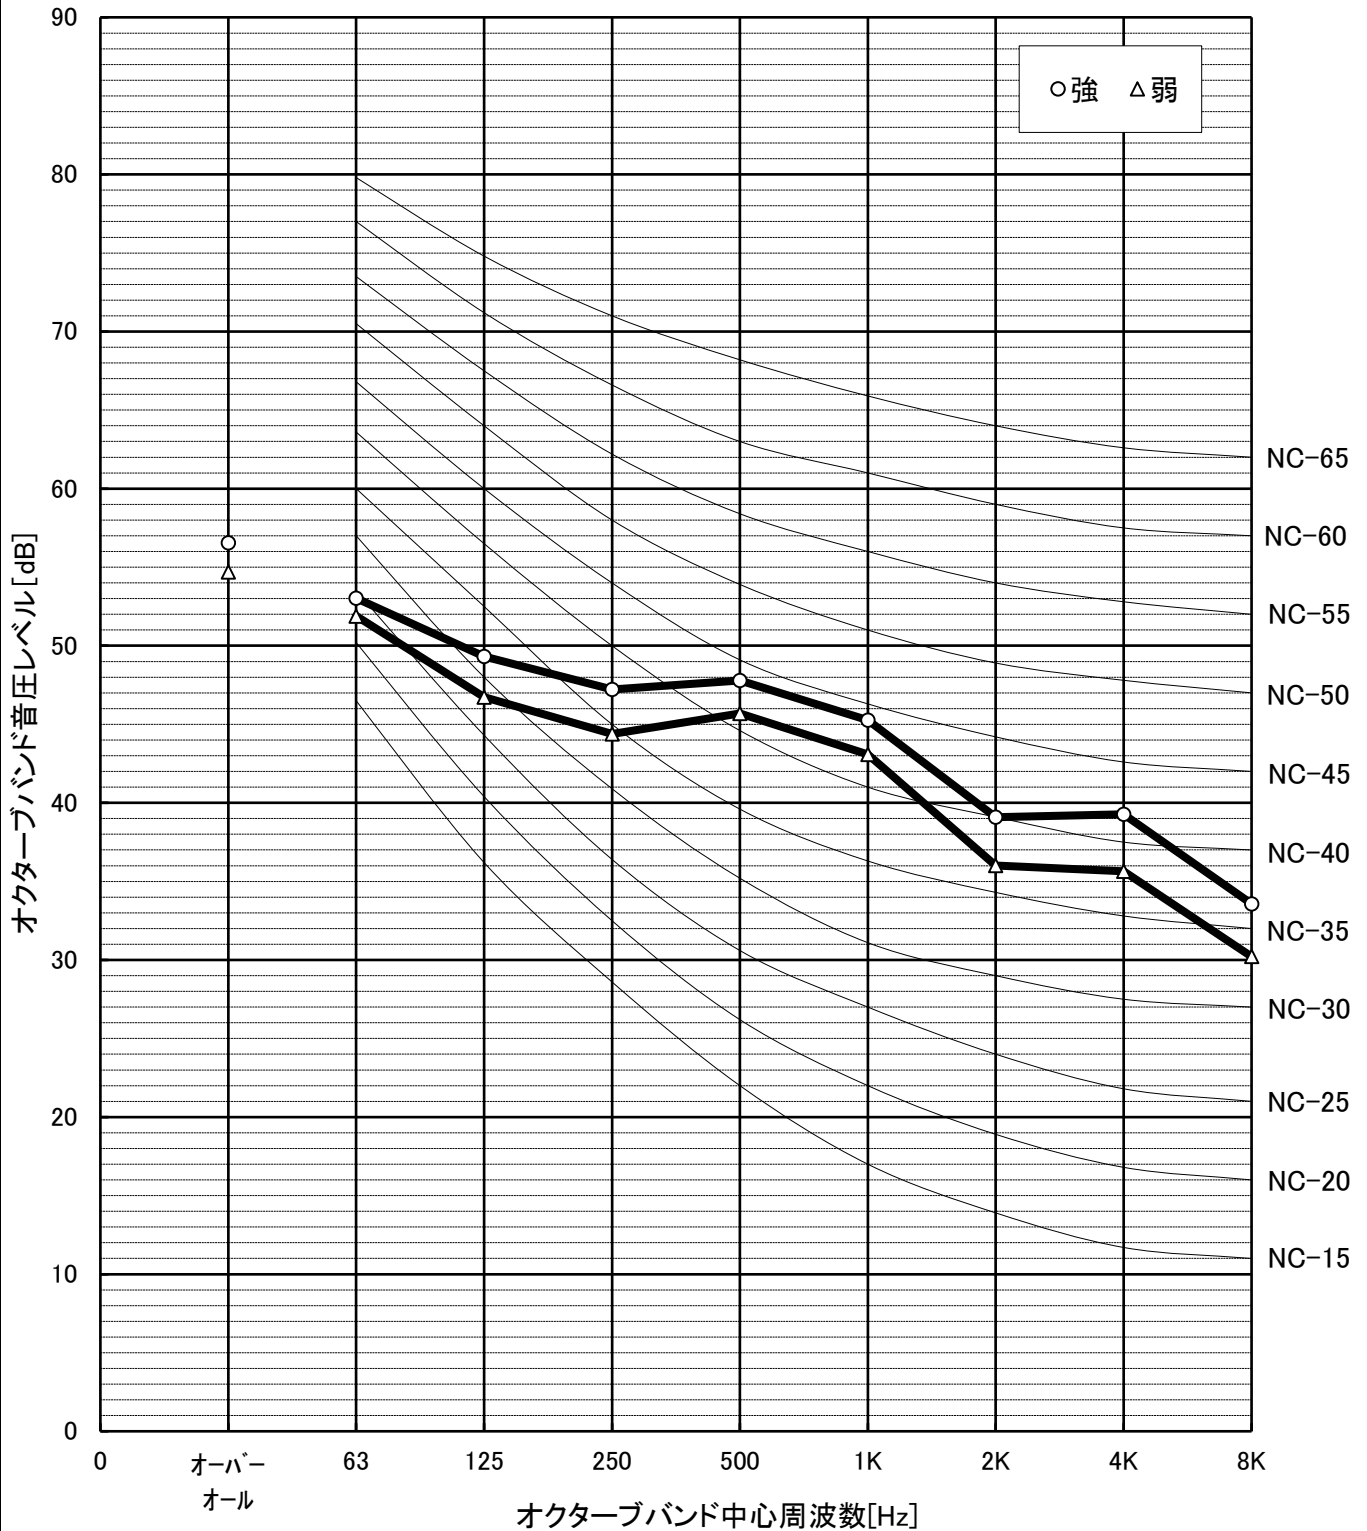

騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-150SG (60Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	63.0 (dB-A)
弱:	184 (Pa)	58.0 (dB-A)

