

騒音分析成績書


E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2014-01-15

被測定物 **BFS-150SKA (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**


定格静圧		騒音値	
強:	240 (Pa)	41.5 (dB-A)	
弱:	190 (Pa)	38.5 (dB-A)	

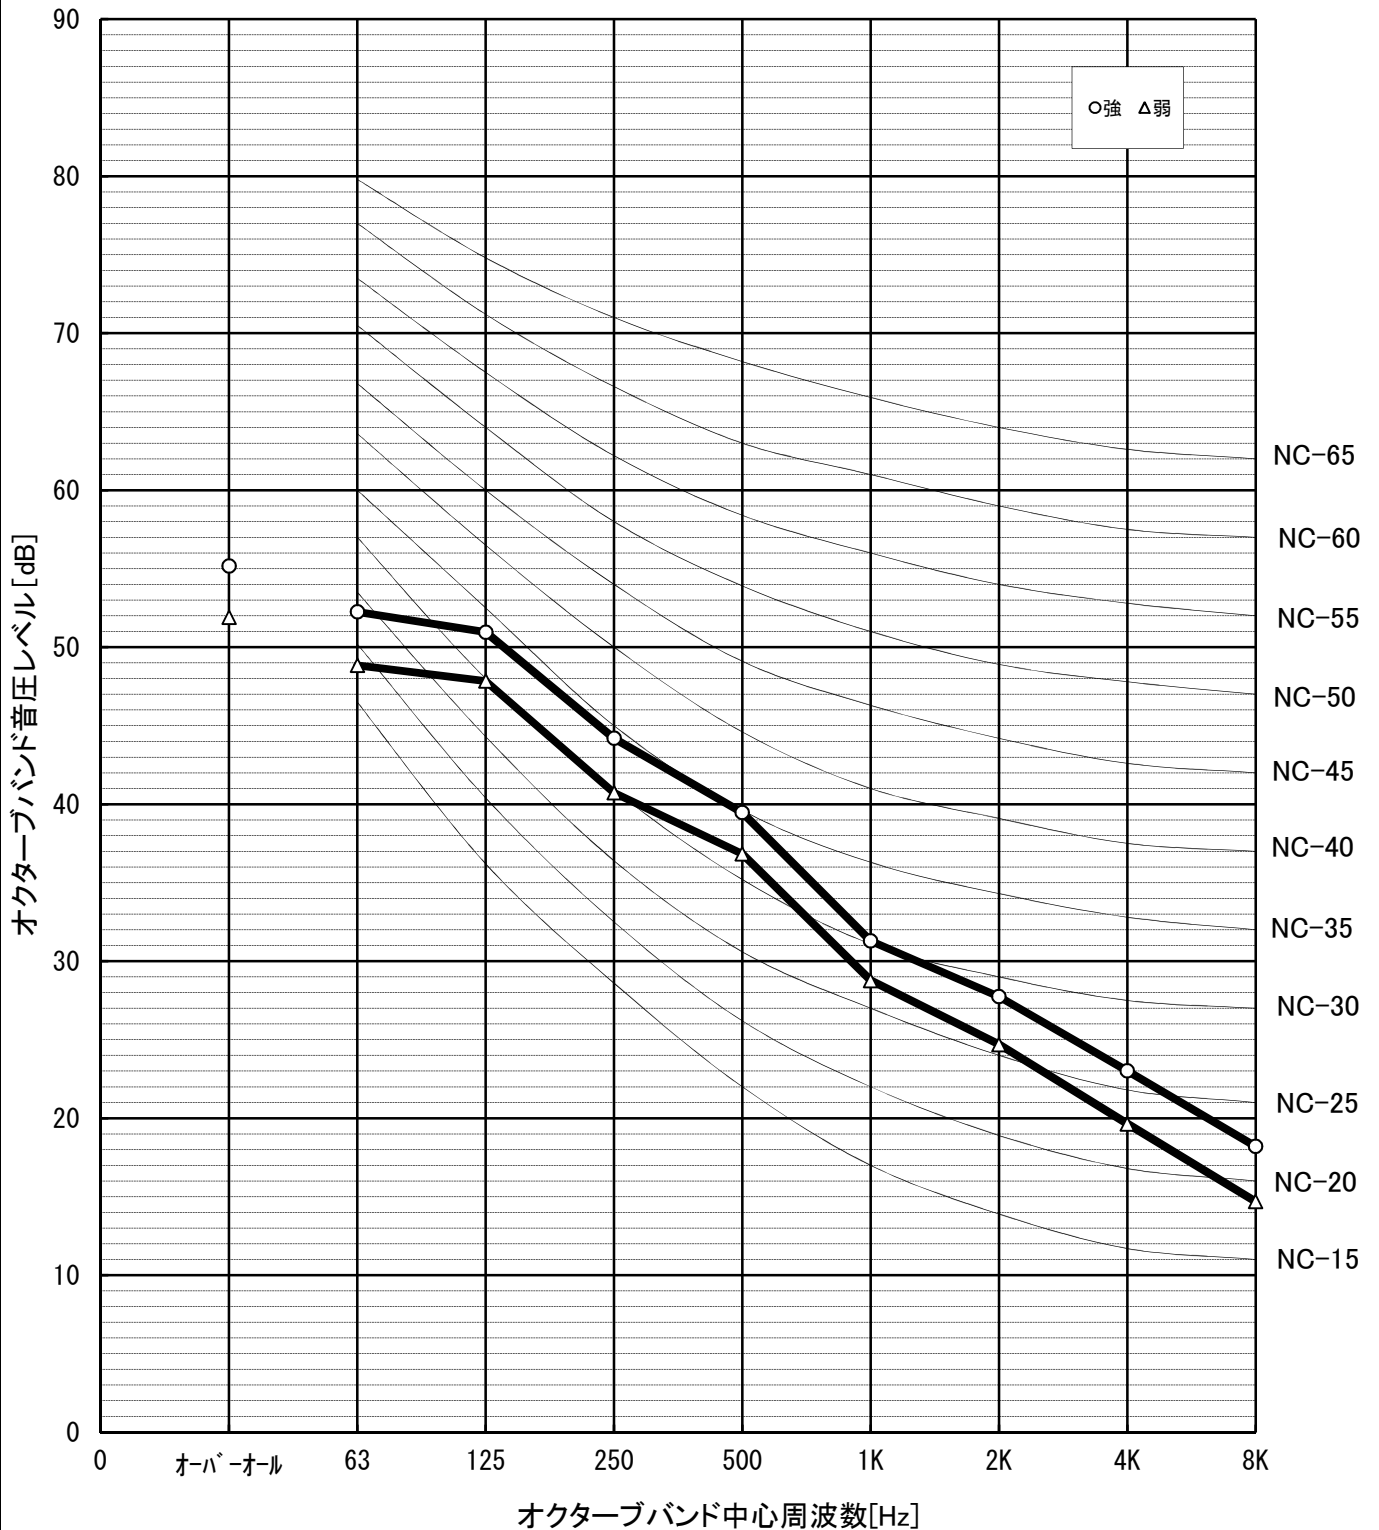

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 日 2014-01-15
 度 25dB以下
 室 UR無響室
 計度音場所 2014-01-15

被測定物 **BFS-150SKA (50Hz)**
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**
 定格静圧 騒音値
 強: 240 (Pa) 54.0 (dB-A)
 弱: 190 (Pa) 51.0 (dB-A)

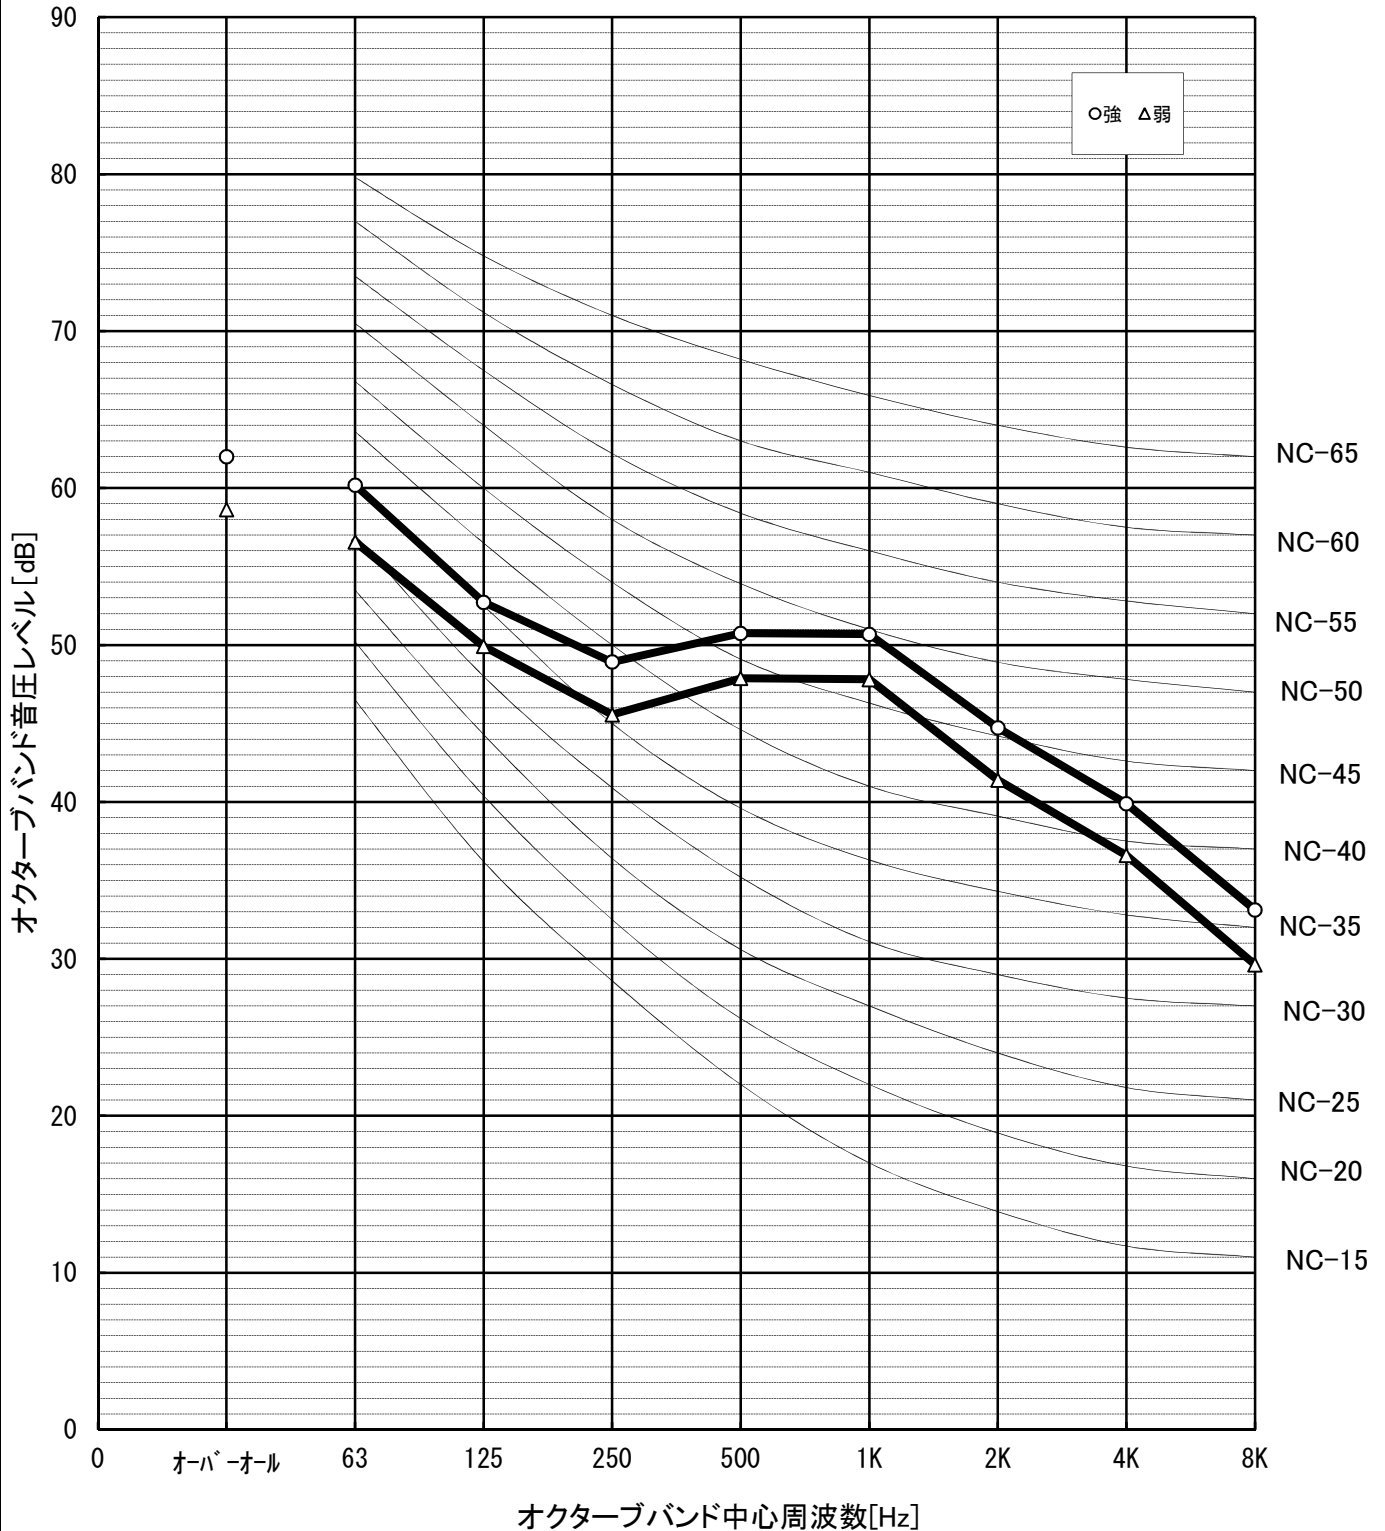

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2014-01-15

被測定物 **BFS-150SKA (50Hz)**
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**
 定格静圧 騒音値
 強: 240 (Pa) 62.0 (dB-A)
 弱: 190 (Pa) 59.0 (dB-A)

