

# 騒音分析成績書


E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日

NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2014-01-15

被測定物 **BFS-150SKA (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	350 (Pa)	44.0 (dB-A)
弱:	235 (Pa)	40.0 (dB-A)

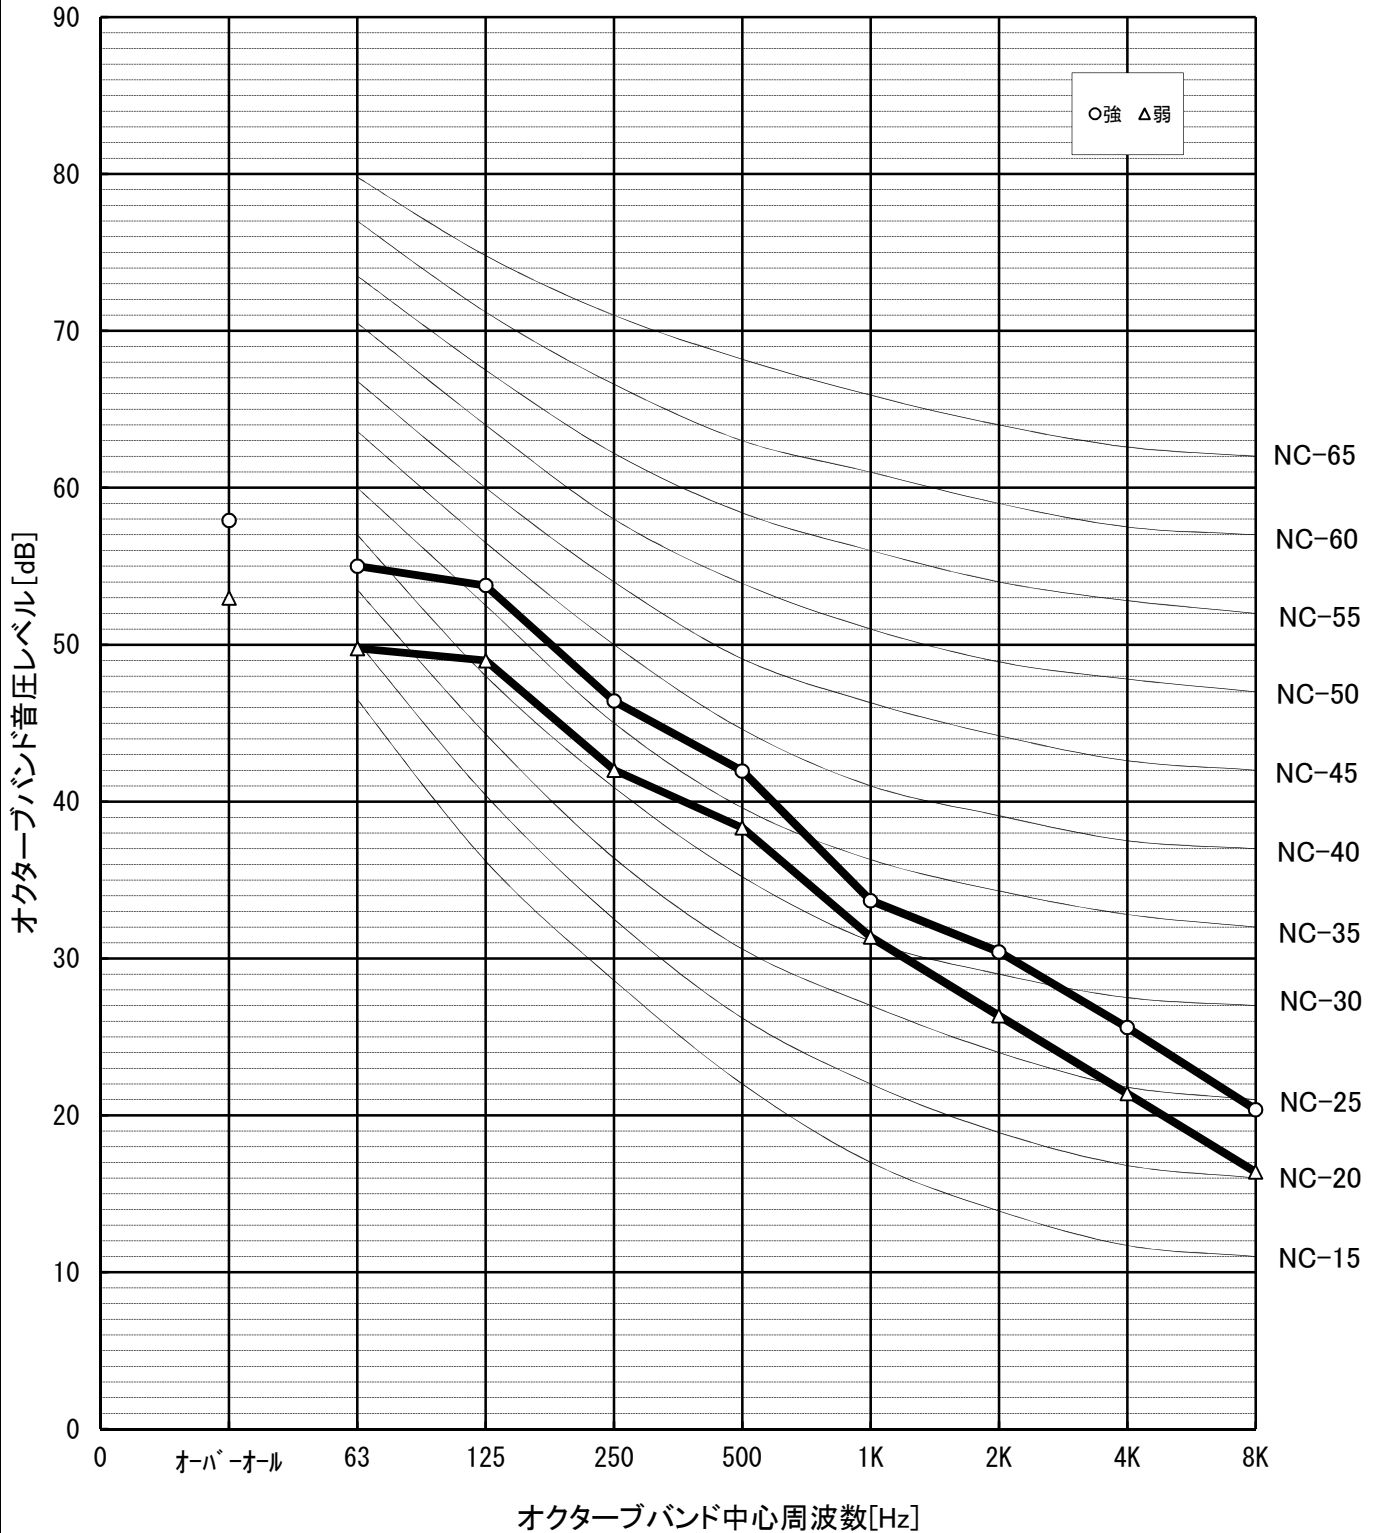

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日


NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2014-01-15

被測定物  
備考

BFS-150SKA (60Hz)

吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	350 (Pa)	55.0 (dB-A)
弱:	235 (Pa)	52.0 (dB-A)

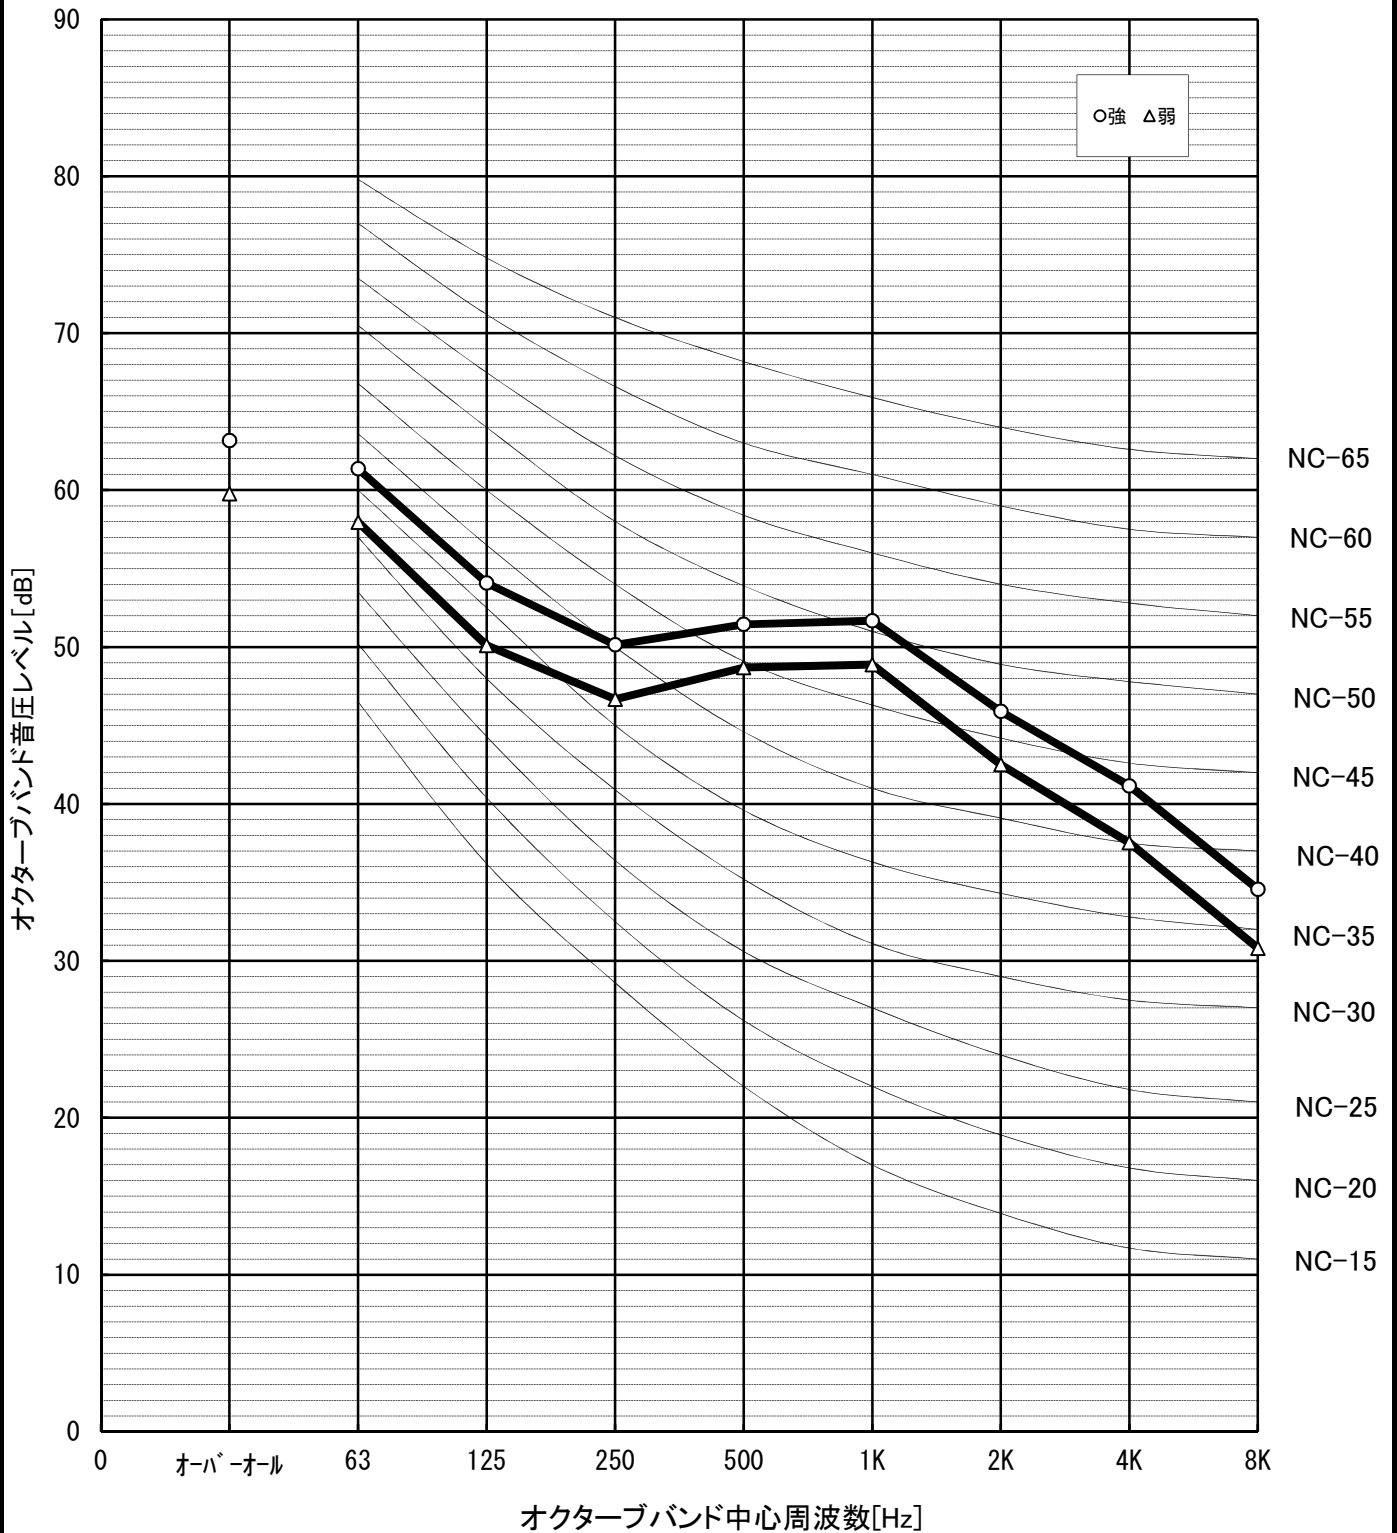

# 騒音分析成績書

E 騒音計 No  
 S 周囲温度  
 暗騒音  
 測定場所  
 試験日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2014-01-15

被測定物  
 備考

BFS-150SKA (60Hz)

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	350 (Pa)	63.5 (dB-A)
弱:	235 (Pa)	59.0 (dB-A)

