


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-150SSU3 (50Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

| | 定格静圧 | 騒音値 |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 137 (Pa) | 41.0 (dB-A) |
| Lo: | 106 (Pa) | 38.5 (dB-A) |

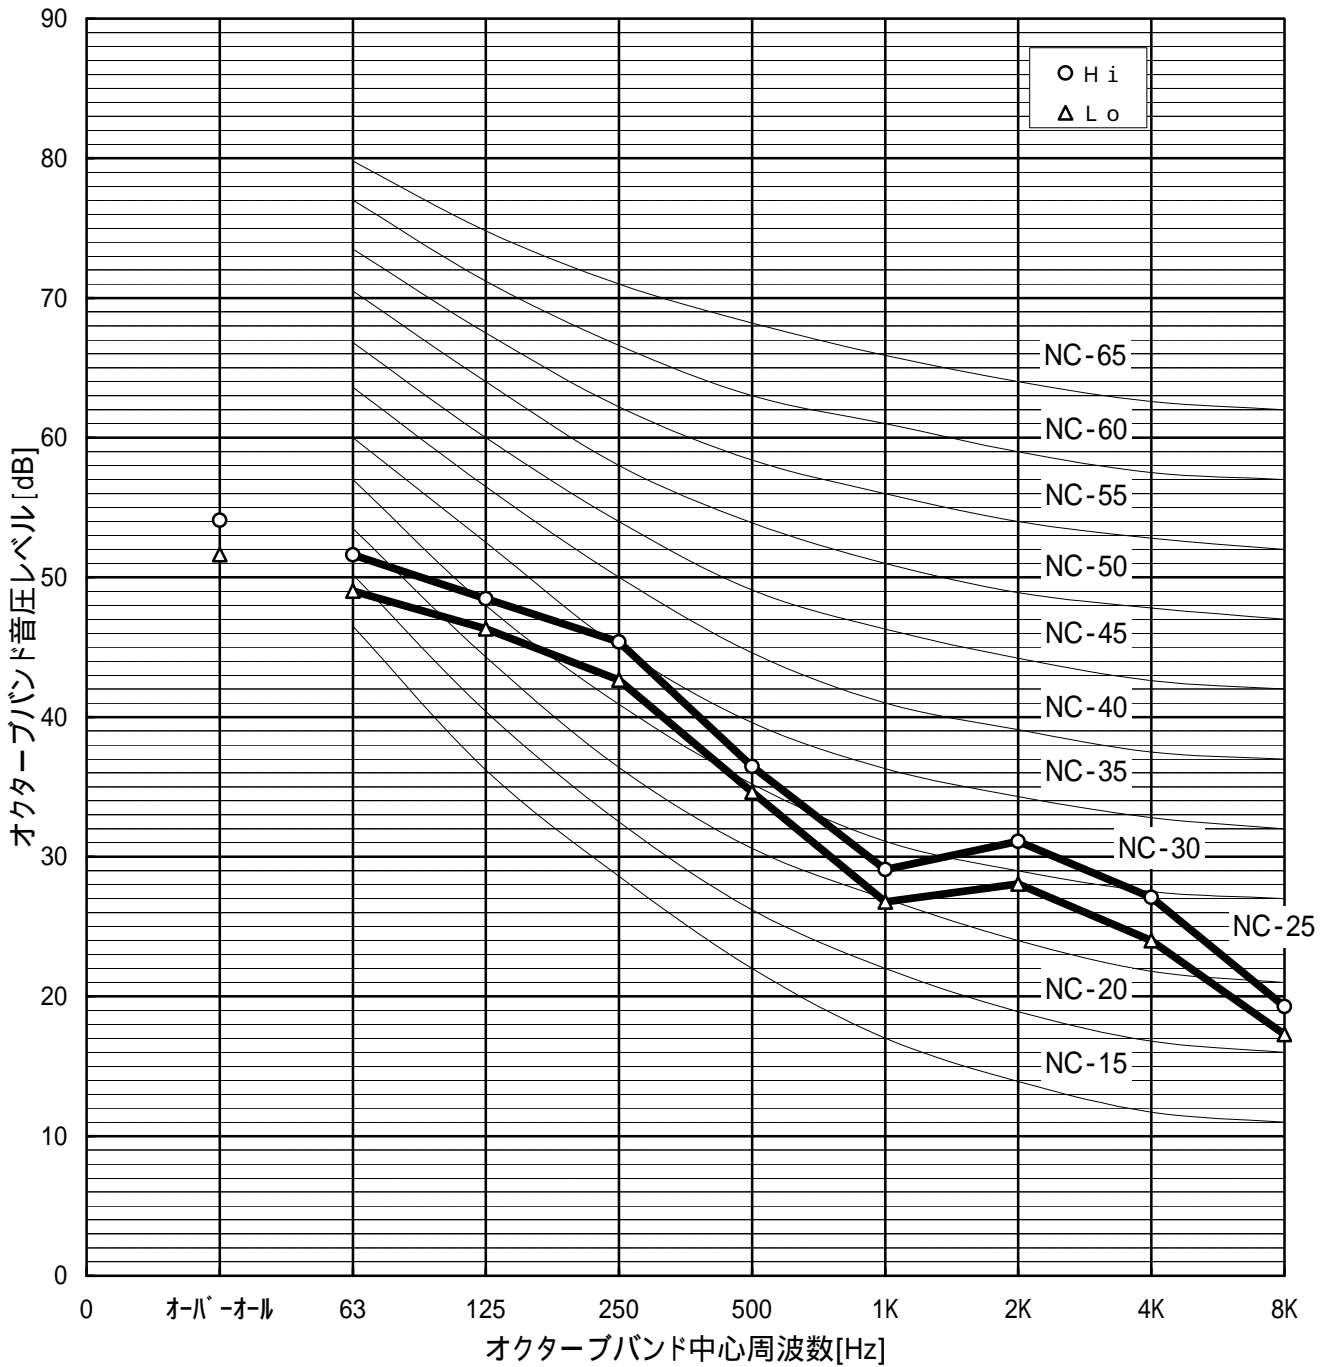

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-150SSU3** (50Hz)

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

| | 定格静圧 | 騒音値 |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 137 (Pa) | 55.0 (dB-A) |
| Lo: | 106 (Pa) | 53.0 (dB-A) |

